

membrana wysokoparoprzepuszczalna powyżej 2000 g/m²/24h


izolacja z wełny mineralne grubości 25 cm /10+15cm/

Beton zwykły z kruszywa kamiennego gr. 3 cm

Wiórobeton i wiórotłuszczinobeton gr. 5 cm

Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustak gr. 24 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

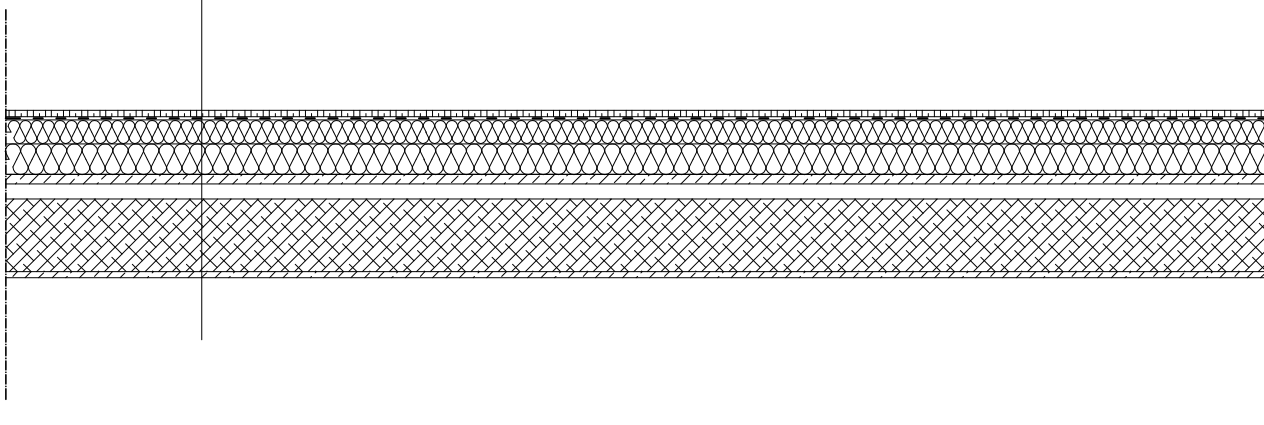

INWESTOR		
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut		
PROJEKTANT		
Projektanci		
Asyst.projektanta		
Faza	Dokumentacja techniczna	
Adres	Albigowa 815, 37-122 Albigowa nr ew.działki 3262	
Rysunek	Warstwy izolacyjne stropu nad nieogrzewanym poddaszem	NR RYS.
Skala	-	
Data		