


PROFIL PODŁUŻNY ZEWN. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1: $\frac{100}{200}$

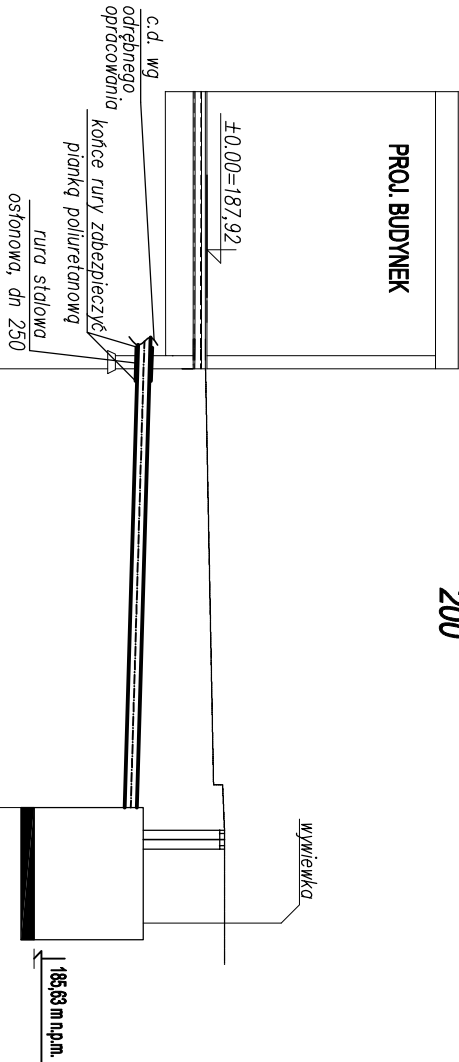

UWAGA:

Na rurociągu o przykryciu mniejszym niż 1,4 m docieplić keramzytem

Poziom porównawczy 181,00 m n.p.m.

proj. budynek	Nawierzchnia istniejąca	NAW. UTM.		proj. zb. bezodpływowy
	Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]	187,90	188,15	
	Rzędna dna rurociągu [m n.p.m.]	187,00	186,83	
	Zagłębienie dna rurociągu [m]	0,90	1,32	
Spadek [%]		1,5%	L=11,6	
Długość [m]		dn 160 PVC - U kl. S (SN8)		
Materiał, średnica		11,6		
Odległość [m]		0,0	11,6	
		BS	ZB	

Jednostka projektowa:	<div><div>ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ</div></div>			ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Rycerska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Jednostka projektowa br. sanitarnej:	<div><div>JI SANIT Jarosław Paszkiewicz</div></div>	JI SANIT JAROSŁAW JÓŻWIĄK Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail:jozwiak@jisant.pl				
Temat	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla proj. punktu selektywniej zbiórki odpadów komunalnych					
Adres inwestycji	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 062703.5 PŁASKI GMINA OBIEKT: 062703.5.0017 KĘPBAŁOW NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 110/1, 110/4, 110/5					
Inwestor	GMINA PŁASKI UL. LUBELSKA 77, 21-050 PŁASKI					
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY			Data:	IX.2024	
Branża	SANITARNA		Kat.bud.:	XXII	Skala: wg. rys.	
Nazwa rysunku	PROFIL. PODŁUŻNY ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ			Rys nr:	S-02	
Funkcja	Imię, nazwisko, specjalność		Nr uprawnień		Podpis	
Projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak		LUB/0063/PWBS/17			
Spawdzająca	mgr inż. Magdalena Józwiak		LUB/0067/PWBS/19			