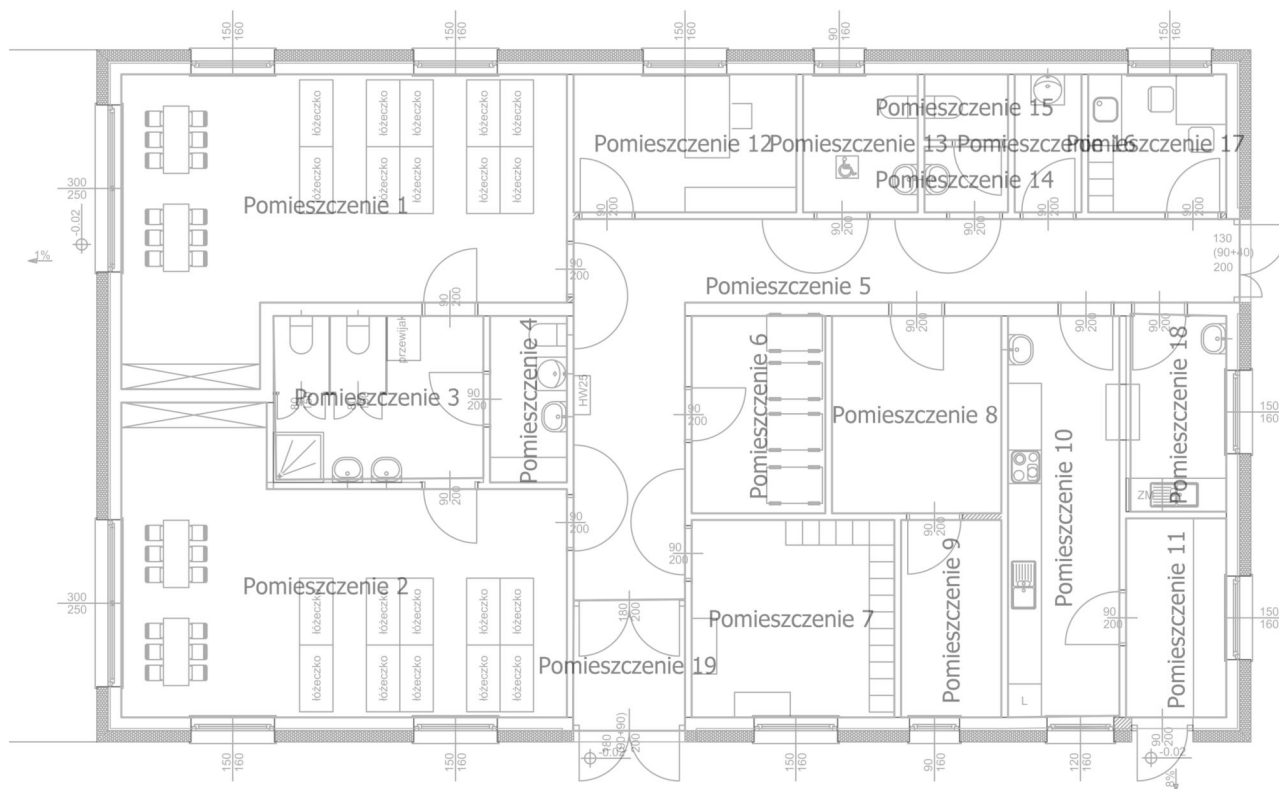


Budynek 1 · Piętro 1 (Scena oświetlenia awaryjnego)

**Lista pomieszczeń**

Budynek 1 · Piętro 1 (Scena oświetlenia awaryjnego)

**Lista pomieszczeń**

## Pomieszczenie 1

Prazem 5.6 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 36.67 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.15 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 1.16 lx
-----------------	--	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
2	AWEX		AXNO_E_2W - 285lm	2.8 W	285 lm (100 %)

## Pomieszczenie 2

Prazem 5.6 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 36.86 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.15 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 0.99 lx
-----------------	--	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
2	AWEX		AXNO_E_2W - 285lm	2.8 W	285 lm (100 %)

## Pomieszczenie 3

Prazem 2.8 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 10.96 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.26 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 1.60 lx
-----------------	--	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_E_2W - 285lm	2.8 W	285 lm (100 %)

Budynek 1 · Piętro 1 (Scena oświetlenia awaryjnego)

**Lista pomieszczeń**

## Pomieszczenie 5

<b>Prazem</b> 9.6 W	<b>A<sub>Pomieszczenie</sub></b> 28.62 m <sup>2</sup>	<b>Gęstość mocy oświetlenia</b> 0.34 W/m <sup>2</sup> (Zakres)
------------------------	--	---

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
2	AWEX		AXNC_B_2W - 340lm.Idt	2.2 W	340 lm (100 %)
2	AWEX		AXNC_C_2W - 290lm.Idt	2.6 W	290 lm (100 %)

## Pomieszczenie 6

<b>Prazem</b> 1.1 W	<b>A<sub>Pomieszczenie</sub></b> 8.51 m <sup>2</sup>	<b>Gęstość mocy oświetlenia</b> 0.13 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	<b>E<sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna)</b> 1.20 lx
------------------------	---	---	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_B_1W - 190lm	1.1 W	190 lm (100 %)

## Pomieszczenie 7

<b>Prazem</b> 2.8 W	<b>A<sub>Pomieszczenie</sub></b> 12.90 m <sup>2</sup>	<b>Gęstość mocy oświetlenia</b> 0.22 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	<b>E<sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna)</b> 1.64 lx
------------------------	--	---	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_E_2W - 285lm	2.8 W	285 lm (100 %)

Budynek 1 · Piętro 1 (Scena oświetlenia awaryjnego)

**Lista pomieszczeń**

## Pomieszczenie 8

Prazem 2.8 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 10.78 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.26 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 1.73 lx
-----------------	--	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_E_2W - 285lm	2.8 W	285 lm (100 %)

## Pomieszczenie 9

Prazem 2.8 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 6.38 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.44 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 1.70 lx
-----------------	---	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_E_2W - 285lm	2.8 W	285 lm (100 %)

## Pomieszczenie 10

Prazem 2.2 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 14.39 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.15 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 1.63 lx
-----------------	--	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
2	AWEX		AXNO_B_1W - 190lm	1.1 W	190 lm (100 %)

Budynek 1 · Piętro 1 (Scena oświetlenia awaryjnego)

**Lista pomieszczeń**

## Pomieszczenie 11

Prazem 1.1 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 6.44 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.17 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 1.23 lx
-----------------	---	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_B_1W - 190lm	1.1 W	190 lm (100 %)

## Pomieszczenie 13

Prazem 2.8 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 5.11 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.55 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 0.95 lx
-----------------	---	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_E_2W - 285lm	2.8 W	285 lm (100 %)

## Pomieszczenie 14

Prazem 1.1 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 1.77 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.62 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 1.42 lx
-----------------	---	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_B_1W - 190lm	1.1 W	190 lm (100 %)

Budynek 1 · Piętro 1 (Scena oświetlenia awaryjnego)

**Lista pomieszczeń**

## Pomieszczenie 18

Prazem 1.1 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 6.08 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.18 W/m <sup>2</sup> (Zakres)	E <sub>min.</sub> (Powierzchnia antypaniczna) 1.22 lx
-----------------	---	--	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNO_B_1W - 190lm	1.1 W	190 lm (100 %)

## Pomieszczenie 19

Prazem 2.2 W	A <sub>Pomieszczenie</sub> 4.71 m <sup>2</sup>	Gęstość mocy oświetlenia 0.47 W/m <sup>2</sup> (Zakres)
-----------------	---	--

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ
1	AWEX		AXNC_B_2W - 340lm.Idt	2.2 W	340 lm (100 %)