


## Szczegół zabezpieczenia kabla energetycznego

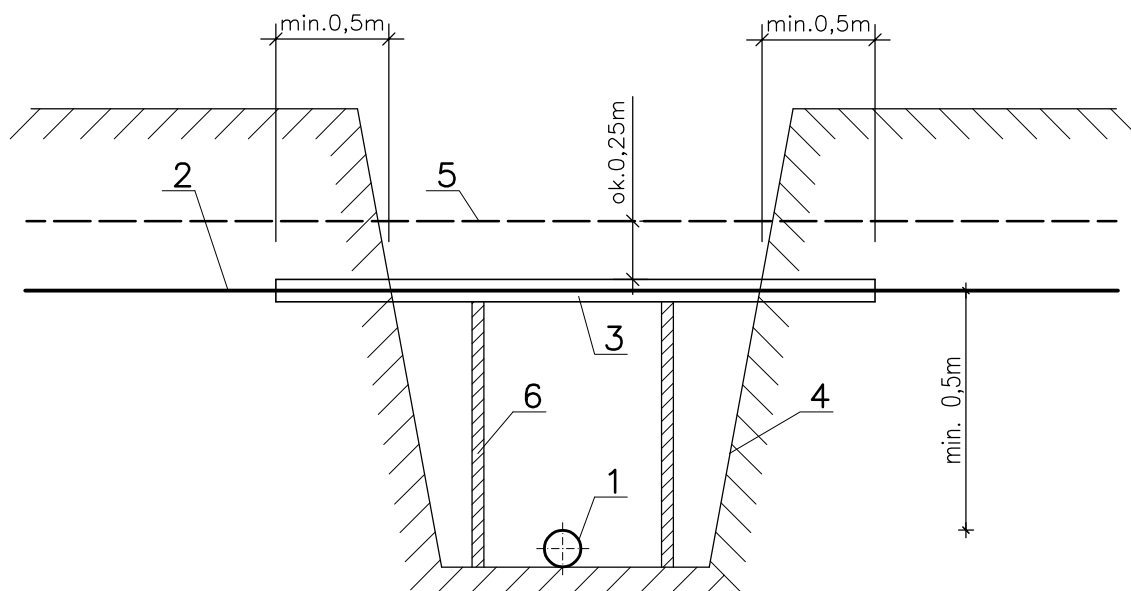

### OZNACZENIA:

1. PROJEKTOWANA SIEĆ PODZIEMNA
2. ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY
3. PROJEKTOWANY PRZEPUST OCHRONNY  
 $\varnothing 150\text{mm}$  dla kabli eSN(15kV)  
 $\varnothing 100\text{mm}$  dla kabli nn(do 1 kV)
4. OBRYS WYKOPU
5. FOLIA PCW
6. WYPORY DREWNIANE STOSOWANE W ZALEŻNOŚCI  
OD SZEROKOŚCI WYKOPU
7. WARSTWA PÓŁTWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ GR 10CM  
W WARSTWIE FOLII PE

OBIEKT:	Budowa sieci wodociągowej w Krypnie Wielkim gm. Krypno na części działek nr ew. 339/1, 339/2 i 195 obręb Krypno Wielkie		
Nazwa rysunku	Szczegół zabezpieczenia kabla energetycznego	NR RYS.	PW.8
		SKALA	---
		PODPIS	DATA
Projektant	<i>mgr inż. A. Żmiejko Bt/12/88</i>		08.02.2022
Współpraca			
Inwestor	GMINA KRYPNO 19-111 Krypno Kościelne 23B	Projektowanie Realizacja Nadzór ul. Czterech Wiatrów 5 16-002 Dobrzyniewo Duże	
		Nr str.	