

Bolesławiec, dnia 11.06.2025 roku

L.dz. ....../TT/2025

Znak sprawy: **WT/627/25**

**Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi**

**Śląskiej we Wleniu**

ul. Dworcowa 10

59-610 Wleń

**Dotyczy:** wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji ogólnospławnej – dz. nr 21/2, ul. Szkolna we Wleniu.

W nawiązaniu do Państwa wniosku WT/627/25 z dnia 09.06.2025r. informujemy, że zapewniamy odbiór wód opadowych z powierzchni utwardzonej  $A = 1\,300\text{ m}^2$  z terenu działki objętej wnioskiem w ilości 21,5 l/s do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN800 naniesionej na mapie kolorem czerwonym (załącznik graficzny nr 1).

Projekt odwodnienia nieruchomości należy uzgodnić w PWiK Dolina Bobru Sp. z o.o.

**Wytyczne do projektowania w zakresie wykonania przewodów deszczowych:**

- przewód kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej przewodów do podziemnej beczciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
- rury spustowe pionów deszczowych powinny być wyposażone w kosze ochronne lub kratki umieszczone na wysokości około 0,5 metra nad terenem;
- wpusty deszczowe należy wyposażać w osadniki o głębokości 0,8 metra;
- przewody kanalizacyjne na przyłączy należy zaprojektować z rur PCV SDR 34 KL.S (SN8) stosując połączenia kielichowe na uszczelkę wargową;
- we wpustach narażonych na działanie mrozu, poziom ścieków w studzienkach osadowych i syfonach powinien znajdować się poniżej głębokości przemarzania;
- w przypadku odprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej stosować zamknięcia wodne (syfony wykonane z czterech kolan 30 stopni);
- do doboru i wymiarowania instalacji deszczowej należy przyjąć natężenie deszczu pięcioletniego w ilości min  $184\text{ dm}^3/\text{s} \cdot \text{ha}$ ;
- przewody odprowadzające wody opadowe przez wnętrze budynku w przypadku przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej należy łączyć z instalacją kanalizacyjną poza budynkiem.

**Warunki formalne, zgłoszenia i odbiory przyłącza**

- Budowa przewodów deszczowych, w zależności od formy wybranej przez Wnioskodawcę (pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, sporządzenie planu sytuacyjnego), wymaga sporządzenia odpowiednich dokumentów określonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
- Wpięcie przewodów deszczowych do sieci ogólnospławnej po stronie PWiK Dolina Bobru Sp. z o.o., po pozytywnym odbiorze.
- Wybudowane przewody deszczowe pozostaną własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.

4. Przewody podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się przed zakryciem przewodów. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, należy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora (osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci).

#### **Warunki prawne**

1. Niniejsze warunki dotyczą stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego dotyczącego nieruchomości, której dotyczy wniosek o podłączenie – na dzień wydania warunków. W przypadku zmian wyżej wskazanych, w tym w szczególności podziału geodezyjnego nieruchomości, niniejsze warunki techniczne tracą ważność.
2. Warunki przyłączenia do sieci nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej przez którą ma przebiegać przewód deszczowy. Podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia do sieci deszczowej winien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości.
3. Warunki przyłączenia do sieci wydawane są bezpłatnie.
4. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci są ważne przez okres **2 lat** od dnia ich wydania.

**UWAGA: Informujemy, że warunki przyłączenia do sieci nr WT/397/25 z dnia 30.04.2025r. zostały w całości anulowane.**

DYREKTOR  
DS. TECHNICZNYCH  
PROJEKTANT  
Janusz Wewczuk


#### **Załączniki:**

1. Mapa

#### **Sprawę prowadzi:**

Renata Wiślak  
Z-ca kierownika działu technicznego  
nr tel.: 75 734 10 04



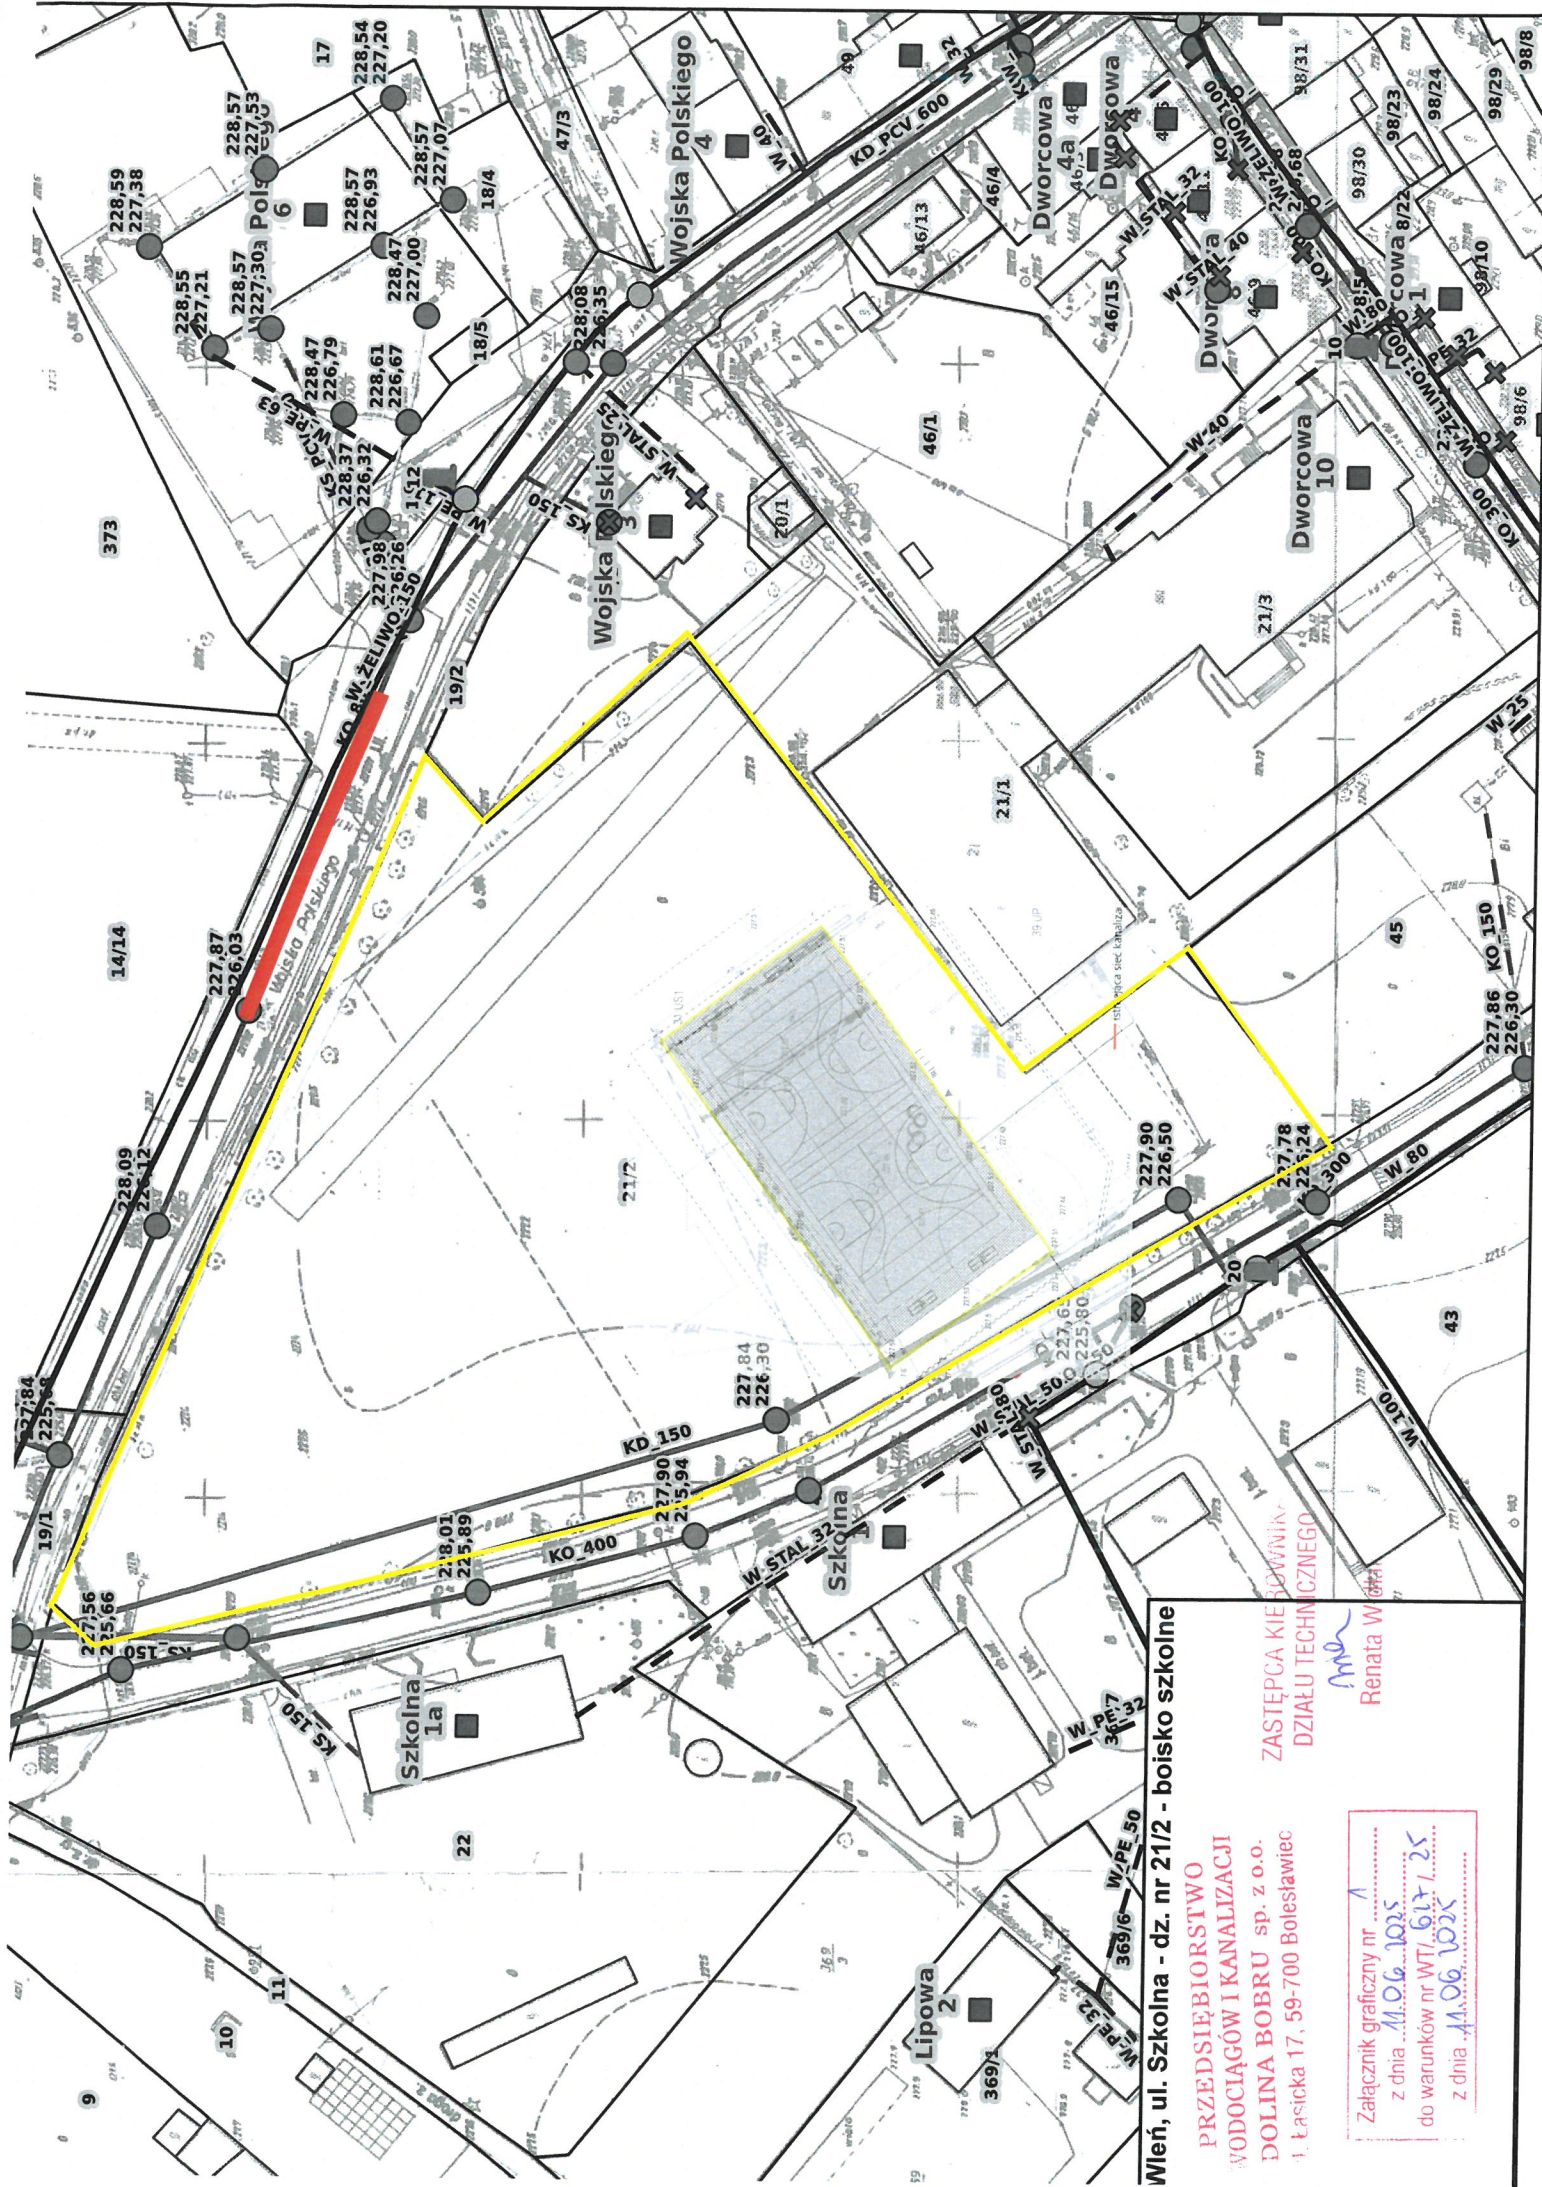

Wleń, ul. Szkolna - dz. nr 21/2 - boisko szkolne

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODCIĄGÓW I KANALIZACJI  
DOLINA BOBRU sp. z o.o.  
ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Renata Wleń

Załącznik graficzny nr 1  
z dnia 14.06.2025  
do warunków nr WT/612-1.25  
z dnia 14.06.2025

