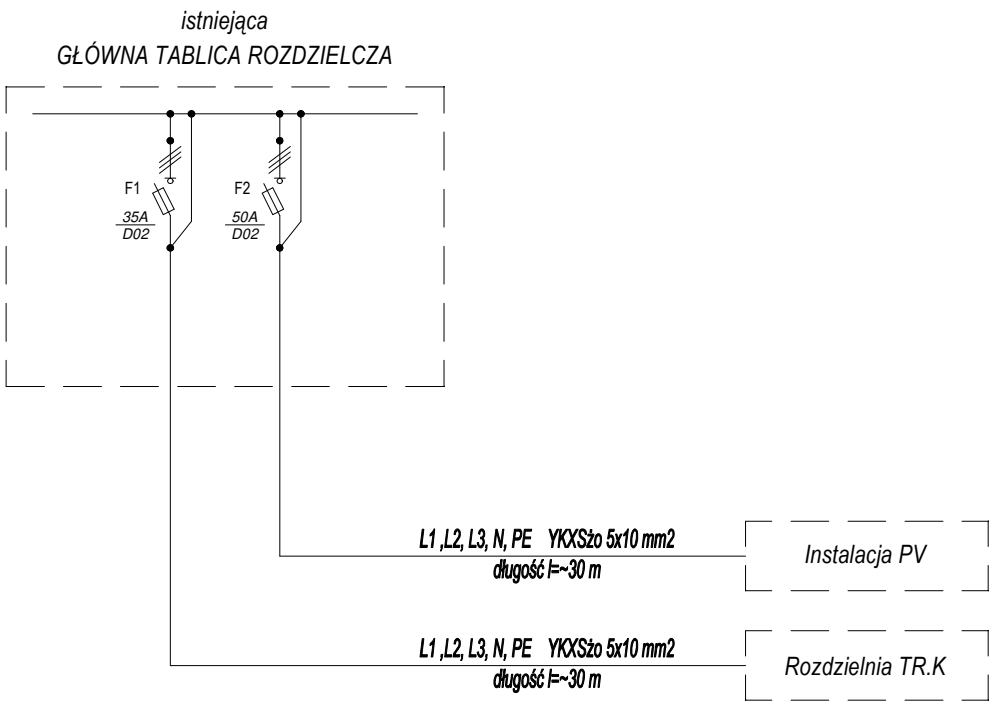

UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 230V/400V
3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP66/IK10
4/ W tablicy projektowanej przewód PE uziemić
5/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji
6/ Przewód zasilający prowadzić w rurze ochronnej lub korytku elektroinstalacyjnym oraz pod tynkiem
7/ Długość przewodu podano orientacyjnie, dokładną długość określić w trakcie robót instalacyjnych
*8/ *Przystosować do oplombowania*
*9/ **Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania,*

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Temat:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PRZECISZOWIE

Tytuł:
SCHEMAT ZASILANIA

Lokalizacja:
32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1
Działki numer: 824
Jednostka ewidencyjna: 121308_2 Przeciszów
Obręb ewidencyjny: 121308_2.0003 Przeciszów

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Tomasz BIENEK	SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	TBenek		XII 2025	%
					Branża:	Faza:	Rys. nr :
					IE	P.T. / P.W.	IE-06

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE