


Schemat rozdzielnicy RK

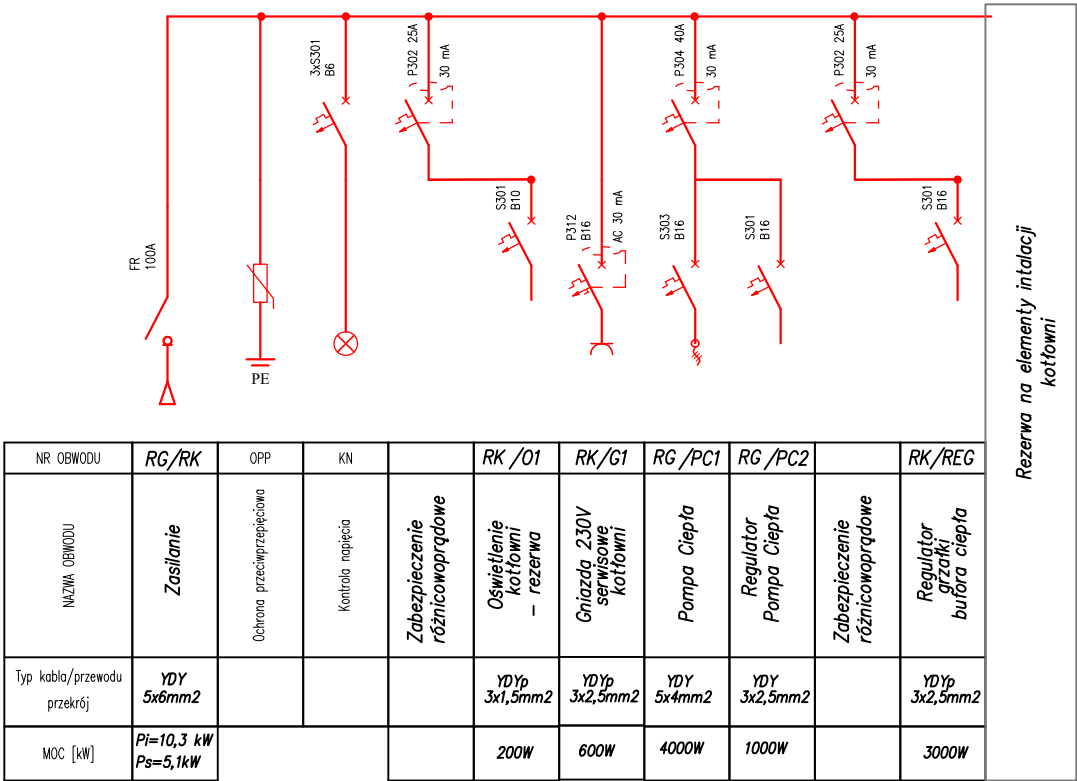

UWAGA:

- Schemat rozdzielnic skoordynować na etapie wykonawstwa z DTR oraz wytycznymi dostawcy urządzeń
- Obudowa rozdzielnicy z 25% zapasem/rezerwą
- Ostateczny rodzaj zastosowanego kabla/przewodu skoordynować ze sposobem i trasą prowadzenia okablowania. Należy stosować przewody o odpowiedniej klasie reakcji na ogień w zależności od strefy pożarowej budynku i sposobu układania przewodów.

OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKÓRCZU		
INWESTOR	Gmina Skórcz, ul.Dworcowa 6, 83-220 Skórcz		
LOKALIZACJA	działka nr 171/2, obręb Skórcz, gmina Skórcz		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY RK		
PROJEKTANT: ELEKTR.	mgr inż. Mirosław Bukowski upr. 46/Gd/2002		
Data opracowania	maj 2025	-	RYS. NR E8