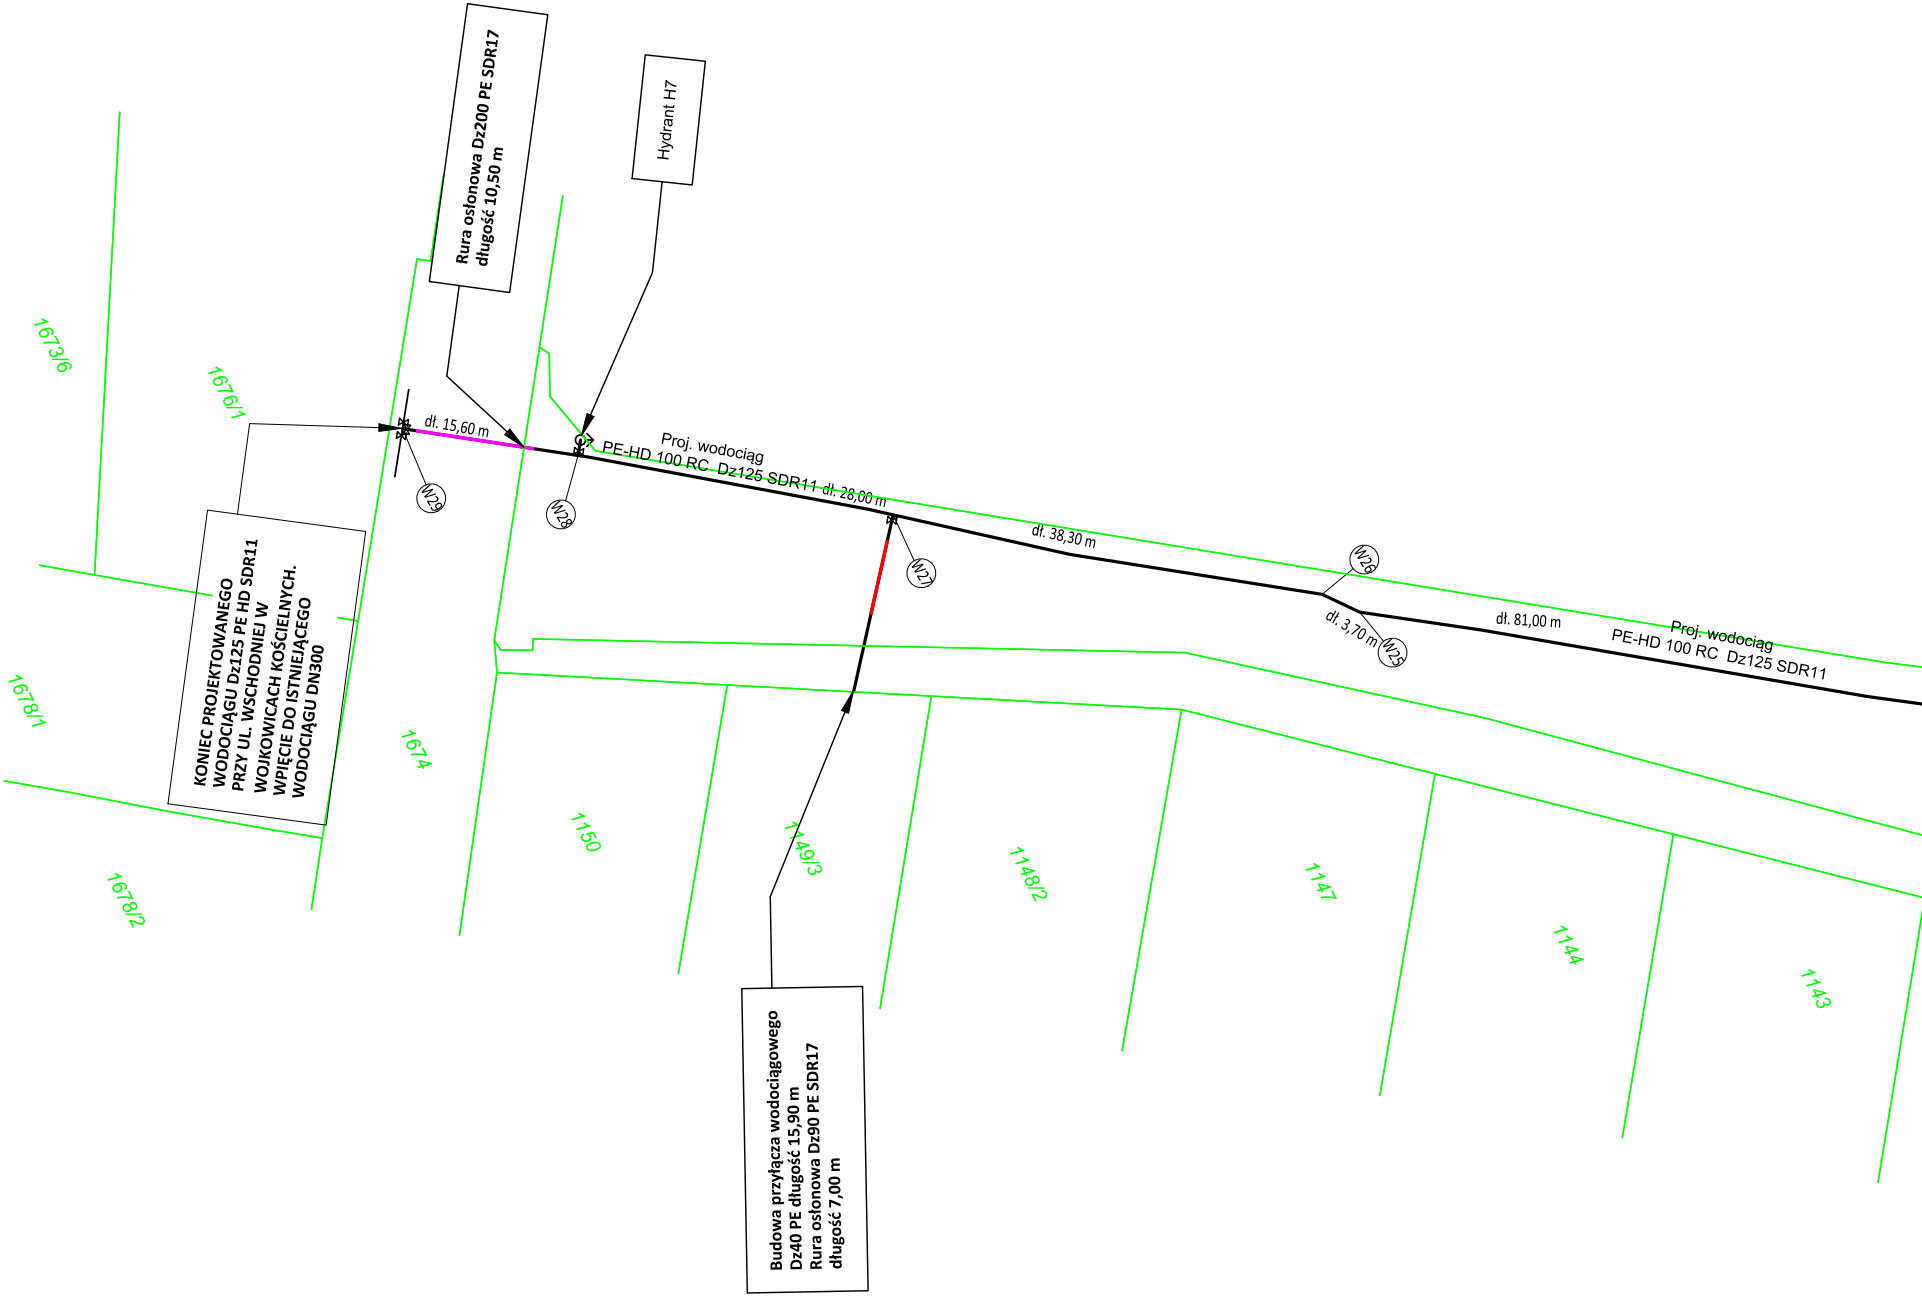
Rura osłonowa Dz200 PE SDR17
długość 10,50 m
Hydrant H7
1673/6
1676/1
KONIEC PROJEKTOWANEGO
WODOCIĄGU Dz125 PE HD SDR11
PRZY UL. WSCHODNIEJ W
WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH.
WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO
WODOCIĄGU DN300
dł. 15,60 m
W29
W28
Proj. wodociąg
PE-HD 100 RC Dz125 SDR11
dł. 28,00 m
W27
dł. 38,30 m
W26
dł. 3,70 m
W25
dł. 81,00 m
Proj. wodociąg
PE-HD 100 RC Dz125 SDR11
1678/1
1678/2
1674
1150
1149/3
1148/2
1147
1144
1143
Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 15,90 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m

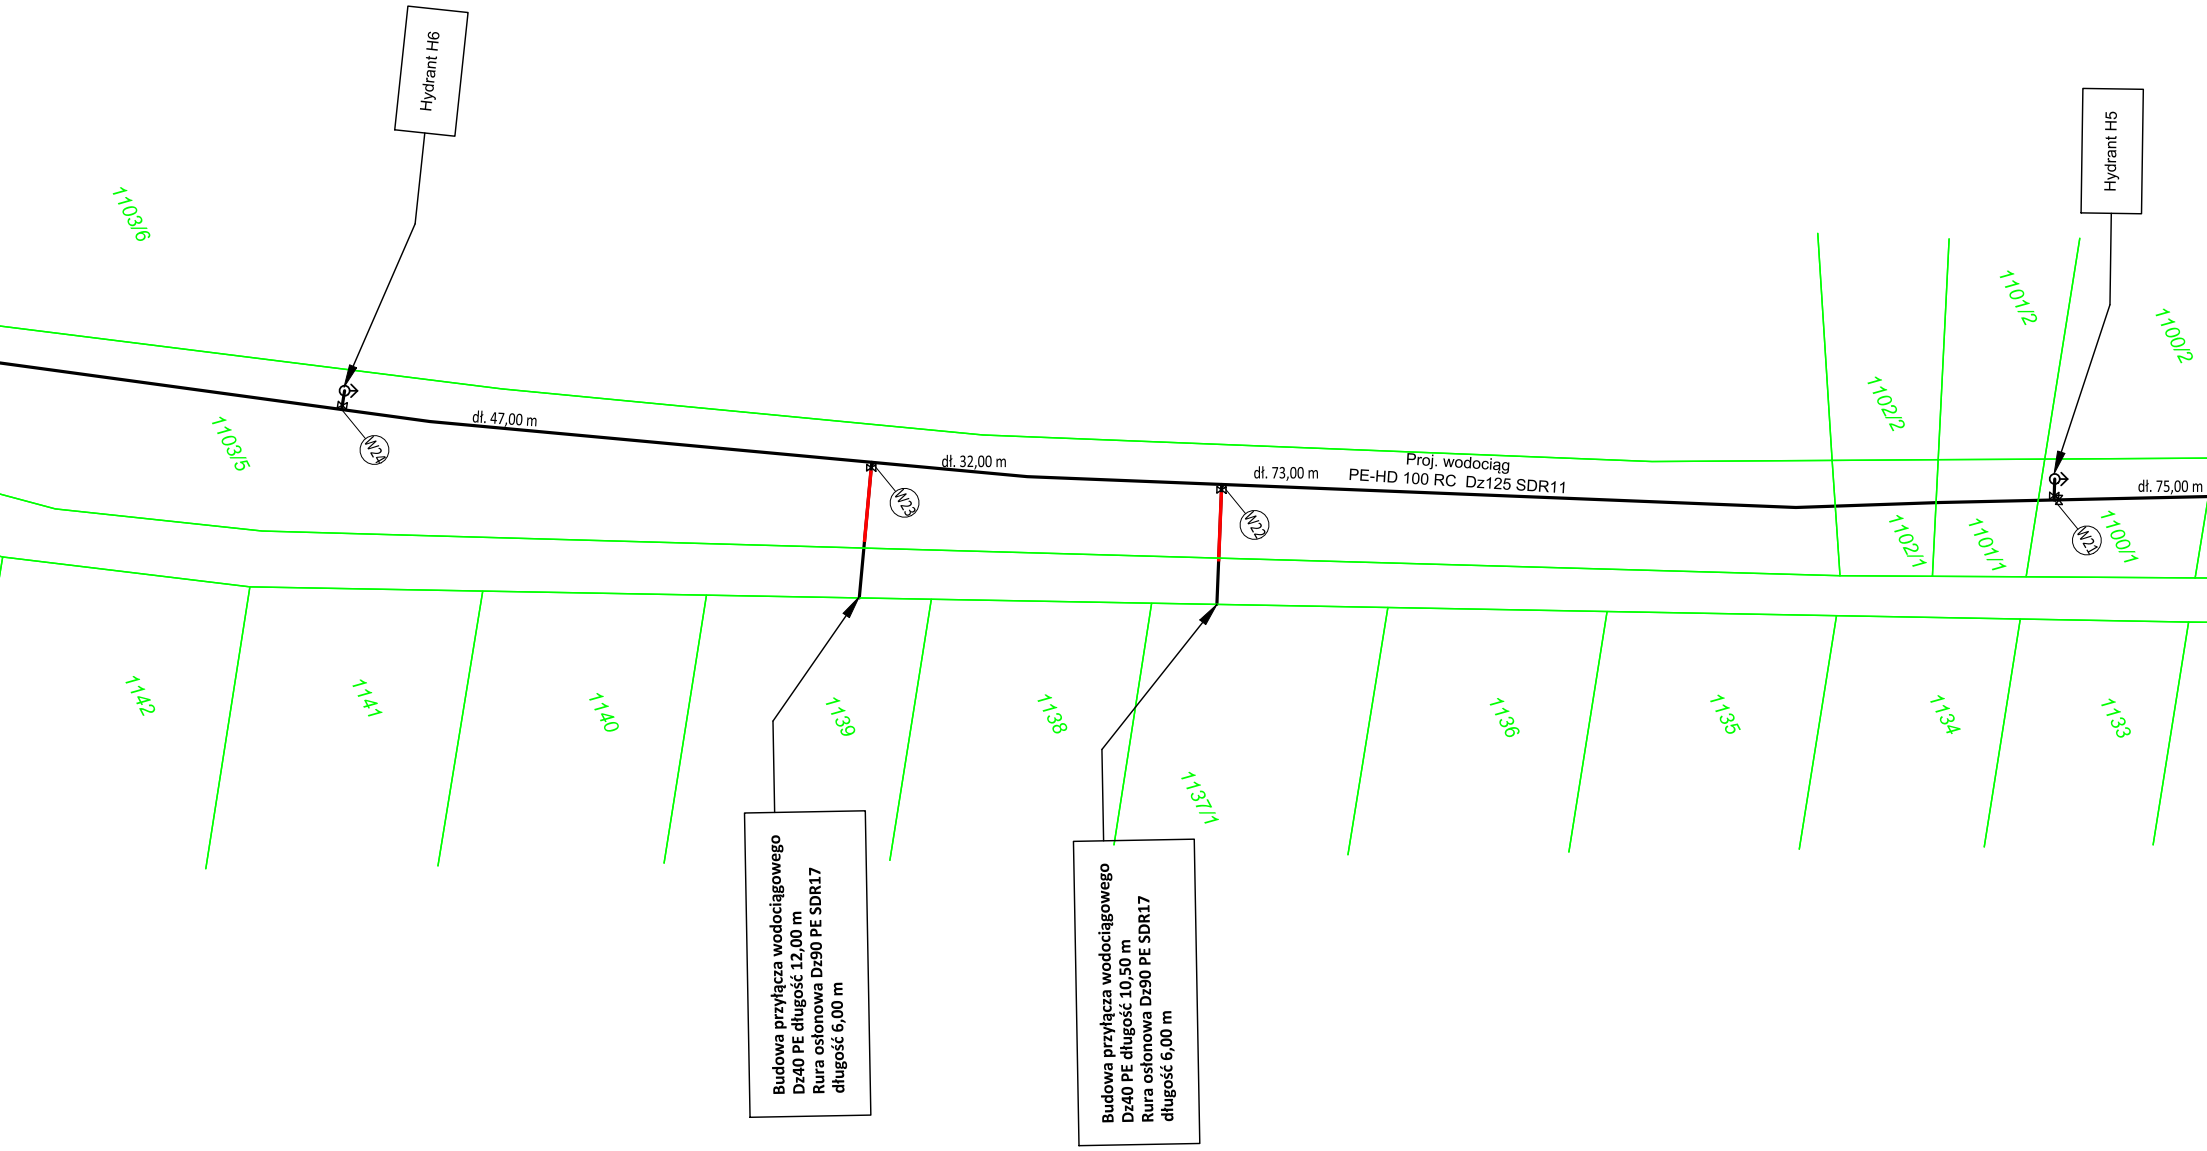
Hydrant H6
Hydrant H5
1103/6
1103/5
W24
dł. 47,00 m
W23
dł. 32,00 m
W22
dł. 73,00 m
Proj. wodociąg
PE-HD 100 RC Dz125 SDR11
dł. 75,00 m
W21
1102/2
1101/2
1100/2
1102/1
1101/1
1100/1
1142
1141
1140
1139
1138
1137/1
1136
1135
1134
1133

Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 12,00 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 6,00 m

Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 10,50 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 6,00 m

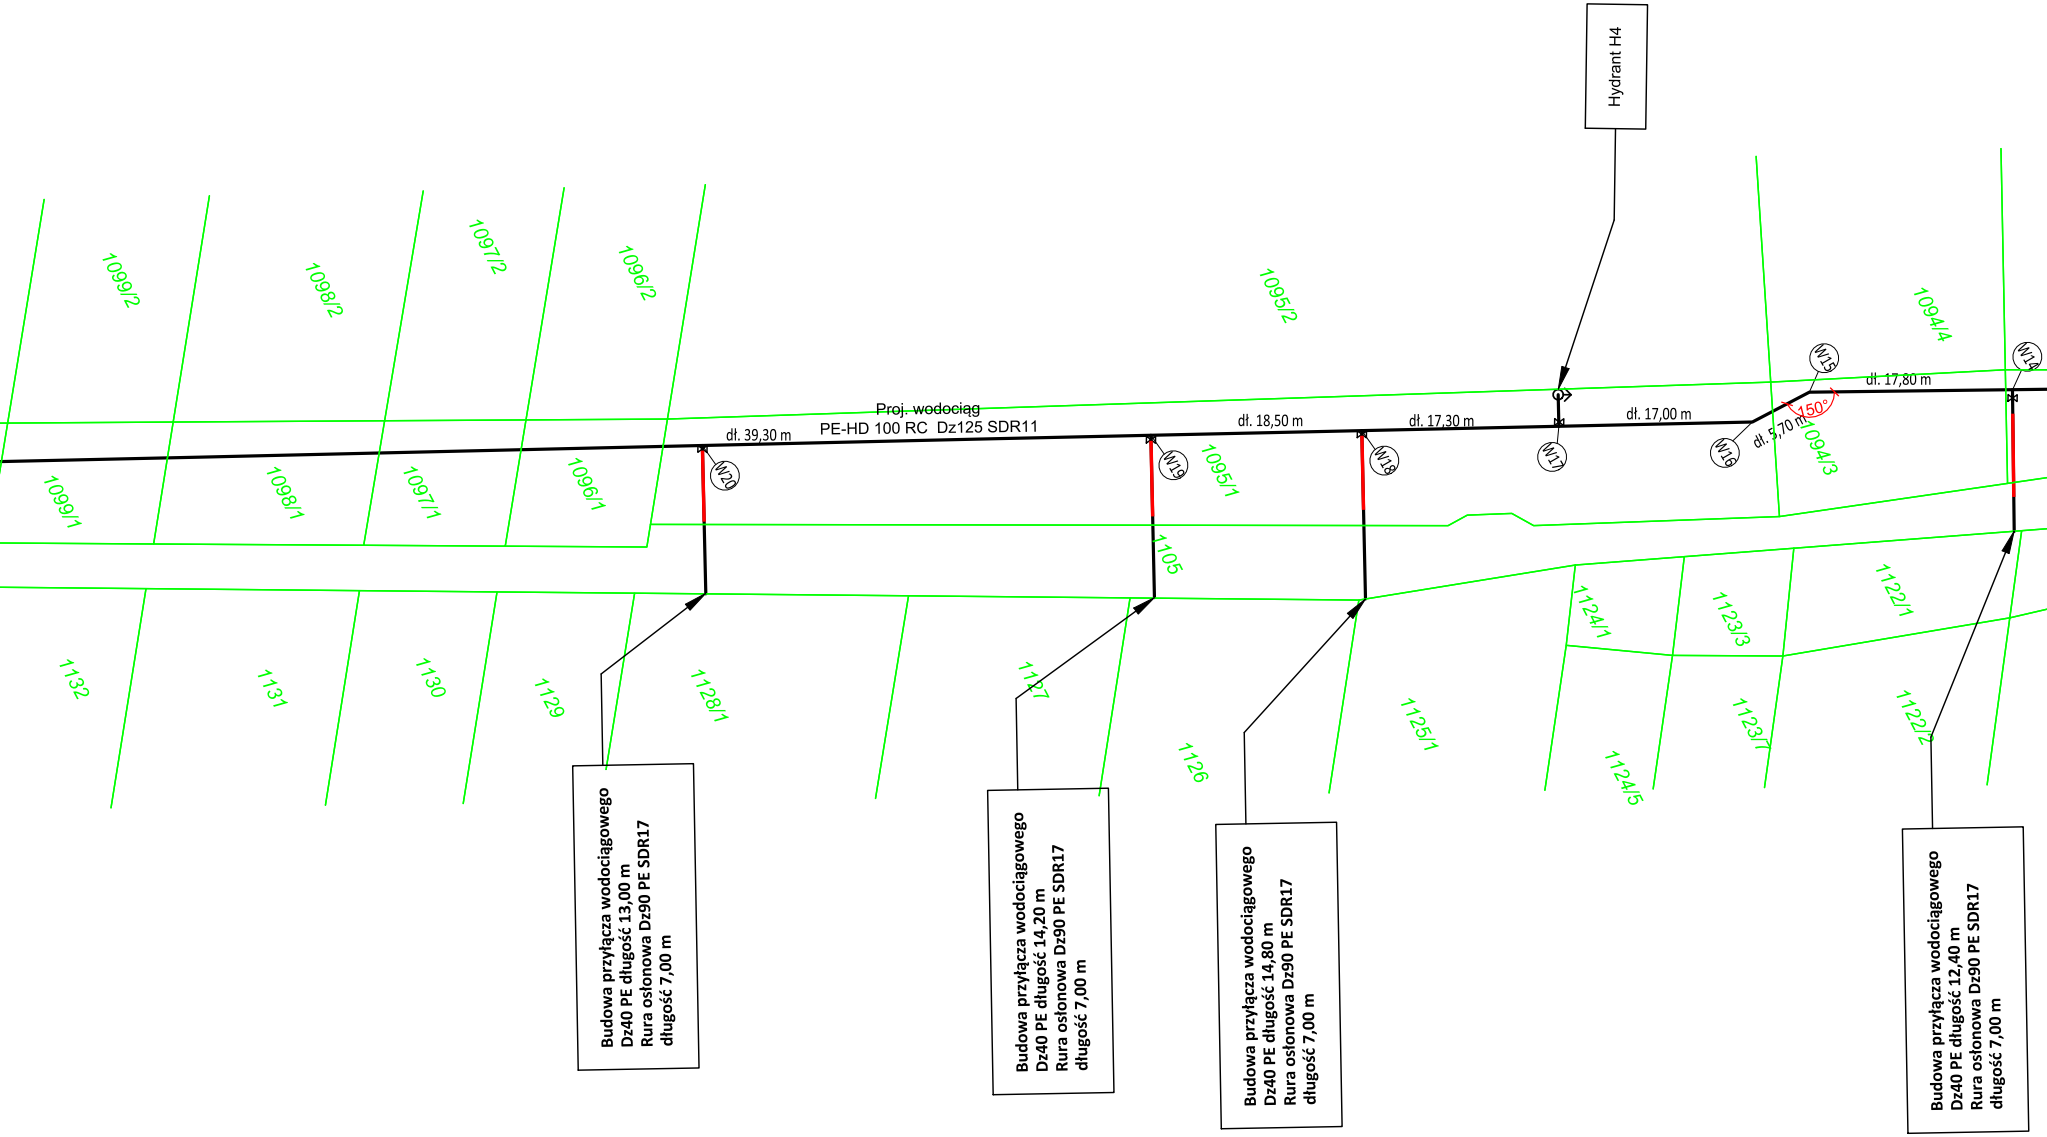
Hydrant H4
1099/2
1098/2
1097/2
1096/2
1095/2
1094/4
Proj. wodociąg
PE-HD 100 RC Dz125 SDR11
dł. 39,30 m
dł. 18,50 m
dł. 17,30 m
dł. 17,00 m
dł. 5,70 m
dł. 17,80 m
150°
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
1099/1
1098/1
1097/1
1096/1
1095/1
1094/3
1105
1132
1131
1130
1129
1128/1
1127
1126
1125/1
1124/1
1124/5
1123/3
1123/1
1122/1
1122/2

Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 13,00 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m

Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 14,20 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m

Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 14,80 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m

Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 12,40 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m

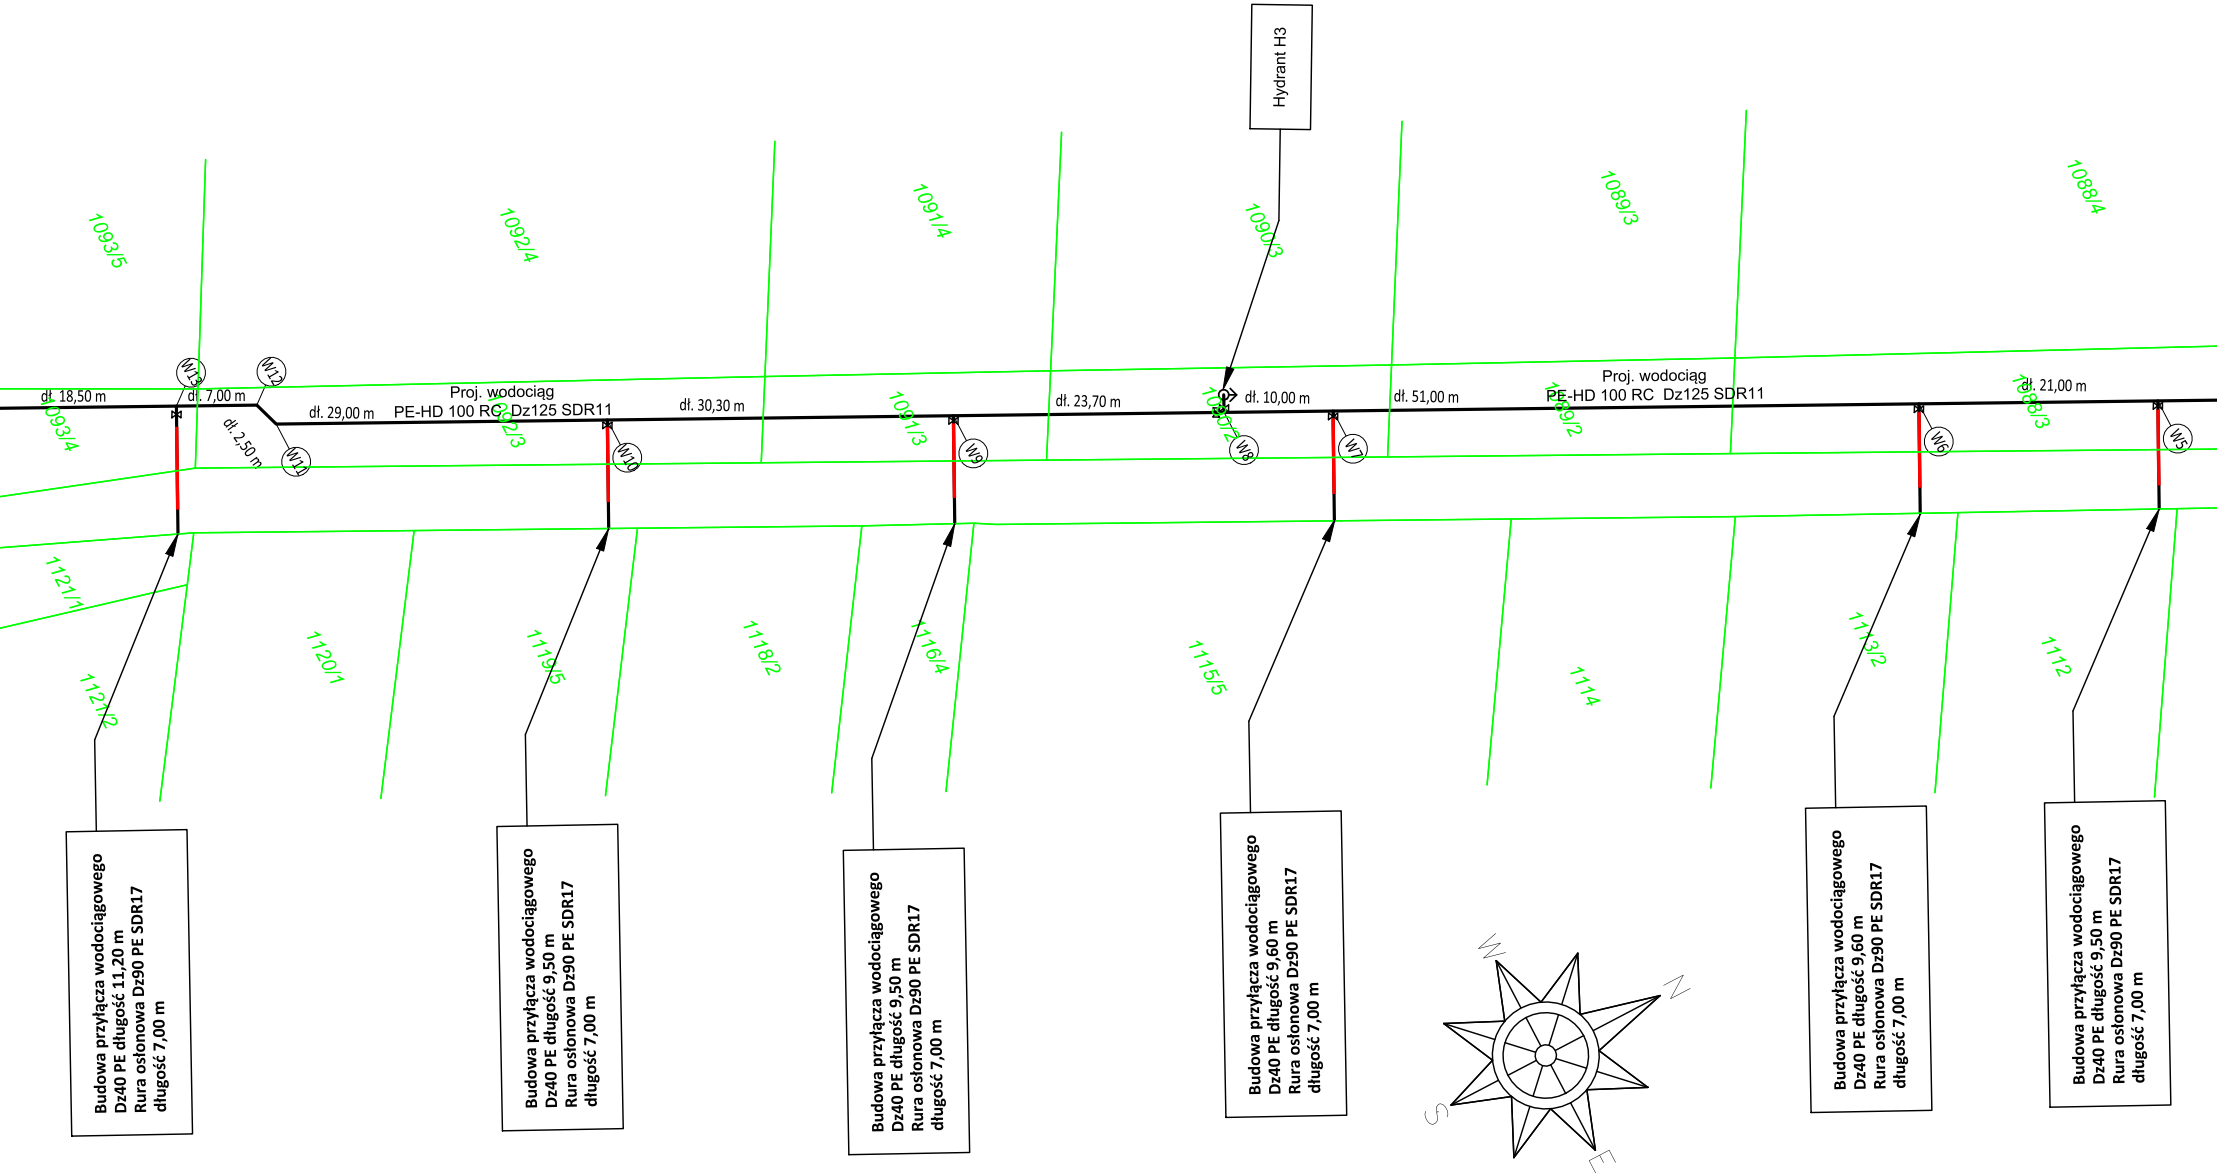
Hydrant H3
Proj. wodociąg
PE-HD 100 RC Dz125 SDR11
Proj. wodociąg
PE-HD 100 RC Dz125 SDR11
dł. 18,50 m
dł. 7,00 m
dł. 2,50 m
dł. 29,00 m
dł. 30,30 m
dł. 23,70 m
dł. 10,00 m
dł. 51,00 m
dł. 21,00 m
W13
W12
W11
W10
W9
W8
W7
W6
W5
1093/5
1092/4
1091/4
1090/3
1089/3
1088/4
1093/4
1092/3
1091/3
1090/2
1089/2
1088/3
1121/1
1121/2
1120/1
1119/5
1118/2
1116/4
1115/5
1114
1113/2
1112
Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 11,20 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m
Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 9,50 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m
Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 9,50 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m
Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 9,60 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m
Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 9,60 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m
Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 9,50 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m
W
N
S
E

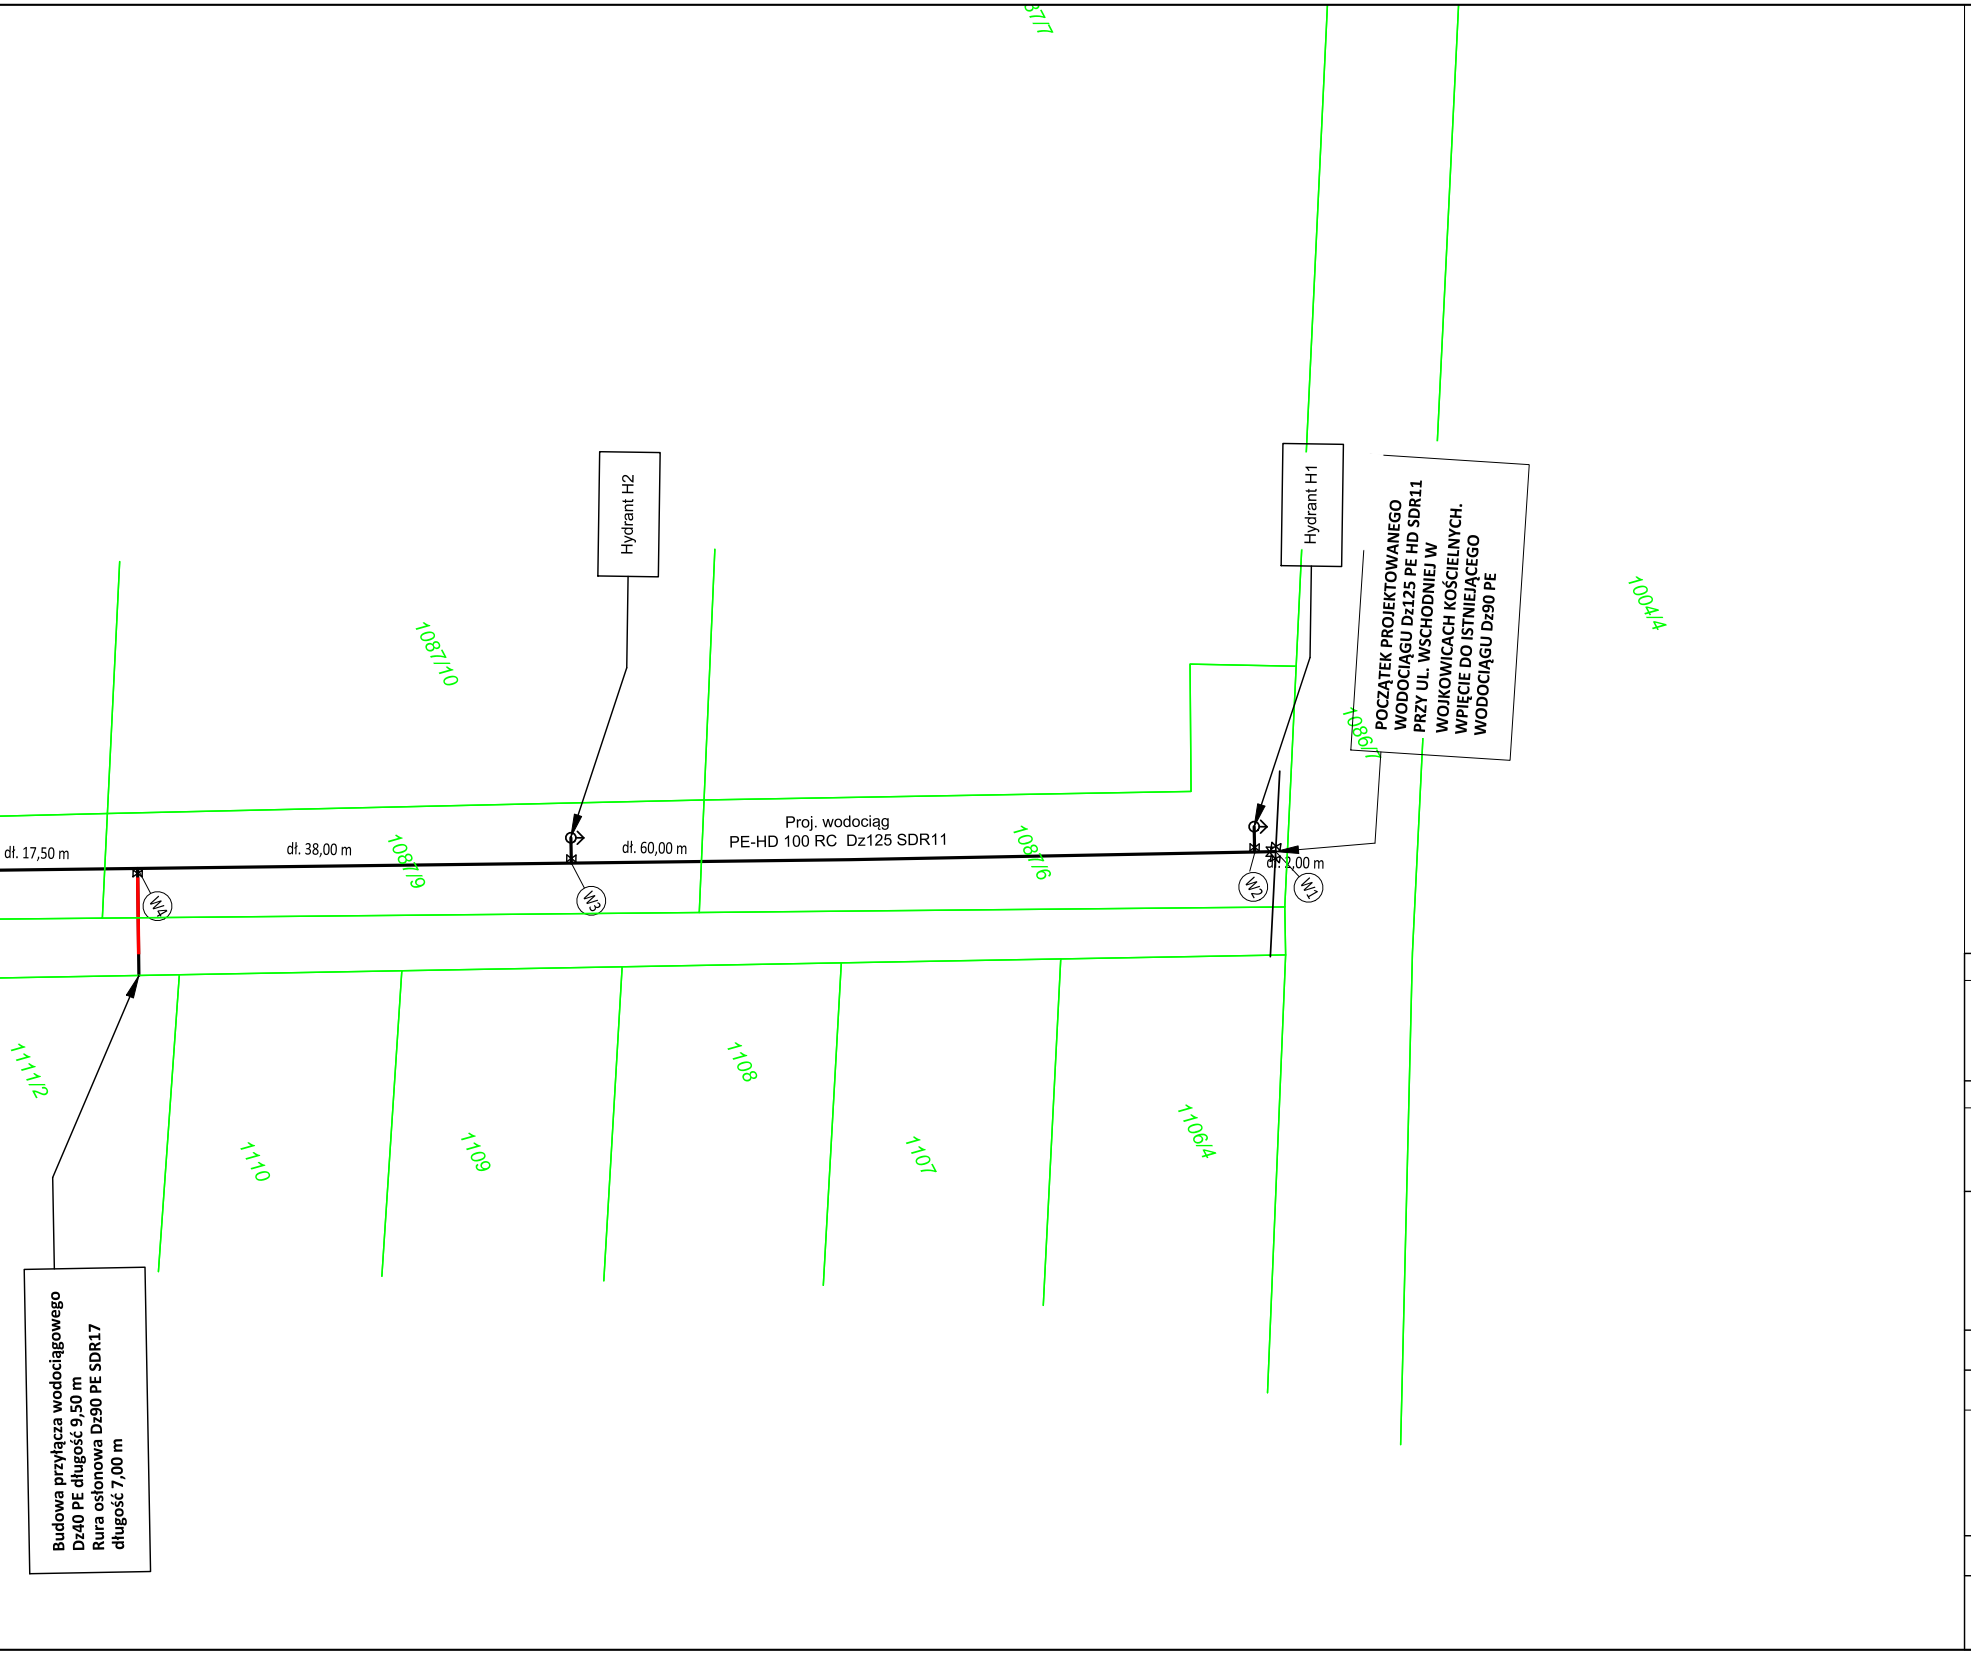
87/7
Hydrant H2
Hydrant H1
POCZĄTEK PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU Dz125 PE HD SDR11 PRZY UL. WSCHODNIEJ W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH. WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU Dz90 PE
1087/10
1004/4
1086/1
dł. 17,50 m
dł. 38,00 m
1087/9
dł. 60,00 m
Proj. wodociąg
PE-HD 100 RC Dz125 SDR11
1087/6
dł. 2,00 m
W1
W2
W3
W4
1111/2
1110
1109
1108
1107
1106/4
Budowa przyłącza wodociągowego
Dz40 PE długość 9,50 m
Rura osłonowa Dz90 PE SDR17
długość 7,00 m

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

━━	PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
━⋈━	PROJEKTOWANA ZASUWA
━○	PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY
🟥	RURA OSŁONOWA PE HD Dz90 SDR 17
🟪	RURA OSŁONOWA PE HD Dz200 SDR 17

PRACOWNIA PROJEKTOWA:	INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:
Inżynieria Jerzy Sowa ul. Kościuszki 134 32-540 Trzebinia tel. (32) 720 63 84 e-mail: biuro@jerzysowa.pl	BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ ul. Zwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania inwesycyjnego pn.: "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych"

ADRES OBIEKTU:	Działki ewidencyjne: 1087/6, 1087/9, 1088/3, 1089/2, 1090/2, 1091/3, 1092/3, 1093/4, 1094/3, 1095/1, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1101/1, 1102/2, 1103/5, 1674, 1105	Obręb: 0012		Jednostka ewidencyjna: 240107_5 Siewierz	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	SANITARNA		
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:	Podpis:			
PROJEKTANT	**mgr inż. Artur Kurdziel** upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń				
OPRACOWAŁ:	**mgr inż. Łukasz Lasoń**	SKALA:	1:500	DATA:	04.2023
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY	NR RYS. W-04	NR STR. ---		