


Stosowanie odsadzek przeciwwyporowych oraz grubość betonowego korka (Hk) powinno być uzależnione od lokalnych warunków hydrogeologicznych na etapie budowy i dostawy komory betonowej.

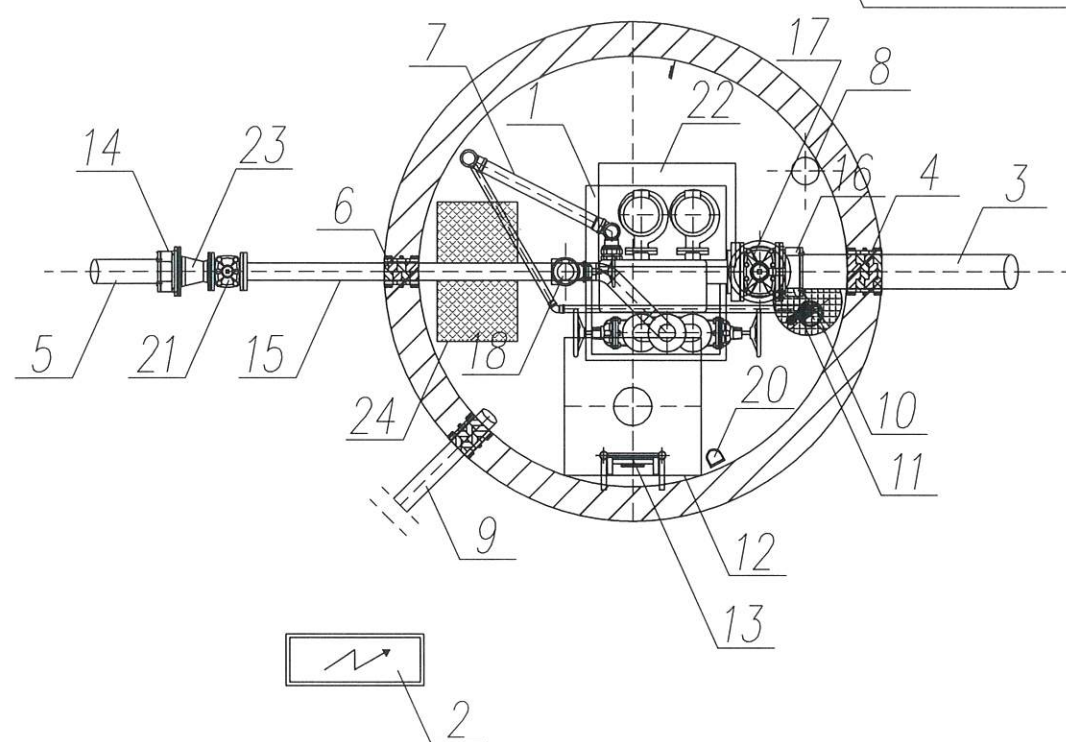

Nazwa inwestycji:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW		
Adres inwestycji:	obwód Dąbrowa, działka nr ewid. 783/10, Wieluń – obszar wiejski		
Inwestor:	Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Temat:	SIEĆ CIŚNIENIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ		
Nazwa rysunku:	TŁOCZNIA ŚCIEKÓW Ø2500mm		
Projektant: (branża sanitarna)	mgr inż. Przemysław Wilk upr.: OPL/1689/PWBS/19		
Schemat	Data oprac. 02.2025	Tom /	Nr rys. S3