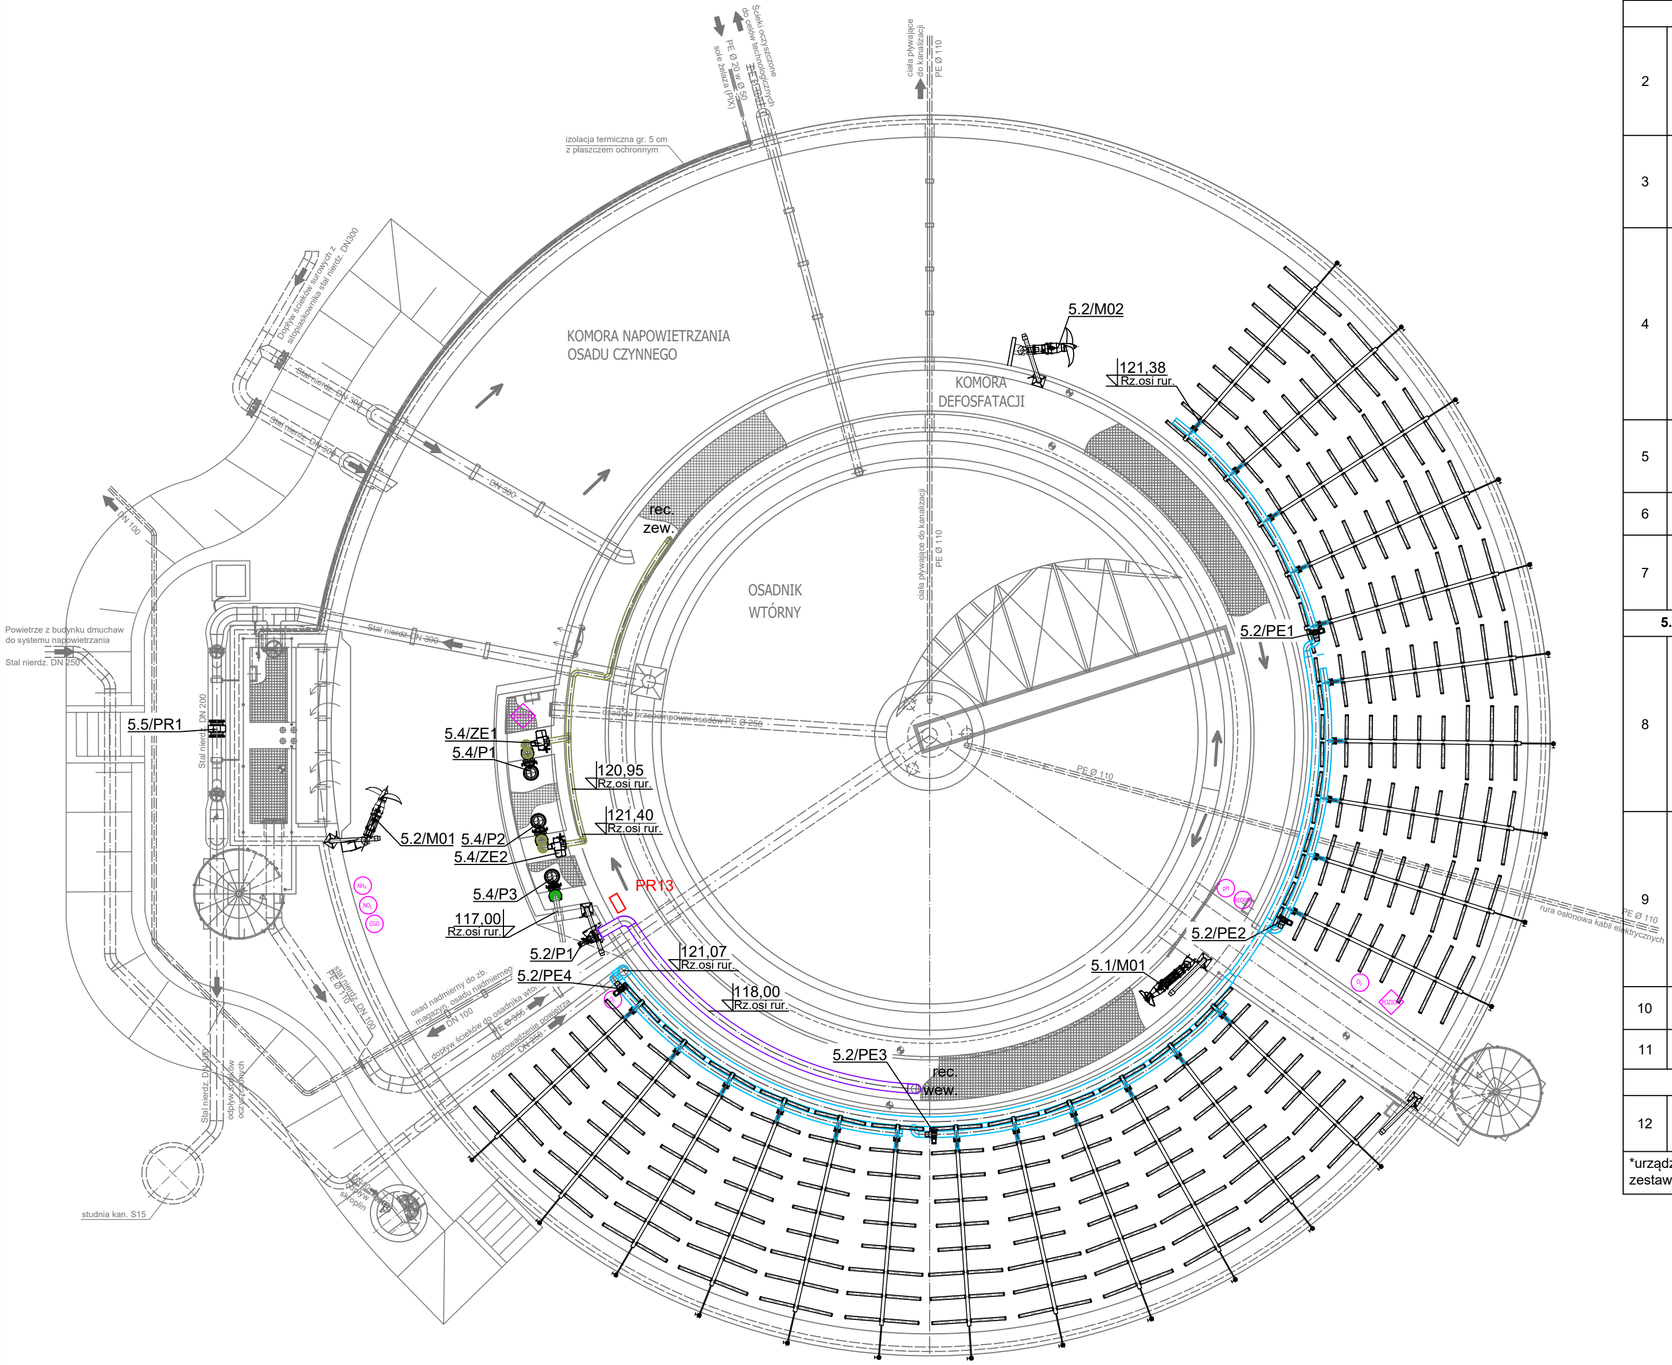
KOMORA NAPOWIETRZANIA OSADU CZYNNEGO
KOMORA DEFOSFATACJI
OSADNIK WTÓRNY
izolacja termiczna gr. 5 cm z płaszczem ochronnym
Dopływ ścieków surowych z oczyszczalni mechanicznej DN 300
Stal nierdz. DN 300
Stal nierdz. DN 250
Stal nierdz. DN 200
Stal nierdz. DN 100
Powietrze z budynku dmuchaw do systemu napowietrzania
Stal nierdz. DN 250
Stal nierdz. DN 200
Stal nierdz. DN 100
Stal nierdz. DN 300
Stal nierdz. DN 250
Stal nierdz. DN 200
Stal nierdz. DN 100
Stal nierdz. DN 150
Stal nierdz. DN 200
Stal nierdz. DN 100
Stal nierdz. DN 150
Stal nierdz. DN 100
Stal nierdz. DN 150
Stal nierdz. DN 100
Stal nierdz. DN 150