1.03-1

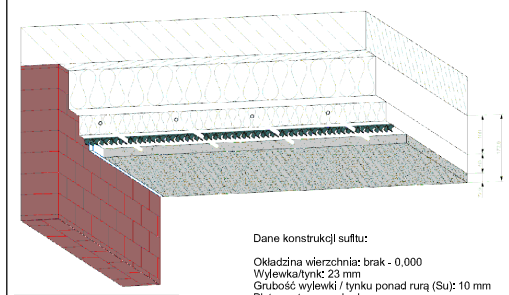

Uponor Home
Comfort
bez płyty systemowej

Dane konstrukcji sufitu:

Okładzina wierzchnia: brak - 0,000
Wylewka/tynk: 23 mm
Grubość wylewki / tynku ponad rurą (Su): 10 mm
Płyta systemowa: brak
Warstwa izol. 1: Płyta styropianowa (λ=0,040) 50 EPS 040 DEO
Warstwa izol. 2: Płyta styropianowa (λ=0,040) 100 EPS 040 DEO
Sumaryczny opór w dół: 5,993 (m²·K)/W

Rozdzielacz: RM2,2
Typ: Uponor Varlo H rozdz. z przepływom. FM
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 44,8 / 39,7 °C
Temperatury -str. wtórna (Chłodzenie): 17,0 / 19,2 °C
Szafka rozdzielacza: Uponor Varlo szafka natynkowa OW 450x730x135mm
Przepływ masowy: 340,0 kg/h
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 27,66 kPa

Nr	Typ	L	Średnica rury	Pow. efekt.	Odst. ukł.	m□	Nastawa zaw. (Z)
		m		m²	mm	kg/h	l/min
1	SufG/Ch	49,5	9,9 x 1,1	4,8	100	74,6	2,50 l/min
	SufG/Ch	50,9	9,9 x 1,1	5,0	100	75,9	
2	SufG/Ch	60,0	9,9 x 1,1	5,6	100	36,6	0,60 l/min
3	SufG/Ch	42,8	9,9 x 1,1	4,1	100	76,5	2,55 l/min
	SufG/Ch	42,7	9,9 x 1,1	4,1	100	76,5	

Rozdzielacz: RM3,2
Typ: Uponor Varlo H rozdz. z przepływom. FM
Temperatury -str. wtórna (Ogrzewanie): 44,9 / 39,7 °C
Temperatury -str. wtórna (Chłodzenie): 17,0 / 19,2 °C
Szafka rozdzielacza: Uponor Varlo szafka natynkowa OW 450x730x135mm
Przepływ masowy: 338,0 kg/h
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 27,30 kPa

Nr	Typ	L	Średnica rury	Pow. efekt.	Odst. ukł.	m□	Nastawa zaw. (Z)
		m		m²	mm	kg/h	l/min
1	SufG/Ch	49,5	9,9 x 1,1	4,8	100	74,5	2,50 l/min
	SufG/Ch	50,8	9,9 x 1,1	5,0	100	75,4	
2	SufG/Ch	59,9	9,9 x 1,1	5,6	100	36,0	0,60 l/min
3	SufG/Ch	42,7	9,9 x 1,1	4,1	100	76,0	2,50 l/min
	SufG/Ch	42,7	9,9 x 1,1	4,1	100	76,0	

- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	10.2025	NUMER:	08	SKALA:	1:100

TEMAT:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowe wielorodzinne zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 53 B w Szklarskiej Porębie działka nr 6/9.
INWESTOR:	**TBS KAMIENNA GÓRA , UL.SIENKIEWICZA 7 58-400 KAMIENNA GÓRA**
STADIUM:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA:	**INSTALACJE SANITARNE**
RYSUNEK:	**INSTALACJA GRZEWCZA-RUROCIĄGI OGRZEWANIA SUFITOWEGO RZUT 1 PIĘTRA**

	Imie i nazwisko	nr uprawnien	podpis
Projektant:	**mgr inż. Jacek Krystek**	7/98/JG	
Sprawdził:	**mgr inż. Roman Ladziński**	**332/DOŚ/13**	