

Szczecin, 29 października 2025

Enea Oświetlenie/OS/NT/2025

WEA25P004371

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

UZ/EO/OS/A/130/2025

**Przedsiębiorstwo Projektowo-  
Budowlane – BUDMIL**  
**Ul. Stary Kisielin – Dojazdowa 50**  
**66-002 Zielona Góra**

K2500288749

Inwestor:

**Prezydent Miasta Zielona Góra**  
**Ul. Podgórna 22**  
**65-424 Zielona Góra**

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy i podłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji „przebudowa ul. Zbożowej i Dożynkowej w Zielonej Górze”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.10.2025 r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentację przebudowy i podłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji „przebudowa ul. Zbożowej i Dożynkowej w Zielonej Górze” z następującymi uwagami:

1. Bezwzględnie prace prowadzone na sieci ENEA Oświetlenie sp. z o.o. lub będącej w eksploatacji ENEA Oświetlenie sp. z o.o. muszą być w trakcie robót koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
2. **Na czas budowy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych w zasięgu istniejącej szafki oświetleniowej.**
3. **Szczegółowe rozwiązania należy ustalić i uzgodnić w Enea Oświetlenie sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Zielona Góra na etapie wykonawstwa.**
4. Za uszkodzenia i szkody na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o. powstałe w trakcie i na skutek prowadzonych prac związanych z inwestycją odpowiada Inwestor.
5. Prace zanikowe wymagają zgłoszenia do odbioru technicznego, wykonania dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Rejon Oświetleniowy Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra.
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

**Centrala**

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

tel. +48 / 91 332 17 10  
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-62-912  
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl  
www.enea-oswietlenie.pl


Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki [www.enea-oswietlenie.pl](http://www.enea-oswietlenie.pl) znajduje się obowiązek informacyjny dla Klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji.



7. Inwestor poinformuje ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Rejon Oświetleniowy Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra o zakresie niezbędnych wyłączeń, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem do prac na sieci oświetleniowej.
8. **Dopuszczenia do prac związane z za- lub wyłączeniem obwodów oświetleniowych, pomiarów wymagających dopuszczenia przez upoważnionego pracownika Spółki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Rejonu Oświetleniowego Zielona Góra są odpłatne – zgodnie z cennikiem ENEA Oświetlenie sp. z o.o.. W przypadku prac prowadzonych na sieci wspólnej należy bezwzględnie uzyskać dopuszczenie od ENEA Operator Sp. z o.o..**
9. Całość prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
10. Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego będącej w eksploatacji lub na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
11. **Do realizacji zadania można przystąpić po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy z ENEA Oświetlenie sp. z o.o.**  
Sprawy związane z umową w zakresie wymiany opraw i zmiany lokalizacji sieci prowadzi Wydział Nadzoru Technicznego:  
Marcin Kopeć tel. +48 91 332 17 23, email: marcin.kopec@enea.pl lub  
Patrik Stankiewicz tel. +48 92 332 10 46, mail: patryk.stankiewicz@enea.pl

Z poważaniem

COORDYNATOR  
ds. WTP i Uzgodnień Dokumentacji  
  
Marek Lis

Załączniki:

1. PZT – 1 egz.
2. Schemat jednokreskowy – 1 egz.




Do wiadomości:

1. a/a
2. Rejon Oświetleniowy Zielona Góra







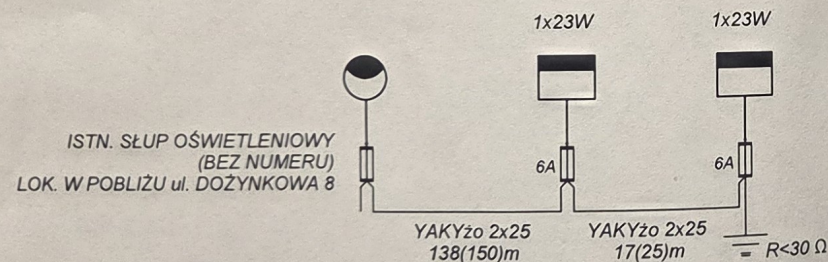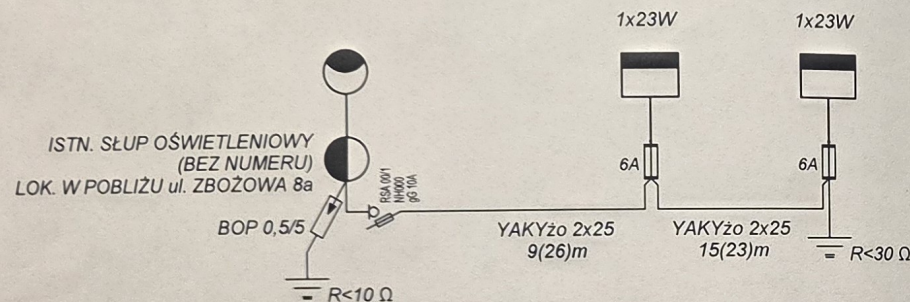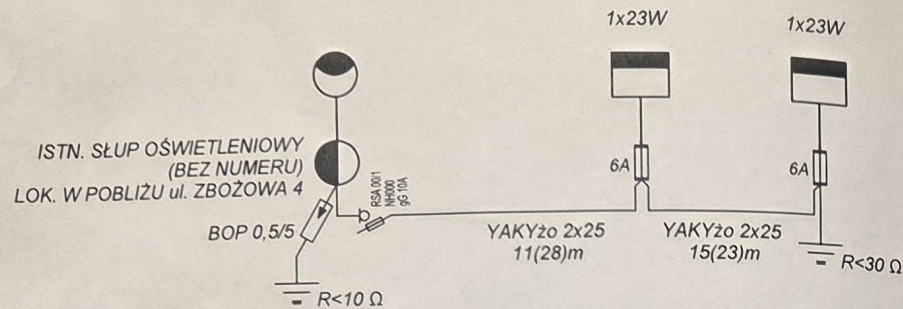

Lampa oświetlenia przejść dla pieszych, na słupie o wysokości 6m,  
moc źródła światła 23W/3200lm, asymetryczna

#### UWAGI:

- Projektowane odcinki linii oświetleniowych wykonać kablem YAKYżo 2x25 (jeśli nie zaznaczono inaczej)
- Projektowane uziomy wykonać jako poziome w postaci taśmy FeZn 25x4 o długości 20m, układanej w rowie kablowym. Uziom układać pod warstwą podsypki pod kabel. Sprawdzić wartość rezystancji pomiarowo. W razie potrzeby uziom rozbudować.
- Słupy linii napowietrznej nn z których będzie wykonane przyłącze zasilania oświetlenia przejść dla pieszych doposażyć w ograniczniki przepięć oraz uziemienia
- Zapis określający długość kabla x(y)m oznacza:  
x - długość wykopu między lampami  
y - długość kabla z zapasami, podejściami, itp.

OZNAKOWANIE SŁUPÓW UMIEŚCIĆ 2,2m NAD POZIOMEM GRUNTU  
NAPISY WYKONAĆ KOLOREM CZARNYM, WYSOKOŚĆ LITER I CYFR - 5cm, CZCIONKA ARIAL  
WZÓR OZNACZENIA:

I WIERSZ - NR SŁUPA/NR OBWODU

II WIERSZ - NR SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ  
PRZYKŁAD OZNACZENIA:

3/1  
SO-247

Uzgodnienie jak na rys. E1

KOORDYNATOR  
ds. WTP i Uzgodnień Dokumentacji  
Marek Lis

29.10.2025

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "BUDMIL" Ryszard Kifert 66-002 Zielona Góra - ul. Stary Kieleń - Dojazdowa 50 tel. 66 329 92 93 budmil@wp.pl				
OBIEKT	Przebudowa ul. Zbożowej i Dożynkowej w Zielonej Górze polegającej na budowie chodnika.			
RYSUNEK	Schematy ośw. przejść dla pieszych	uprawnienia	podpis data	nr rys.
PROJEKTANT	Arkadiusz Sadowski	upr. bud. nr 130/90/ZG do proj. w specjalności elektrycznej bez ograniczeń		E2
OPRACOWAŁ	Jarosław Wirszye			