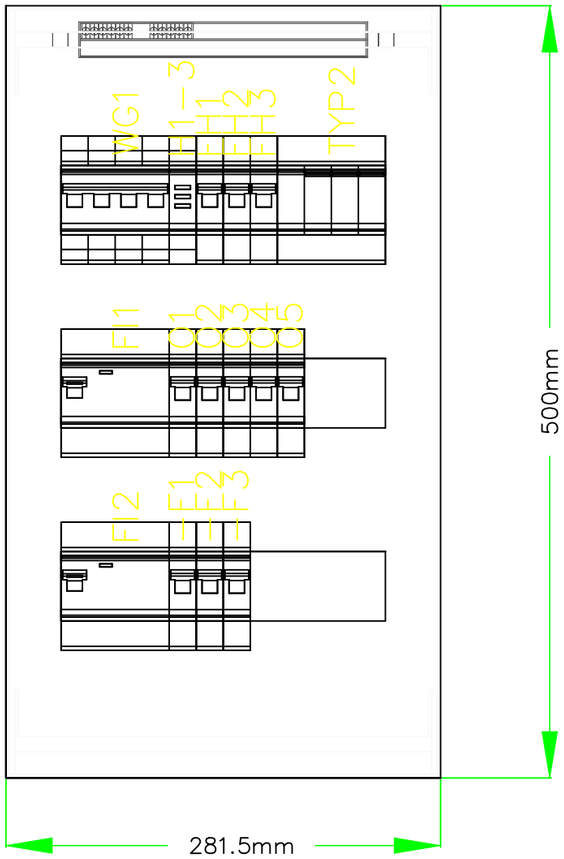

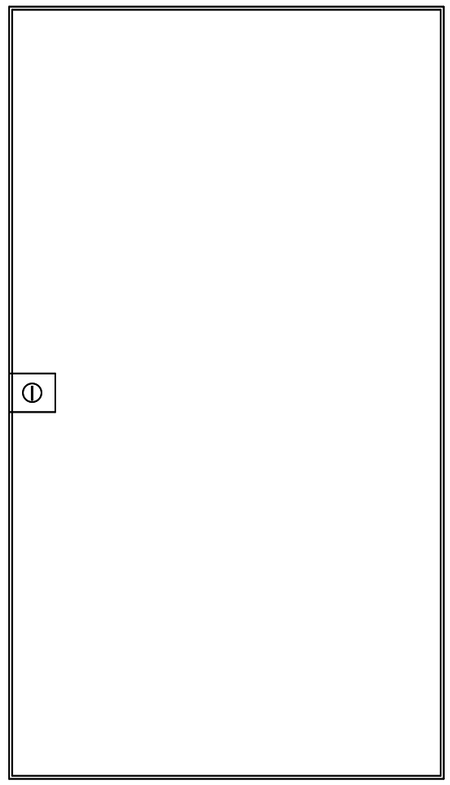

głębokość 99 mm

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica naścienna GOLF,
- głębokośc 99 mm,
- norma: PN-EN 61439-3
- prąd znamionowy In: 63A,
- stopień ochrony:
  z drzwiami IP40, bez drzwi IP30,
- klasa ochronności II,
- odporność udarowa IK07,
- kolor: RAL 9010,
- napięcie pomiarowe AC 400V / 50 Hz,
- drzwi pełne / transparentne,

materiał:
tworzywo sztuczne,
badanie palności metodą rozżarzonego drutu 650°.

Dąbrówka 13 A,
42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

MP projekt

TEMAT ZADANIA	Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im K.S. Wyszyńskiego w Łomży				
OBIEKT ADRES	BUDYNEK KUCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża				
TEMAT RYS.	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TO-3N				
B. ELEKTRYCZNA - PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Soluch nr upr. SLK/1079/POOE/05		DATA	25.03.2024	
			SKALA	-/-	
B. ELEKTRYCZNA - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Panicz nr upr. SLK/0622/PWOE/05		NR RYS.	E.21	