



MIASTO LIMANOWA

34-600 LIMANOWA, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18/ 337-20-54

Nasz znak: SZP.271.1.5.5.2026

Limanowa, dnia: 31 marca 2026 r.

Zamawiający:

Miasto Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

na remont pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Limanowej

- wszyscy -

Sprawa: wyjaśnienia treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320; zwana dalej: ustawą Pzp),
Zamawiający przekazuje poniżej **treść zapytań do treści SWZ**, które wpłynęły do
Zamawiającego **wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie 3:


Jaki jest zakres naprawy istniejącej wentylacji ?

Odpowiedź:

Zakres naprawy istniejącej wentylacji polega na wymianie turbiny, która nie działa.



Zdjęcie istniejącego kanały wentylacji
mechanicznej

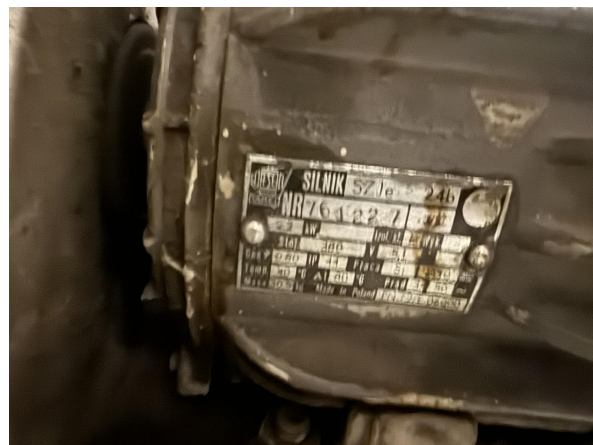

Zdjęcia etykiety silnika



Zdjęcie silnika od istniejącej wentylacji mechanicznej, który nie działa

Pytanie 4:

Proszę o udostępnienie projektu istniejącej instalacji wentylacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektem istniejącej instalacji wentylacji.

Pytanie 5:

Czy w zakres czyszczenia instalacji wentylacji wchodzi jakieś urządzenia wentylacyjne? Jeśli tak proszę o wyspecyfikowanie.

Odpowiedź:

Należy wykonać czyszczenia istniejących tuneli wentylacyjnych oraz naprawić turbinę w silniku.

Pytanie 6:

Proszę o podanie koncepcji wykonania nowej wentylacji w pomieszczeniach 0.5 i 0.6.

Odpowiedź:

Wentylację w pomieszczeniu 0.5 oraz 0.6 należy spełnić za pomocą wybicia otworu o średnicy minimum 10 centymetrów w ścianie zewnętrznej w górnej części pomieszczenia, zachowując lekki spadek na zewnątrz (około 1-2 stopni) aby zapobiec skraplaniu się wody do wnętrza pomieszczenia. Po wykonaniu otworu należy zamontować kanał wentylacyjny wraz z izolacją, a następnie zamontować kratkę z żaluzjami lub okapnikiem od zewnętrznej strony. Poniższe zdjęcia przedstawiają widok na ściany zewnętrzne w pomieszczeniach 0.5 oraz 0.6, w których należy wykonać wentylację.



Zdjęcie ściany zewnętrznej w pomieszczeniu 0.5, w której należy wykonać wentylację



Zdjęcie ściany zewnętrznej w pomieszczeniu 0.6, w której należy wykonać wentylację

Podpis elektroniczny

Z up. Burmistrza Miasta

Agnieszka Dominik

Główny Specjalista

Otrzymują:

1/ <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

– strona internetowa prowadzonego postępowania

2/ a/a