BILANS MOCY SOP–LED:

Po = 0,18kW, Io = 0,95A 1–faz.

Proj. szafka oświetleniowa przejścia SOP2–LED

szafka termoutwardzalna IP 44, II kl. ochr. z fundamentem

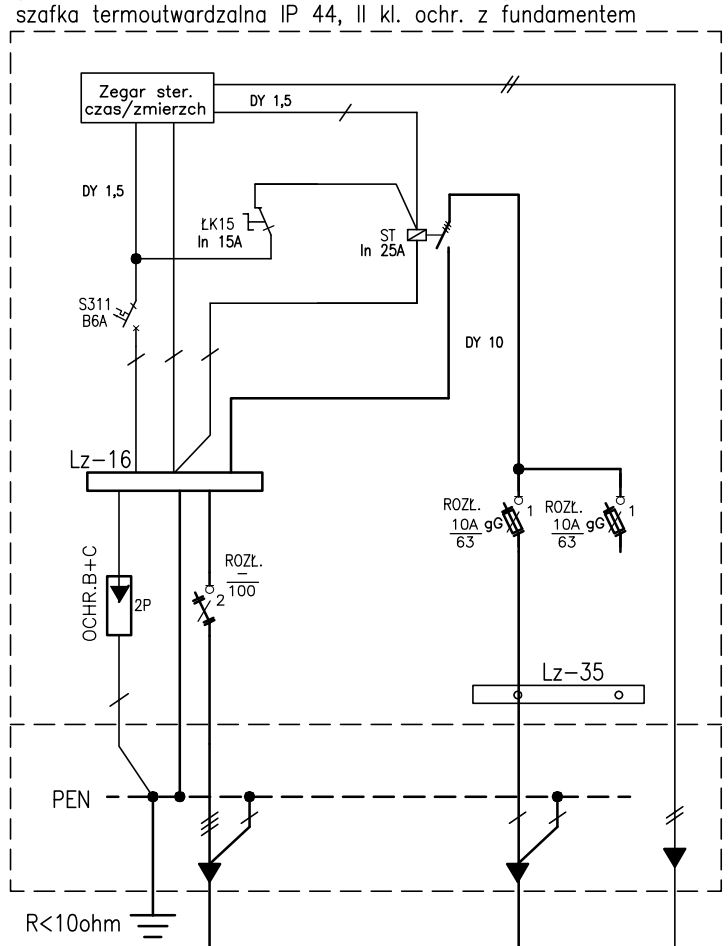

Zasilanie z proj. szafki ZZP TAURON Dystrybucja S.A. wg. Warunków przyłaczenia

LnN. 0,4kV

UWAGI:

1. Szafka oswietleniowa przejścia pieszych SOP2–LED usytułowana wg planu sytuacyjnego (rys. EO.1)

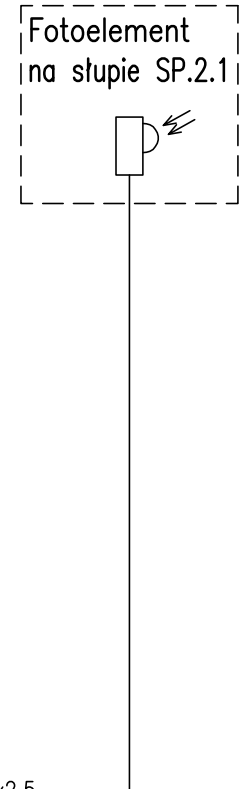

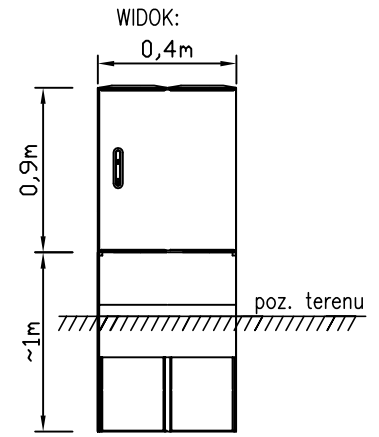

Ukł. sieciowy TNC, TN–C–S
Ochrona przed porażeniem:
Samoczynne wyłaczanie zasilania,
Izolacja podstawowa i izolacja wzmoc. IIkl.

ProtechniCon
30-443 Kraków, ul. Józefa Marcika 25D/1
tel. +48 600 830 082
biuro@protechnicon.pl • www.protechnicon.pl
NIP: 675-173-67-56 • REGON: 387243429 • KRS: 0000863630

INWESTOR: **Zarząd Województwa Podkarpackiego**
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
reprezentowany przez: **Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie**
ul. T.Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów

STADIUM: PROJEKT PW

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec- Dębica polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Brzeźnica

CZĘŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES INWESTYCJI: woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Dębica, m. Brzeźnica, droga wojewódzka nr 985

DATA: 10.2025

TOM: II.6 BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	inż. Mirosław Opocki MAP/0058/POOE/03	Elektryczna	
Sprawdzający	mgr Jacek Karolak GP-IV-63/79/76	Elektryczna	

OBIEKT: ***Oświetlenie drogowe***

SKALA: --

TYTUŁ RYSUNKU: ***Schemata zasilania szafek oświetlenia przejść pieszych***

REW. 1.0

NR RYS. **EO.2.4**