



proj. rozdzielnica "T2"

ARKUSZ NR 1

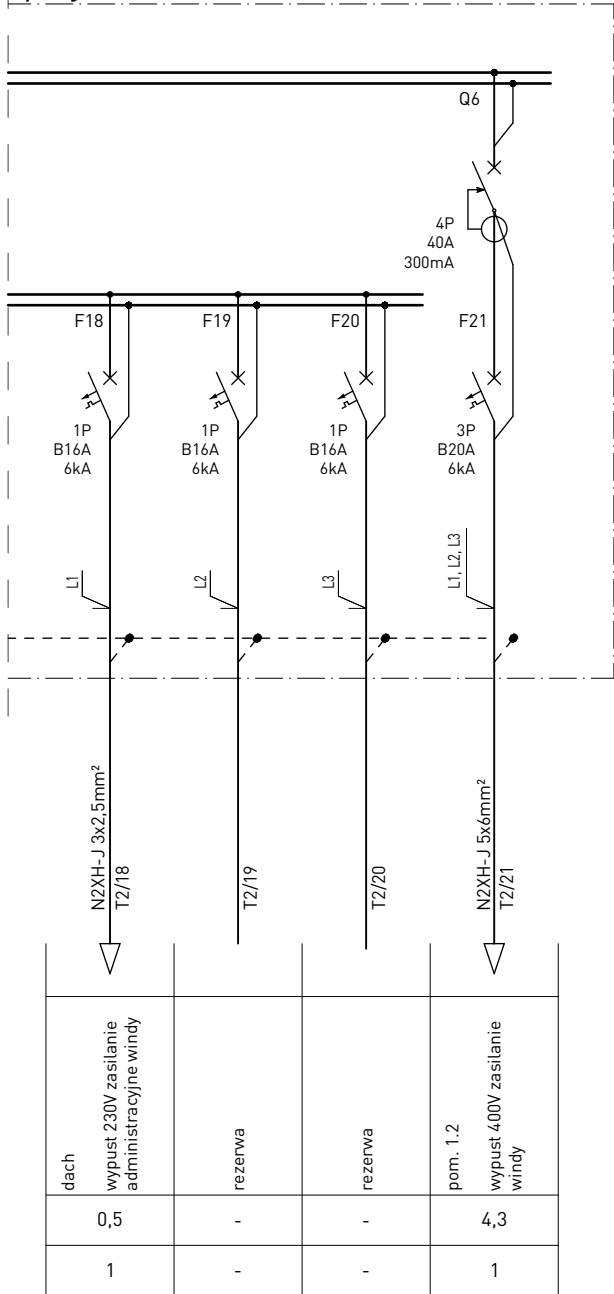

UWAGI:

- Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
- Lokalizacja rozdzielnicy "T2" według rys. nr IE-15
- Aparaturę wyposażeniową "T2" należy rozmieścić w typowej rozdzielnicy podtynkowej 4x18 mod zamykanej na zamek patentowy
- Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zastonić zaślepkami
- Instalacje w obrębie dróg ewakuacyjnych należy wykonać przewodami bezhalogenowymi o klasie reakcji na ogień B2ca
- Instalacje poza drogami ewakuacyjnymi należy wykonać przewodami bezhalogenowymi o klasie reakcji na ogień min. Dca

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Bura Projektowego Draft Engineers (Dz.U. 74/1994 poz.83 art. 115-118)	Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:							
	Jednostka Projektowa:			Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.draft-engineers.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl				GMINA ŻABNO ul. W. Jagiełły 1, 33-240 Żabno	
	Nazwa Inwestora:								
	Nazwa obiektu budowlanego:	Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Przedszkola w Żabnie							
	Adres obiektu budowlanego:	ul. Władysława Jagiełły 12, 33-240 Żabno				Nr działek inwestycji:			1836/1, 1837/4, 1837/6
	Branża:	ELEKTRYCZNA		Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		Nr projektu:	650/PA-K/12/2024	
	Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:		Podpis:		Data opracowania:	
	Projektant:	mgr inż. Paweł Kamoda		upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instalacje elektryczne				styczeń 2025	
	Sprawdzający:								
	Rysunek opracował:	Nazwa Rysunku:	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY ROZDZIELCZEJ - T2 (PARTER) arkusz 2/2				Skala:		---