



UWAGA:

sposób prowadzenia przewodów oraz zastosowane materiały wg opisu,
wewnętrzna instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych na
łączniki gwintowane,
wewnętrzna instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PVC kielichowych
łączonych na uszczelki,
przejścia przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych:
-dla rur DN110 – r.ochronna DN200,
-dla rur DN160 – r.ochronna DN250,

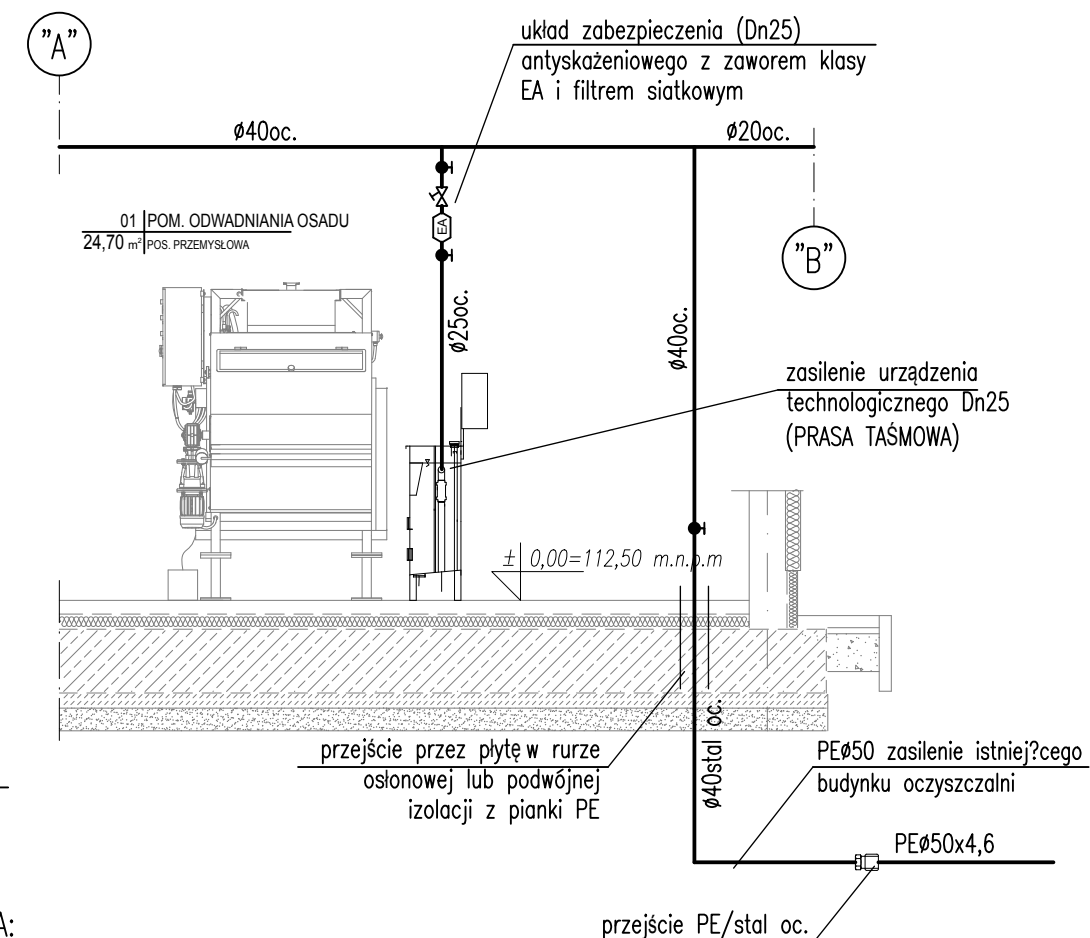

		BIONOR Sp. z o.o. ul. Jana Karskiego 1, 25-214 Kielce tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858 www.bionor.pl; bionor@bionor.pl	
Objekt:	Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Dziekanowice		
Zamierzenie budowlane:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziekanowice na działce nr ewid. 37/13 obręb geodezyjny 0002 Dziekanowice		
Adres obiektu:	MSC.DZIEKANOWICE, GM. ŁUBOWO, POW. GŹNIEŹNISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE	Inwestor:	GMINA ŁUBOWO 62-260 ŁUBOWO 1
Opracowanie:	PROJEKT BUDOWLANY	Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Branża:	SANITARNA	Data:	Skala:
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN. (część 2)	08.2024r.	1:50
Imię i nazwisko		Numer uprawnień, specjalność:	
Projektował:	mgr inż. Marcin Gruchala	SWK/0234/PWBs/17	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Religa	PDK/0009/POOS/07	