


# BLOKI OPOROWE DLA ZASUW

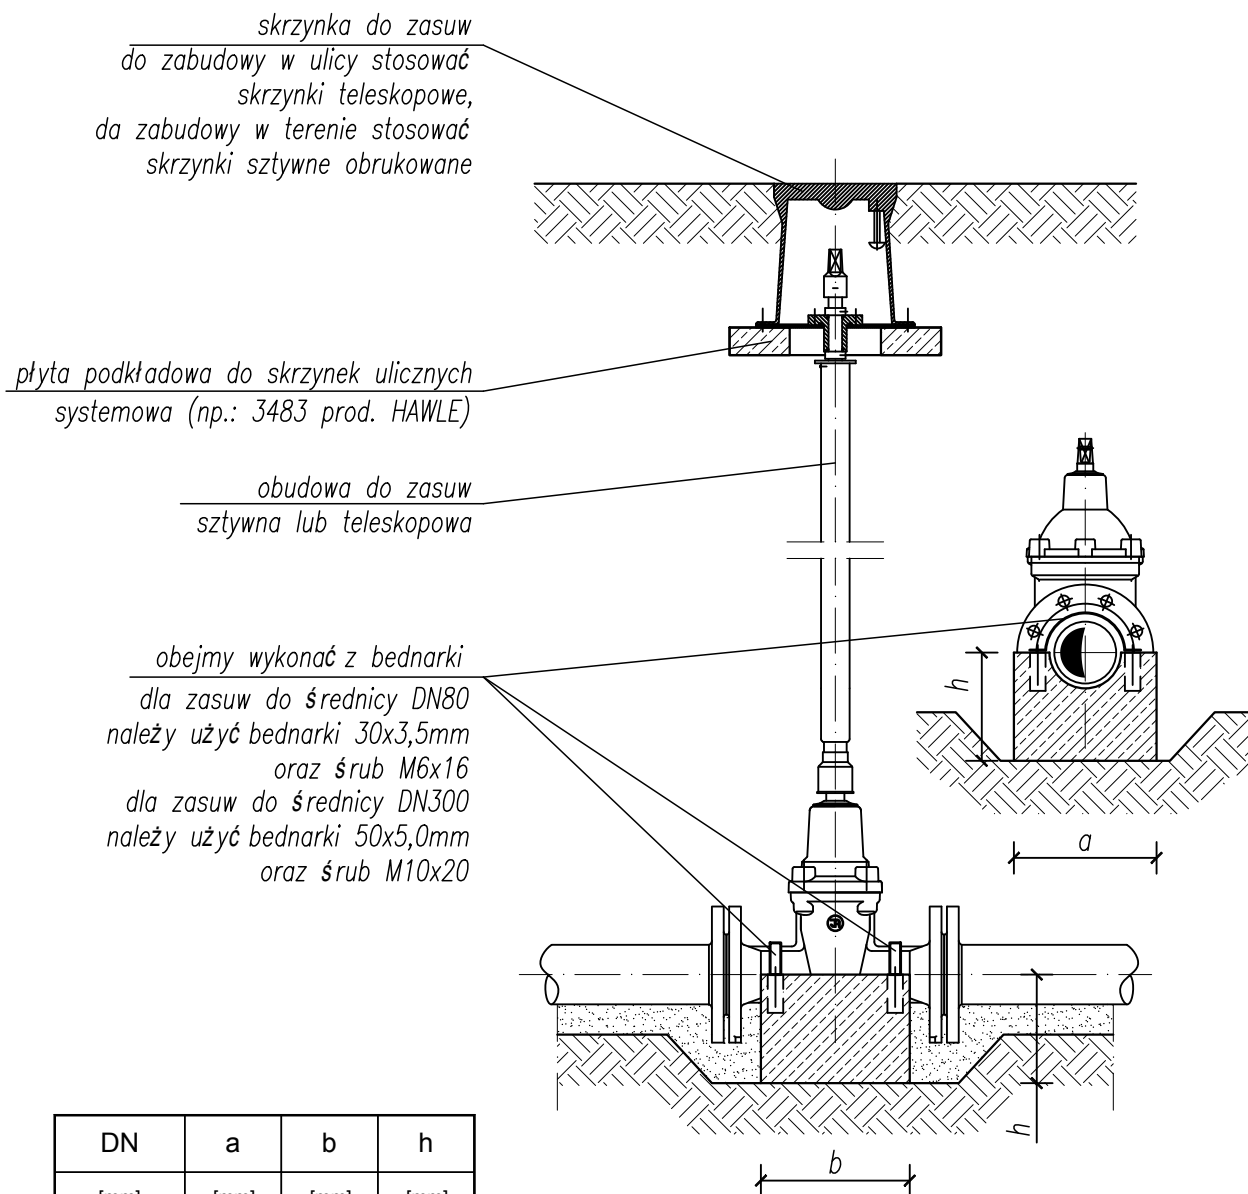

DN	a	b	h
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
32÷80	400	400	200
100÷150	500	500	250
200÷250	600	600	250
300	600	700	300

## UWAGA:

Wymiary bloków przyjęto dla zasuw o długiej zabudowie, w przypadku zastosowania zasuw krótkich, wymiar "b" należy odpowiednio skorygować;  
Bloki powinny być oparte o nienaruszony grunt rodzimy;  
Armaturę odizolować od bloków oporowych folią PE o grubości 1,5mm;

**Bionor**

BIONOR Sp. z o.o.  
ul. Jana Karskiego 1, 25-214 Kielce  
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858  
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt:	Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Dziekanowice				
Zamierzenie budowlane:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziekanowice na działce nr ewid. 37/13 obręb geodezyjny 0002 Dziekanowice				
Adres obiektu:	MSC.DZIEKANOWICE, GM. LUBOWO, POW. GNIĘŹNIENSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE	Inwestor:	GMINA LUBOWO 62-260 LUBOWO 1		
Opracowanie:	PROJEKT BUDOWLANY		Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	
Branża:	SANITARNA			Data:	08.2024r.
Nazwa rysunku:	BLOKI OPOROWE DLA ZASUW			Skala:	-:---
	Imię i nazwisko			Nr rys.:	S/5
Projektował:	mgr inż. Marcin Gruchała			Podpis:	
Sprawił:	mgr inż. Tomasz Religa				
	Numer uprawnień, specjalność:				
	PDK/0009/POOS/07				