






SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYŻYWOWEJ

LEGENDA:

-  - przycisk alarmowy pociągowy,
-  - przycisk anulowania alarmu, kasownik,
-  - lampka z buczeniem,
-  - trafo 24V montaż w puszcze podtynkowej.

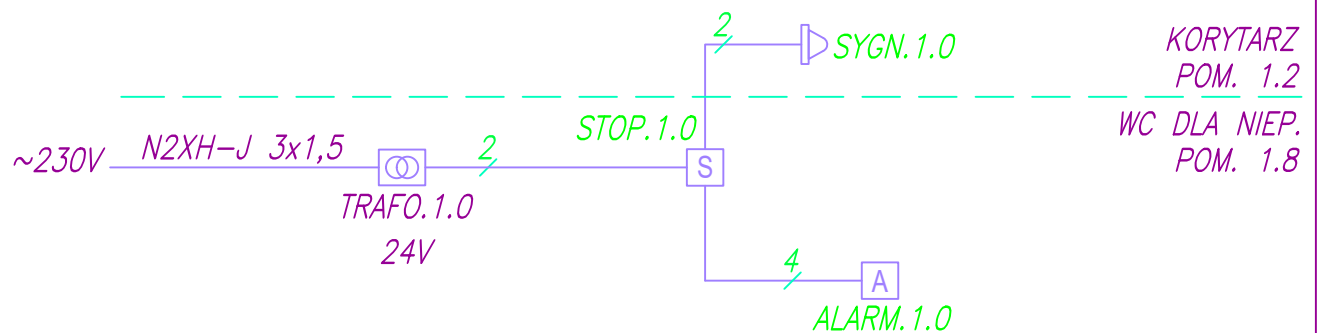

Uwagi:

1. Okablowanie wykonać przewodami typu N2XH-J.
2. Osprzęt montować w puszkach podtynkowych.
3. Do okablowania systemu należy stosować okablowanie typu B2ca.