


SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PWP

CX 2004 PWP/UW
CNBOP Nr 063-UMB-0426

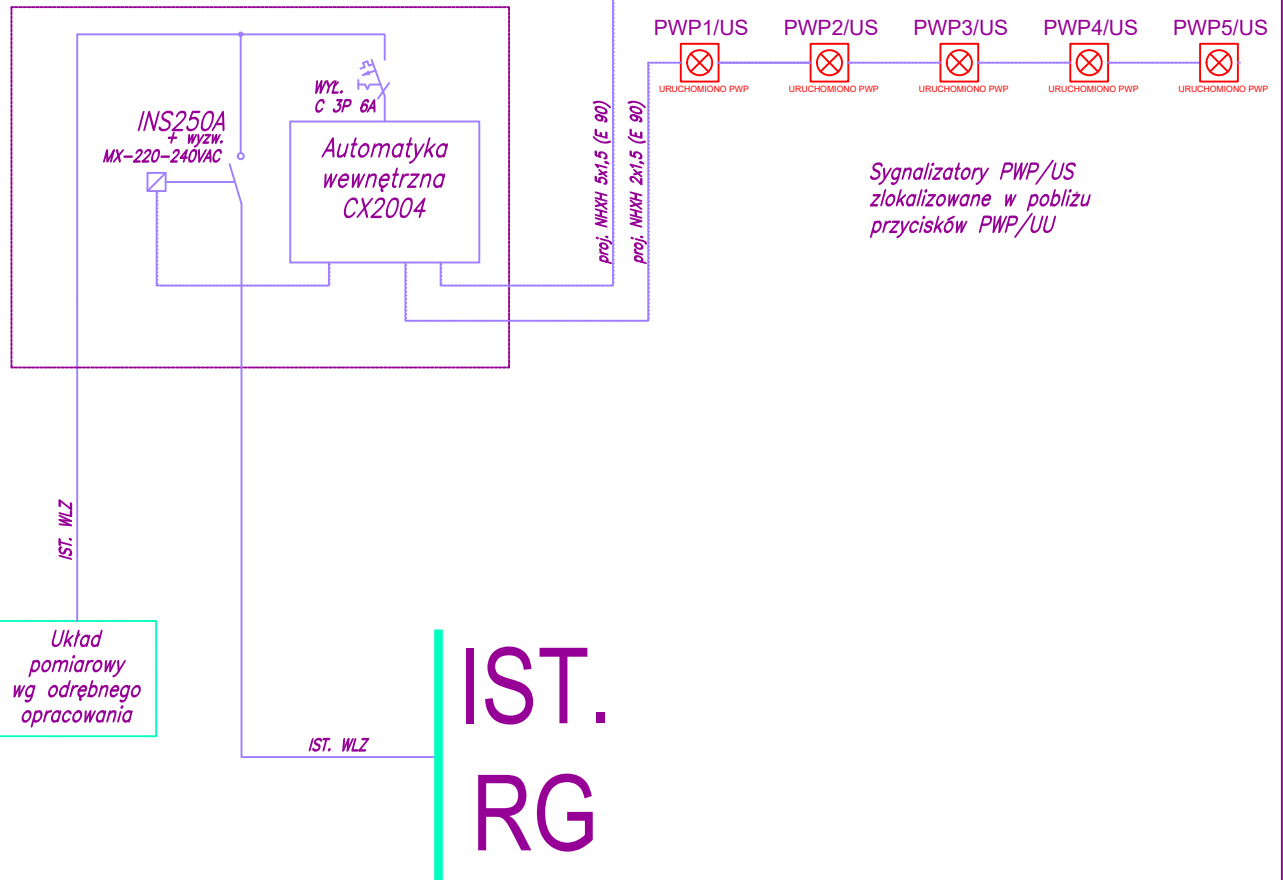

$P_{przył} = 100kW$
 $I_{przył} = 155A$

Uwagi:

- 1) Układ zasilania – TN-C,
- 2) Układ instalacji – TN-S,
- 3) Ochrona od porażen: samoczynne wyłączenie zasilania.
- 4) Projektowany przeciwpożarowy wyłącznik ze świadectwem dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.