


NAKŁADKA NA KOMINEK WENTYLACYJNY  
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO D= 100 MM


KOMINEK WENTYLACYJNY Z  
TWORZYWA SZTUCZNEGO  
D= 75 MM, H = 270 MM

– 2x PAPA TERMOZGRZEWAŁNA MODYFIKOWANA SBS,  
– STYROPAPA GR. 25CM  $\lambda=0,035$  W/mK,  
– GRUNT BITUMICZNY,  
– ISTNIEJĄCA, OCZYSZCZONA POWIERZCHNIA DACHU,

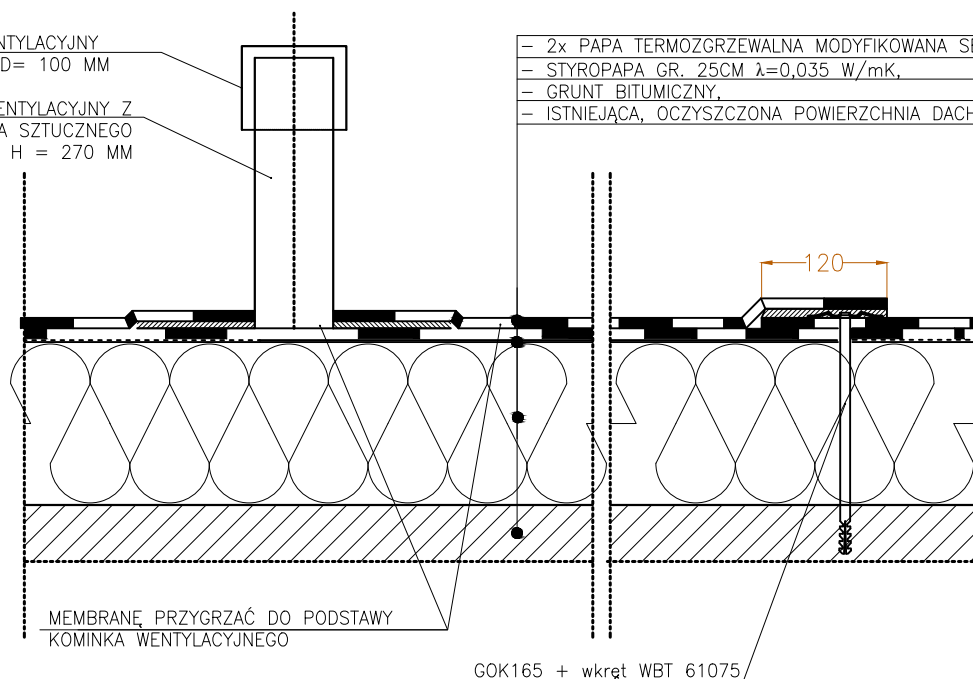

MEMBRANĘ PRZYGRZAĆ DO PODSTAWY  
KOMINKA WENTYLACYJNEGO

GOK165 + wkręt WBT 61075

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b> 	PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	176/SWOKK/2013, specj. arch.	11.2021	
INWESTOR	MIASTO OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIĘCIM				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. BEMA 12 W OŚWIĘCIMIU				
OBIEKT I LOKALIZACJA	BUDYNEK ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. BEMA 12, 32-600 OŚWIĘCIM (DZ.NR 2006/963, OBRĘB: OŚWIĘCIM)				
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL DOCIEPLENIA STROPODACHU STYROPAPĄ I MONTAŻ KOMINKA WENTYLACYJNEGO				SKALA —
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
OSW/ZBMG/BD	PW	OSW/ZBMG/12/21	rys. nr 18		