
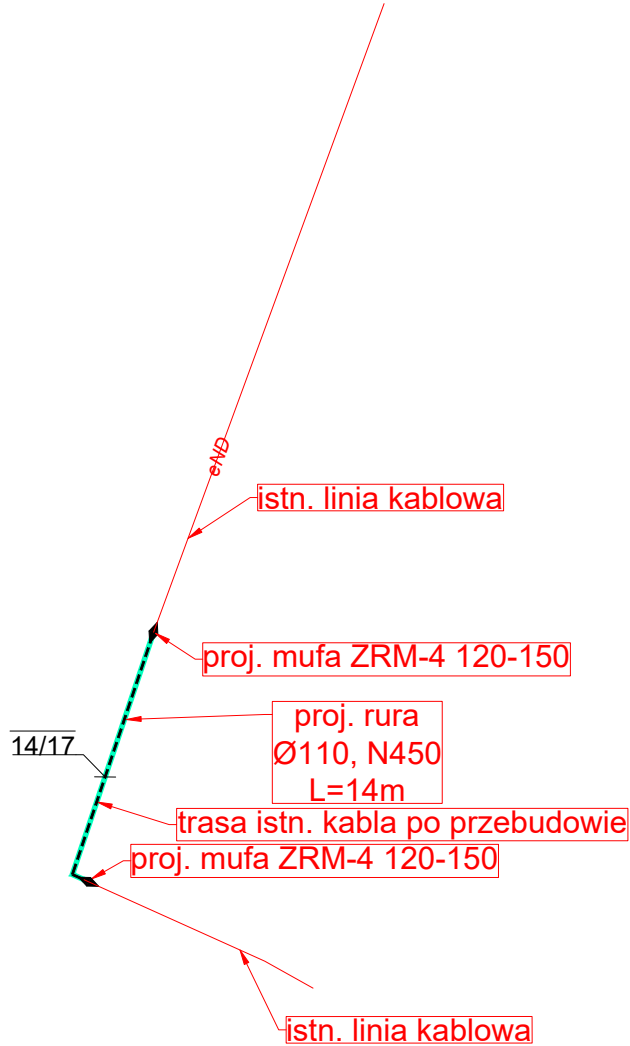


SCHEMAT LIKWIDACJI SIECI nN

SCHEMAT SIECI nN PO PRZEBUDOWIE

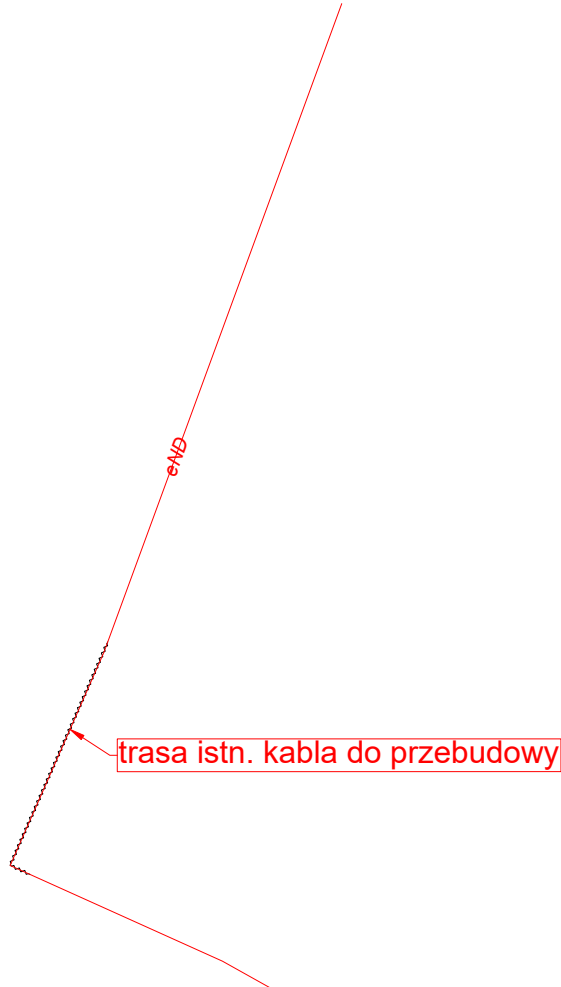

LEGENDA

- istniejąca kablowa sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV
- istniejąca kablowa sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV do przebudowy
- proj. kabel ziemny NA2XY-J 4x120 sieci elektroenergetycznej na całej długości prowadzony w rurze ochronnej
- proj. rury kanalizacji kablowej o wytrzymałości na ściskanie N450
- ilość i średnica projektowanych rur kanalizacji kablowej
- długość wykopu (prześła) / długość kabla
- proj. mufy kablowe

UWAGA!

1. Projektowane kable elektroenergetyczne prowadzić na całej długości w rurze osłonowej.
2. Przejścia kabli pod drogami i w terenach utwardzonych gdzie będzie występował transport kołowy wykonać w rurach grubościennych o odporności na ściskanie N750 przy układaniu w wykopach otwartych oraz o odporności na ściskanie N750 przy przewiertach sterowanych.
3. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzeczki ręcznie przekopem kontrolnym.
4. Prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych nN i SN prowadzić zgodnie z przepisami i wytycznymi Tauron Dystrybucja z zachowaniem wymaganych odstępów izolacyjnych przy prowadzonych pracach.
5. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
6. W przewiertach zastosować rury osłonowe zgrzewalne doczołowo o odporności na ściskanie N750; średnice podane na projekcie zagospodarowania terenu.
7. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzeczki przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem.
8. Istniejące kolidujące kable elektroenergetyczne ziemne niepodlegające przebudowie osłonić rurami dwudzielnymi.
9. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | | ul. Cieszyńska 226 44-337 Jastrzębie-Zdrój tel. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl www.ml-design.pl | |
| Nazwa zadania "Turza Śląska - przebudowa odnogii ulicy Mszańskiej" | | | |
| Adres obiektu budowlanego: odcinek boczny ulicy Mszańskie, Turza Śląska | | | |
| Nazwa rysunku | Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznej nN | | |
| Inwestor | Wójt gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce | | |
| Projektant branża elektryczna | mgr inż. Przemysław Waltar uprawnienia nr SLK/5860/PWBE/15 w spec. inżynierskiej elektrycznej | |  |
| Sprawdzający branża elektryczna | mgr inż. Łukasz Leyk uprawnienia nr SLK/6813/PWBE/17 w spec. inżynierskiej elektrycznej | |  |
| branża elektryczna | data opracowania 05.2025 rok | skala rysunku - | numer rysunku E-02 |