


1. Wszystkie rurociągi pokazanej instalacji ogrzewczej należy zaizolować otuliną polietylenową lub poliuretanową o grubości zgodnej z wytycznymi Warunków Technicznych.
2. Przejścia przez przegrody wykonać w ramach osłonowych.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wyposażać w opaski p-poż lub uszczelnień np. masą uszczelniającą tak, aby uszczelnienia posiadały odporność nie mniejszą niż odporność ogniuwa przebitych przegród.
4. Na najwyższych punktach instalacji (piony) zastosować zawory odcinające wraz z odpowietrznikami

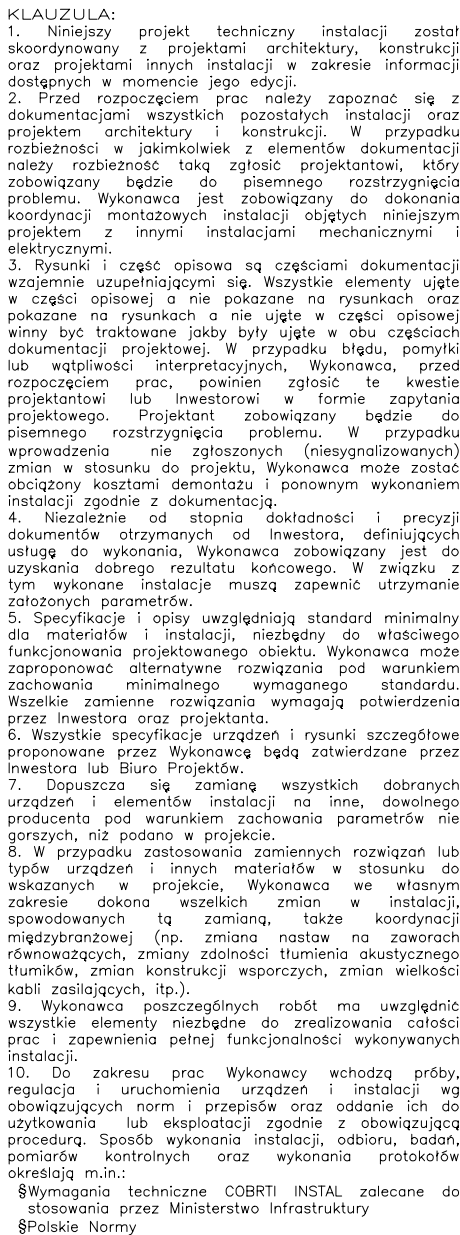

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1999 r.