


Rysunek poglądowy regału otwartego w pomieszczeniach OSP

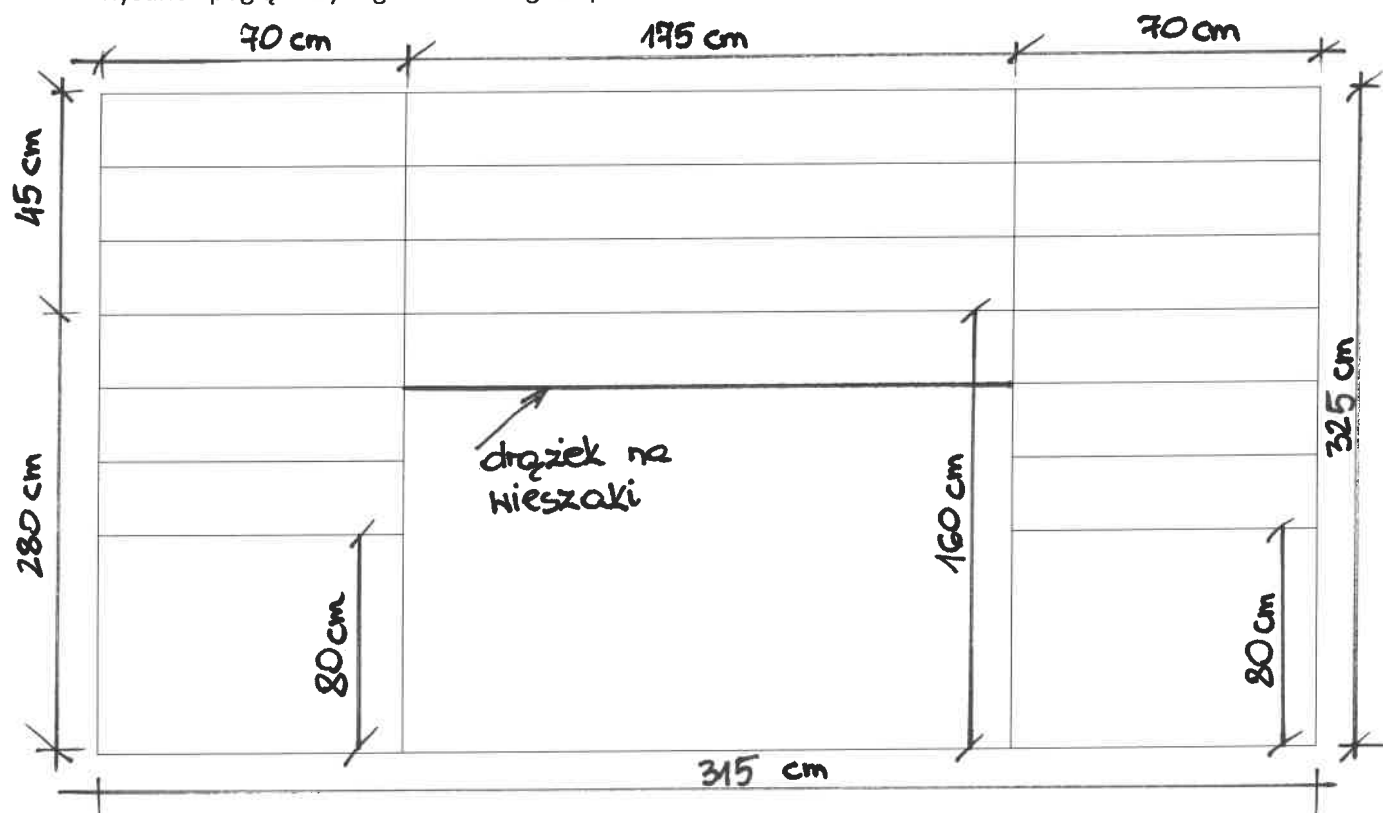

Wymagania dodatkowe:

1. Regał otwarty o głębokości całkowitej min. 80 cm
2. Regał musi zostać wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (melaminowanej) matowej (o parametrach jak na rysunku poglądowym powyżej). Obrzeża oklejone listwą PCV o grubości 2 mm.
3. Wymiary regału na rysunku poglądowym są podane w przybliżeniu. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca musi dokonać własnych, szczegółowych pomiarów.
4. Kolorystykę (rodzaj okleiny) i szczegółowy wygląd regału należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt regału wraz z wymiarami i kolorystyką.
6. Regał będący przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego musi być przez Wykonawcę dostarczony, wniesiony, złożony, zamontowany tak, aby spełniał wszystkie warunki bezpieczeństwa i nie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników oraz wypoziomowany po ustawieniu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Wymagane właściwości płyty melaminowanej:
  - Gęstość zgodnie z normą PN-EN 323:1999
  - Klasa higieniczności E1.
  - Wysoka odporność na ścieranie i zarysowanie, odporność na działanie czynników chemicznych, odporność na działanie temperatury.