



W3

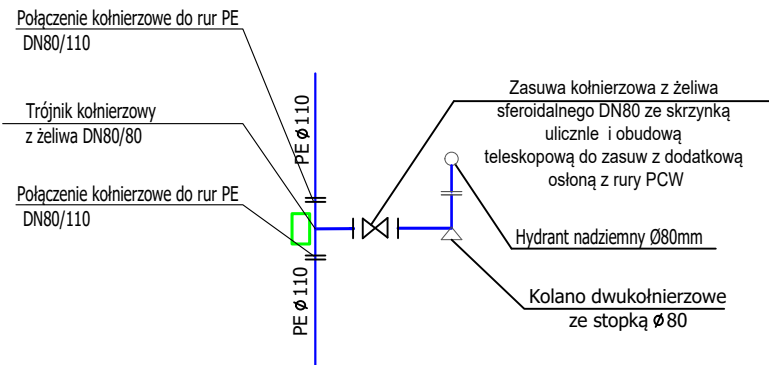

W8

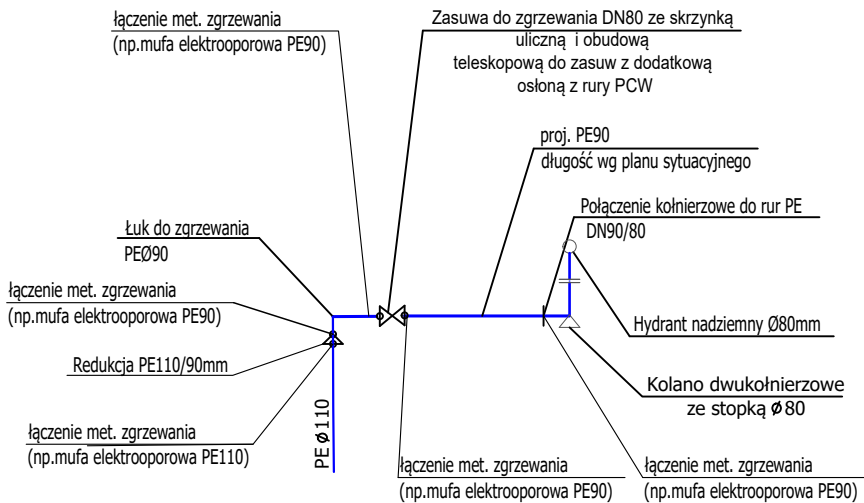


Węzeł wodociągowy - W4, W5 i W7


Włączenie przyłącza domowego z rur PE dn32 do sieci wodociągowej z rur PE dn110

Zestawienie podstawowych materiałów:

- Opaska do nawiercania HAWLE HAWEX, żeliwna z gwintem przyłączeniowym 2" - nr kat. 5270.
- Kombinacyjna zasufa do nawiercania ISO DN 1", Hawle – nr kat. 2681.
  - Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych - nr kat. 9601 RD 1,3 - 1,8m.
  - Skrzynka uliczna do zasuw - nr kat. 1650, 1750 lub 1850.
- Złączka przyłączeniowa ISO do rur PE dn32mm - nr kat. 6221F.
- Rura wodociągowa PEHD100 SDR11 PN16 dn110.
- Zaślepka PN16 dn32 mm.

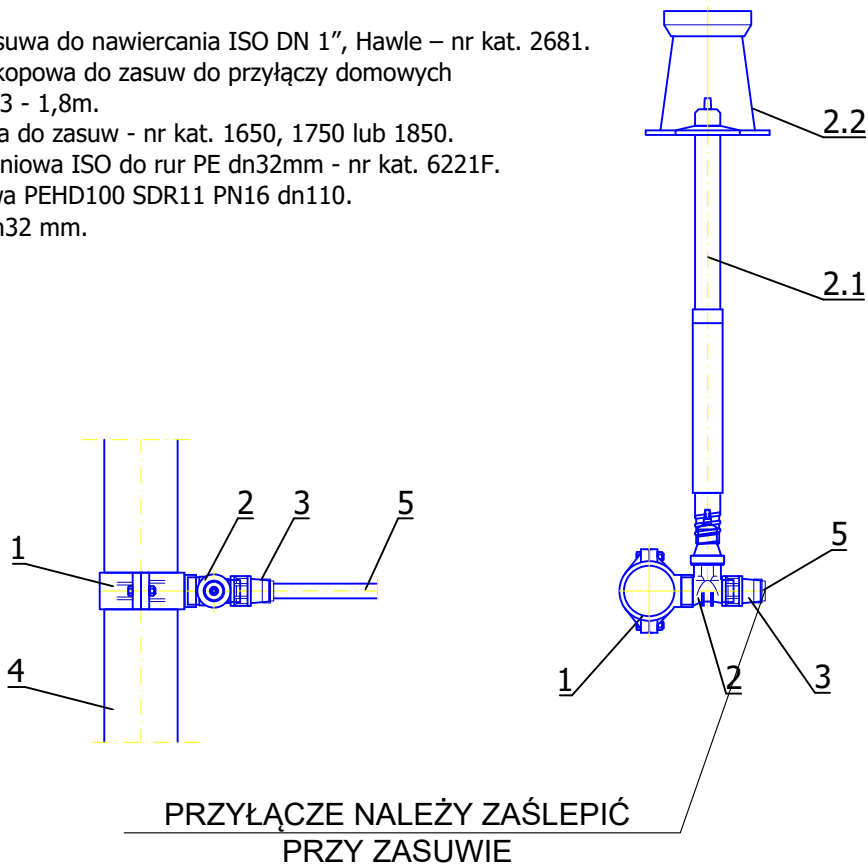

W1

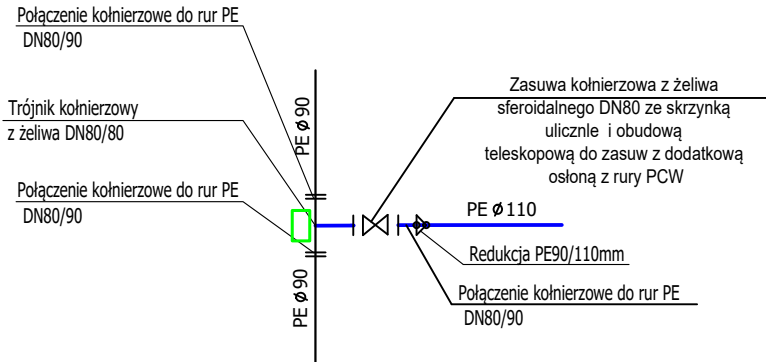

NAZWA OBIEKTU	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ			
ADRES	Bojadła, ul. Cicha, działka nr 894/4, 892/1, 888/1 jedn. ewid. 080902_2, obręb 0002			
ETAP PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		ZAKRES	INST. SANIT.
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMATY WĘZŁÓW		NUMER RYSUNKU	S.03
			SKALA	-
	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT INSTAL. SANITARNE	MGR INŻ. MAREK KARASZ	LBS/0014/PWOS/15	11.2024	
SPRAWDZAJĄCY INSTAL. SANITARNE	MGR INŻ. STANISŁAW KARASZ	201/95/ZG	11.2024	