


PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

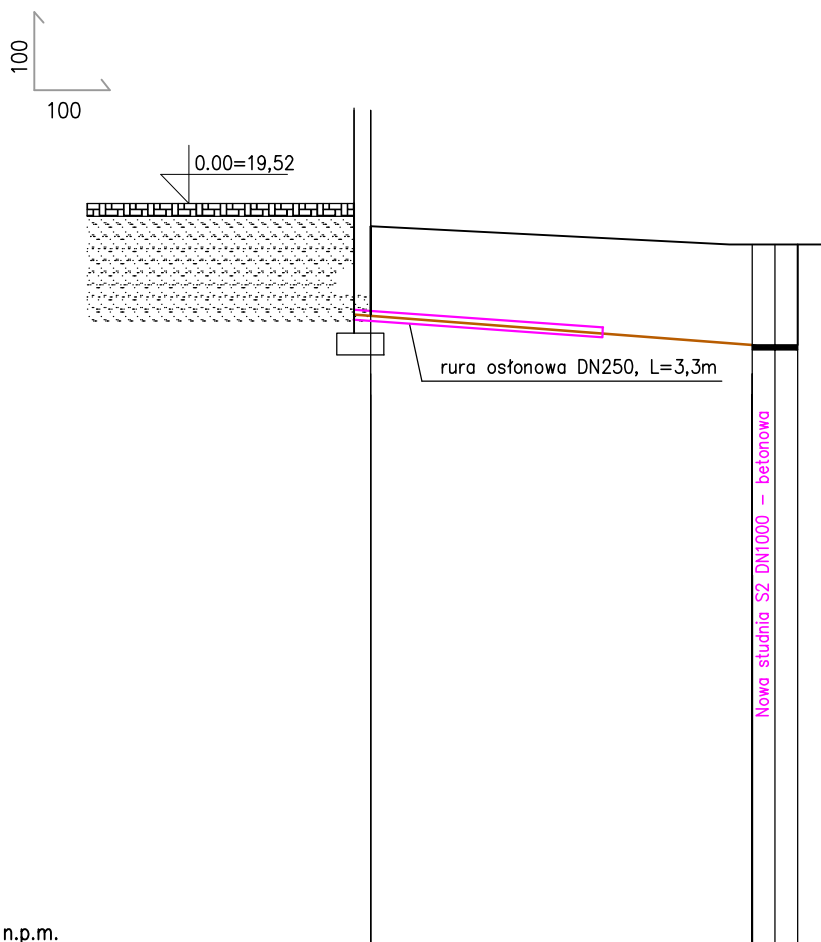

PP 9,62 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU		19,22	19,06	19,06
RZĘDNA DNA KANAŁU		18,05	17,73	17,73
ZAGŁĘBIENIE [m]		1,17	1,33	1,33
SPADEK %			6,4%	
DŁUGOŚĆ[m]		L=5,05m		
MATERIAŁ I ŚREDNICA		Dn 160 PVC 8 kN/m ²		
ODLEGŁOŚĆ[m]	0,00	5,05	5,05	

S2


Remont, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strych) na lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz na rozbiórka budynku gospodarczego i rozbiórka części budynku mieszkalnego jednorodzinnego - oficyna przy ul.Koszalińskiej 63 w Karlinie dz. nr 221/2, 221/3, obr. 0004 oraz 250/2 obr. 0005

Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studni S2

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Jana Pawła II 6 78-230 Karlino

Projektant:	mgr inż. Piotr Horków	ZAP/0130/PWBS/19	05. 2023
Sprawdzający:	inż. Ewa Horków	ZPNB-U.73427/22/98	Skala
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
			Rys. 8

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin
ul.Partyzantów 17
tel./fax:(094) 342 54 64
e- mail:biurodelta@wp.pl