



Węzeł	01	02	03	04	05	06
Rzędna terenu [m n.p.m.]	249,58	249,75	249,40	249,72	249,65	250,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	246,91	246,92	247,07	248,22	248,38	248,52
Zagłębienie [m]	2,67	2,83	2,33	1,50	1,27	1,48
Materiał Średnica/Spadek [‰]	PE1000					
Długość [m]	1,70	4,90	4,80	53,70	7,00	60,38
Odległość [m]	0,00	1,70	4,50	103,10	156,80	163,80

Węzeł	01	02	03	04	05	06
Rzędna terenu [m n.p.m.]	249,58	249,75	249,40	249,72	249,65	250,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	246,91	246,92	247,07	248,22	248,38	248,52
Zagłębienie [m]	2,67	2,83	2,33	1,50	1,27	1,48
Materiał Średnica/Spadek [‰]	PE1000					
Długość [m]	1,70	4,90	4,80	53,70	7,00	60,38
Odległość [m]	0,00	1,70	4,50	103,10	156,80	163,80

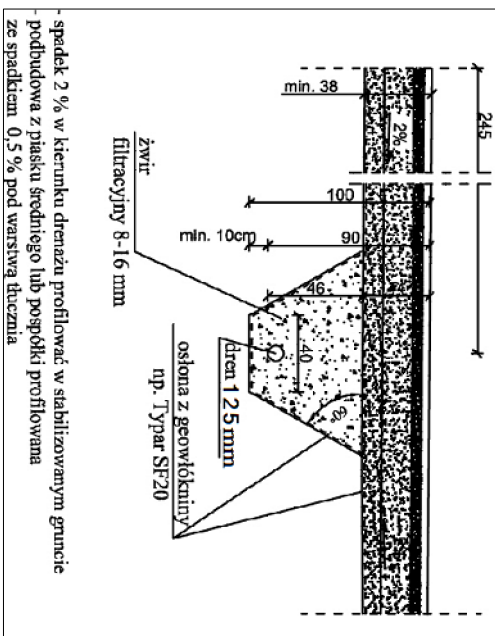

- UWAGA:**
1. Na trasie projektowanej sieci może występować niezainwentaryzowane uzbrojenie ziemnych w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji
 2. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji
 3. Rzędne istniejącego uzbrojenia określono na podstawie norm i mapy do celów projektowych.
 4. Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem administratorów sieci.

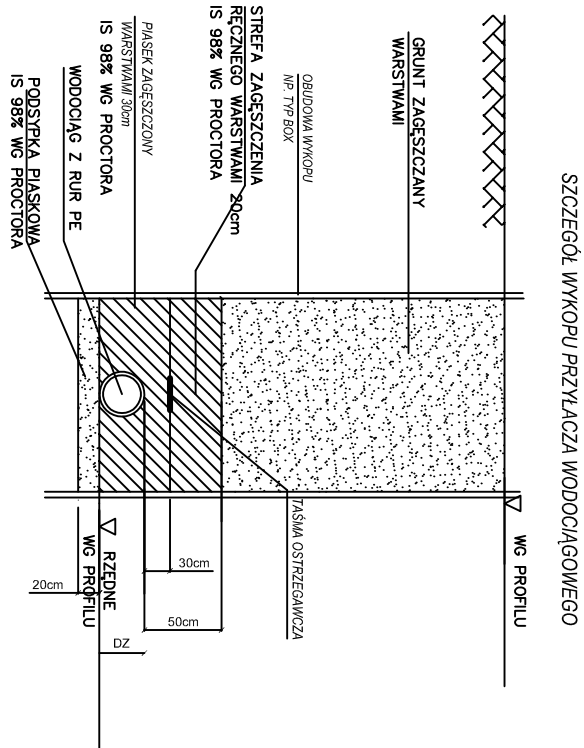

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	BUDOWA MUROW OPOROWYCH, PEKOCHEWYTOU O MAX.WYS.6M, OGRÓDZENIA O MAX DO 4M, BUDOWA 6 MASZCZÓW OŚWIELENIOWYCH O WYS.MAX 11M Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,BUDOWA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ORENAŻU Z RETENCJĄ KANAŁOWA I ZE SZCZELNĄW RETENCYJNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ .
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI NOŻNEJ
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL KD
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mjr inż. Sławomir Gubała
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	MAP/0229/P.OOS/13
DATA SPORZĄDZENIA	10.2023
IMIĘ I NAZWISKO SPRACOWUJĄCEGO	mjr inż. Magdalena Kusak
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	MAP/0476/P.WBS/19
DATA SPRAWDZENIA	10.2023
PODPIS PROJEKTANTA	
PODPIS SPRACOWUJĄCEGO	
NR RYSUNKU	S-KD-01