




Znak sprawy: GN-OK.6630.1.96.2024

Lublin, 23 lipca 2024 r.

**Starostwo Powiatowe w Puławach**  
Zespół ds. Koordynacji Usytuowania  
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu  
Al. Królewska 19  
24-100 Puławy

**Dotyczy:** uzgodnienia trasy sieci oświetleniowej w m. Nieciecz w stosunku do istniejącej infrastruktury Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (LRSS).

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją projektową w ramach narady koordynacyjnej nr 15/2024., sprawa **GN-OK.6630.1.96.2024**, informujemy, że w/w inwestycja będzie krzyżowała się oraz będzie realizowana w zbliżeniu do infrastruktury LRSS, która w tym rejonie składa się z: rurociągu 4 x RHDPE40/3,7, czynnych kabli światłowodowych: 96J, 48J i kabla sygnalizacyjnego. Miejsca kolizji przedstawione są poniżej:

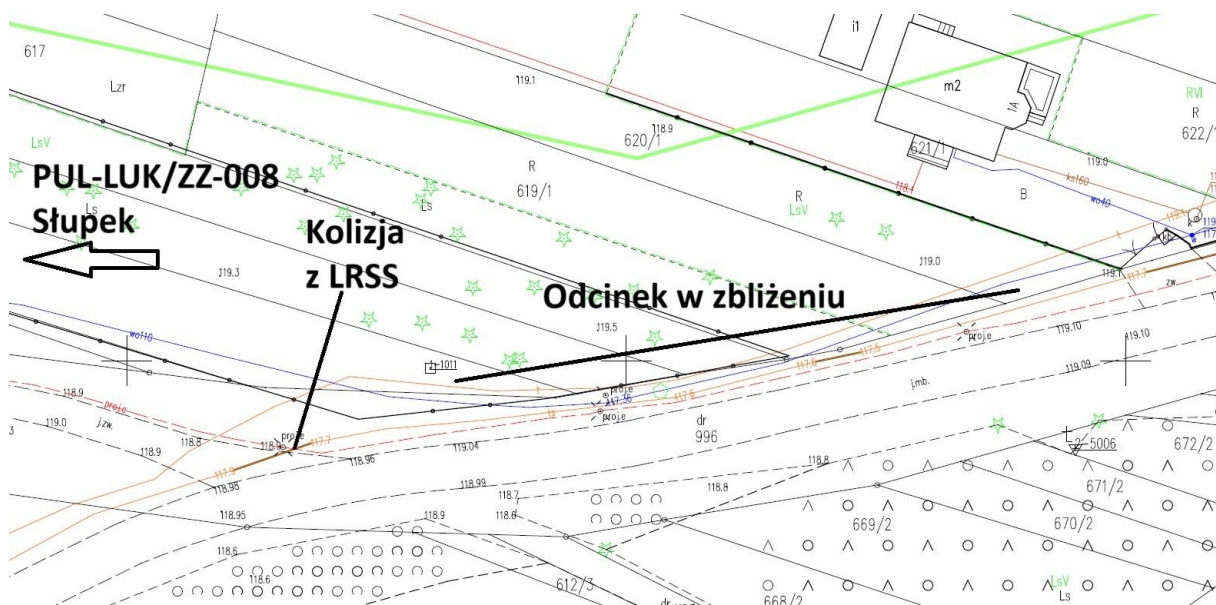

Mając na uwadze powyższe **pozytywnie opiniujemy** trasę sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem wykonania poniżej wymienionych czynności:

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych związanych z ww. budową należy **obowiązkowo przeprowadzić lokalizację istniejącej LRSS w terenie z wykorzystaniem sprzętu lokalizacyjnego poprzez detekcję kabla sygnalizacyjnego**. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [noc@lubelskie.pl](mailto:noc@lubelskie.pl) lub telefonicznie pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. W korespondencji należy się powołać na znak niniejszego pisma.
2. **Zgłosić rozpoczęcie i zakończenie** prac w sąsiedztwie LRSS zgodnie z pkt 1 podając: lokalizację, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, dane osoby kierującej oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.
3. W przypadku wątpliwości, co do głębokości ułożenia LRSS, po wykonaniu lokalizacji zgodnie z pkt 1, wykonać przekopy kontrolne w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności uzbrojenia naniesionego na podkładzie mapowym, a stanem faktycznym. Na skrzyżowaniach, linię kablową należy wybudować, co najmniej 0,5 m poniżej infrastruktury LRSS.
4. Wszelkie prace w bezpośredniej bliskości do LRSS (odległość poniżej 1,0 m) należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii, o który można wystąpić zgodnie z pkt 1.
5. LRSS w zakresie niniejszych warunków jest w sposób stały wykorzystywana do świadczenia usług telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i bieżącego monitoringu sieci.
6. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Dariuszem Cichym, tel. 511-127-369, e-mail: [dariusz.cichy@lcit.lubelskie.pl](mailto:dariusz.cichy@lcit.lubelskie.pl).
7. Wykonawca/Inwestor poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem LRSS.

Z poważaniem,

**Dariusz Cichy**

**Inspektor**

Oddział Lubelskiej Regionalnej Sieci

Szerokopasmowej

[dariusz.cichy@lcit.lubelskie.pl](mailto:dariusz.cichy@lcit.lubelskie.pl)

telefon: 511-127-369

