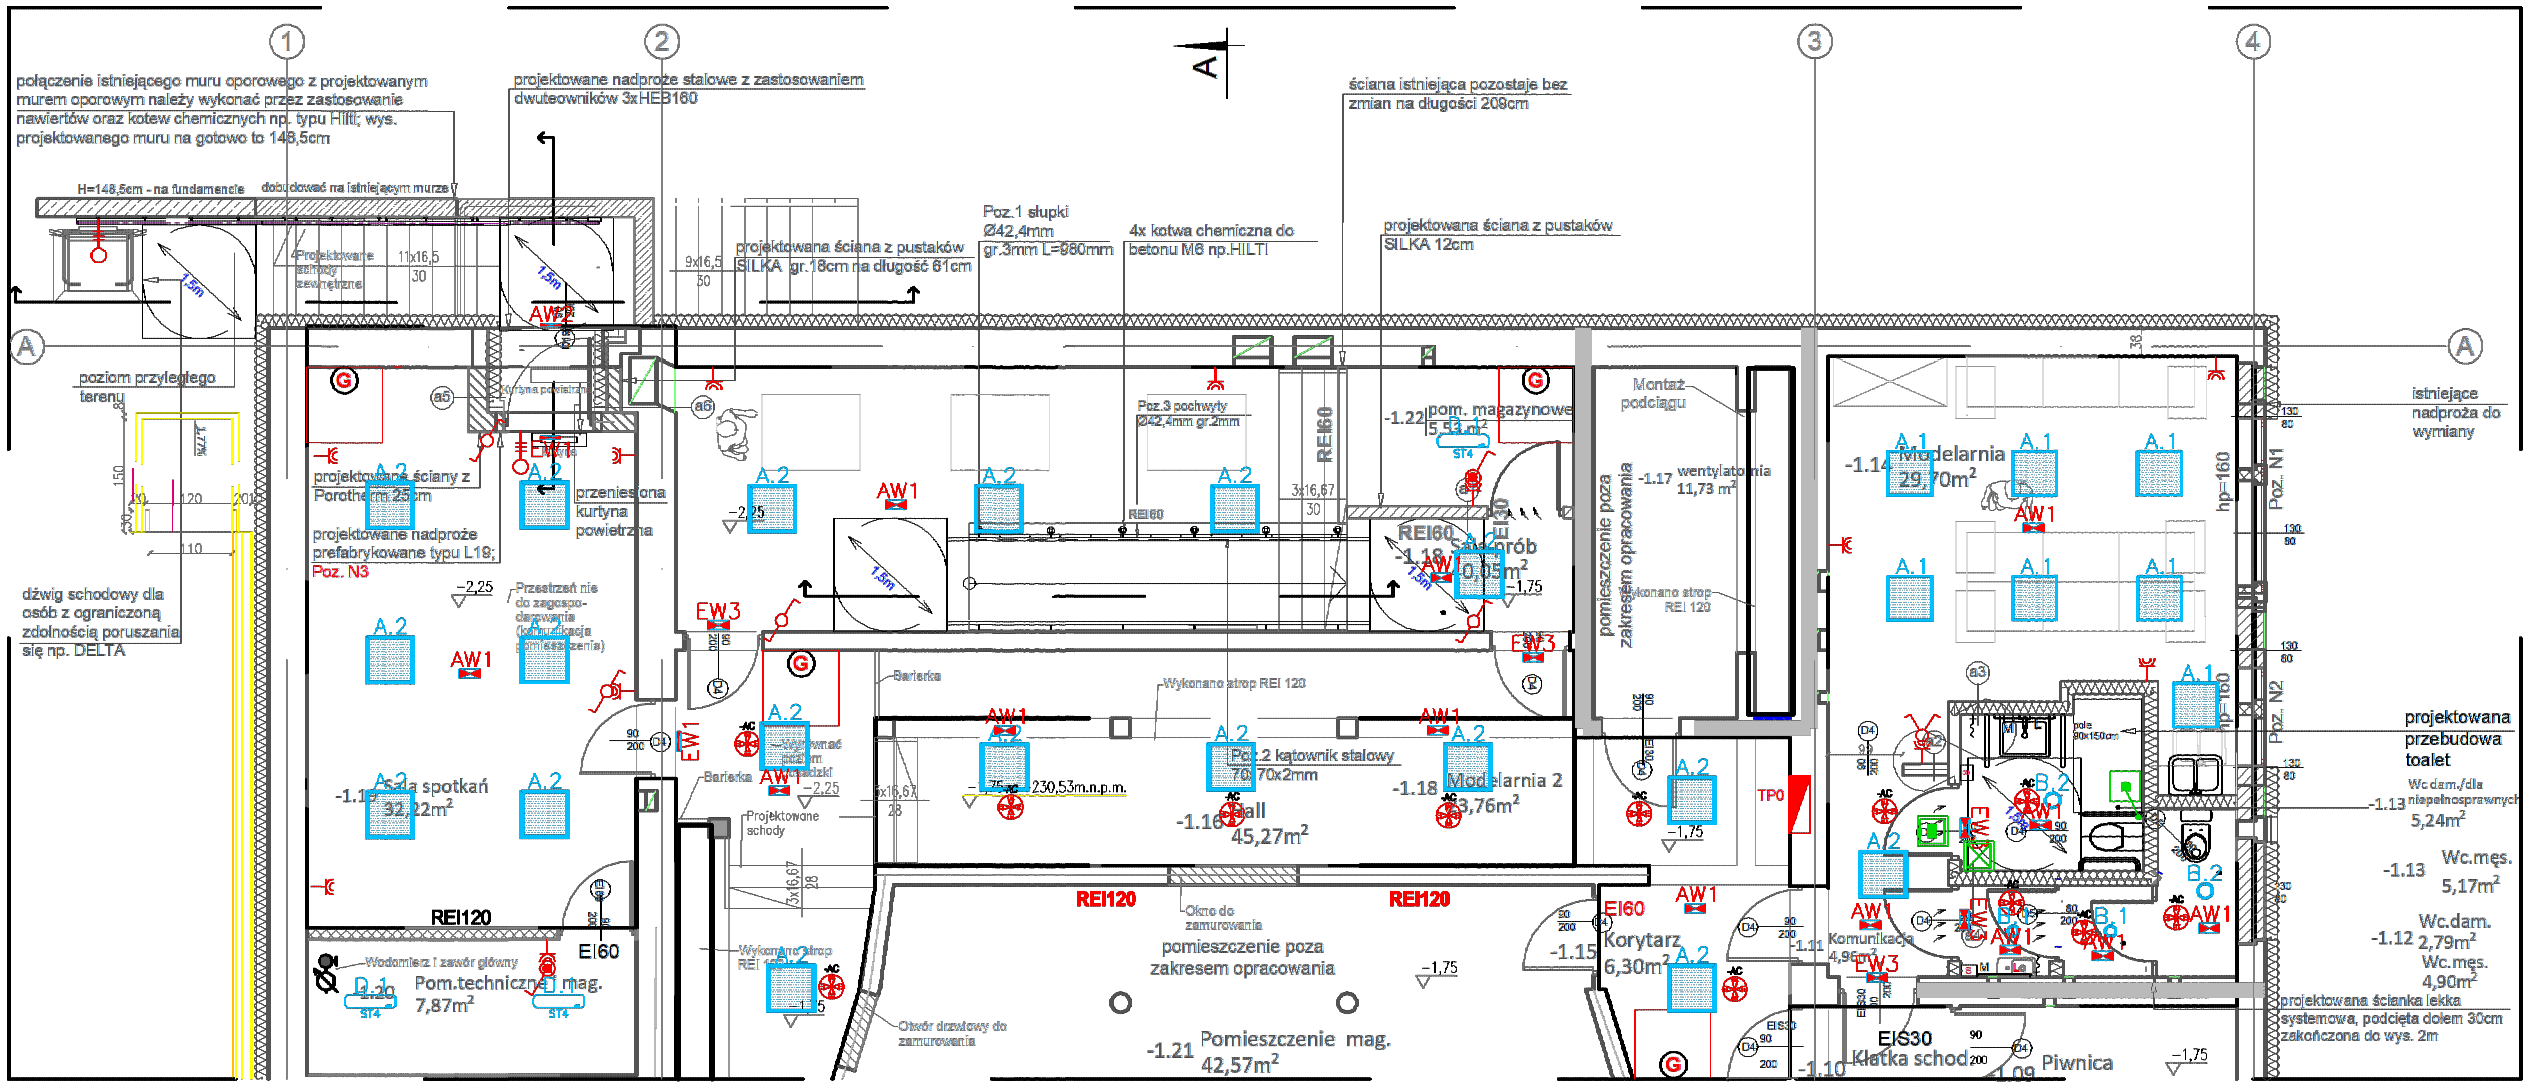
połączenie istniejącego muru oporowego z projektowanym murem oporowym należy wykonać przez zastosowanie nawiertów oraz kotew chemicznych np. typu HILTI; wys. projektowanego muru na gotowo to 148,5cm
H=148,5cm - na fundamencie
dobudować na istniejącym murze
projektowane nadproże stalowe z zastosowaniem dwuteowników 3xHEB160
projektowana ściana z pustaków SILKA gr.18cm na długość 61cm
Poz.1 słupki Ø42,4mm gr.3mm L=880mm
4x kotwa chemiczna do betonu M6 np.HILTI
ściana istniejąca pozostaje bez zmian na długości 208cm
projektowana ściana z pustaków SILKA 12cm
poziom przyległego terenu
dźwig schodowy dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się np. DELTA
projektowana ściany z Porotherm 25cm
projektowane nadproże prefabrykowane typu L19; Poz. N3
przenieniona kurtyna powietrzna
Przestrzeń nie do zagospodarowania (konstrukcja pomieszczenia)
Poz.3 pochwyty Ø42,4mm gr.2mm
pom. magazynowe 5,53m²
Montaż podciągu
pomieszczenie poza zakresem opracowania
wentylatornia 11,73 m²
Wykonano strop REI 120
Modelarnia 29,70m²
istniejące nadproża do wymiany
hp=160
Poz. N1
Poz. N2
projektowana przebudowa toalet
Wc dam./dla niepełnosprawnych 5,24m²
Wc.męs. 5,17m²
Wc.dam. 2,79m²
Wc.męs. 4,90m²
projektowana ścianka lekka systemowa, podcięta dołem 30cm zakończona do wys. 2m
Sala spotkań 32,22m²
Barierka
Projektowane schody
Poz.2 kątownik stalowy 70x70x2mm
Hall 45,27m²
Modelarnia 2 13,76m²
Okno do zamurowania
Otwór drzwiowy do zamurowania
REI120
EI60
Wodomierz i zawór główny
Pom.techniczne i mag. 7,87m²
pomieszczenie poza zakresem opracowania
Pomieszczenie mag. 42,57m²
Korytarz 6,30m²
Komunikacja 4,96m²
Klatka schod.
Piwnica
EI30
Wypust zasilajacy 400V
Projektowana rozdzielnica
Pycisk bistabilny
Gniazdo natynkowe IP44 230V
Łącznik natynkowy IP44 230V
Łącznik świecznikowy i schodowy
Czujka ruchu korytarz/obecności toalety
Oprawa ewakuacyjna 6W IP65 1h
Oprawa awaryjna 6W IP65 1h
Oprawa awaryjna 6W IP65 1h
Oprawa awaryjna 6W IP65 1h
Buczek z sygnalizacją świetlną
Kasownik
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1611lm, pobór mocy 15,6W
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2757lm, pobór mocy 24,5W
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; ENEC, 5000lm / 34W,
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, 2 klasa ochronności,
Przycisk alarmowy ze sznurkiem
AB studio plus architekci Sp. z o.o.
PROJEKT ZAMIENNY
w stosunku do decyzji pozwolenia na budowę nr 179-MIG/2020 z dnia 13.05.2020r. w zakresie przebudowy części piwnicy przeznaczonej na klub dla młodzieży. - KLUB MŁODZIEŻOWY
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu
RZUT PIWNICY - Instalacje elektryczne
1:100
IE
10.2025
E-1