NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW(m2)
01	HALL WEJŚCIOWY	24,18
02	POKÓJ TRENERÓW	11,02
03	SZATNIA	19,84
04	SZATNIA	21,56
05	SALA REKR./SIŁOWNIA	123,62
06	POM. OCHRONY	17,06
07	KOMUNIKACJA	15,37
	RAZEM:	232,56

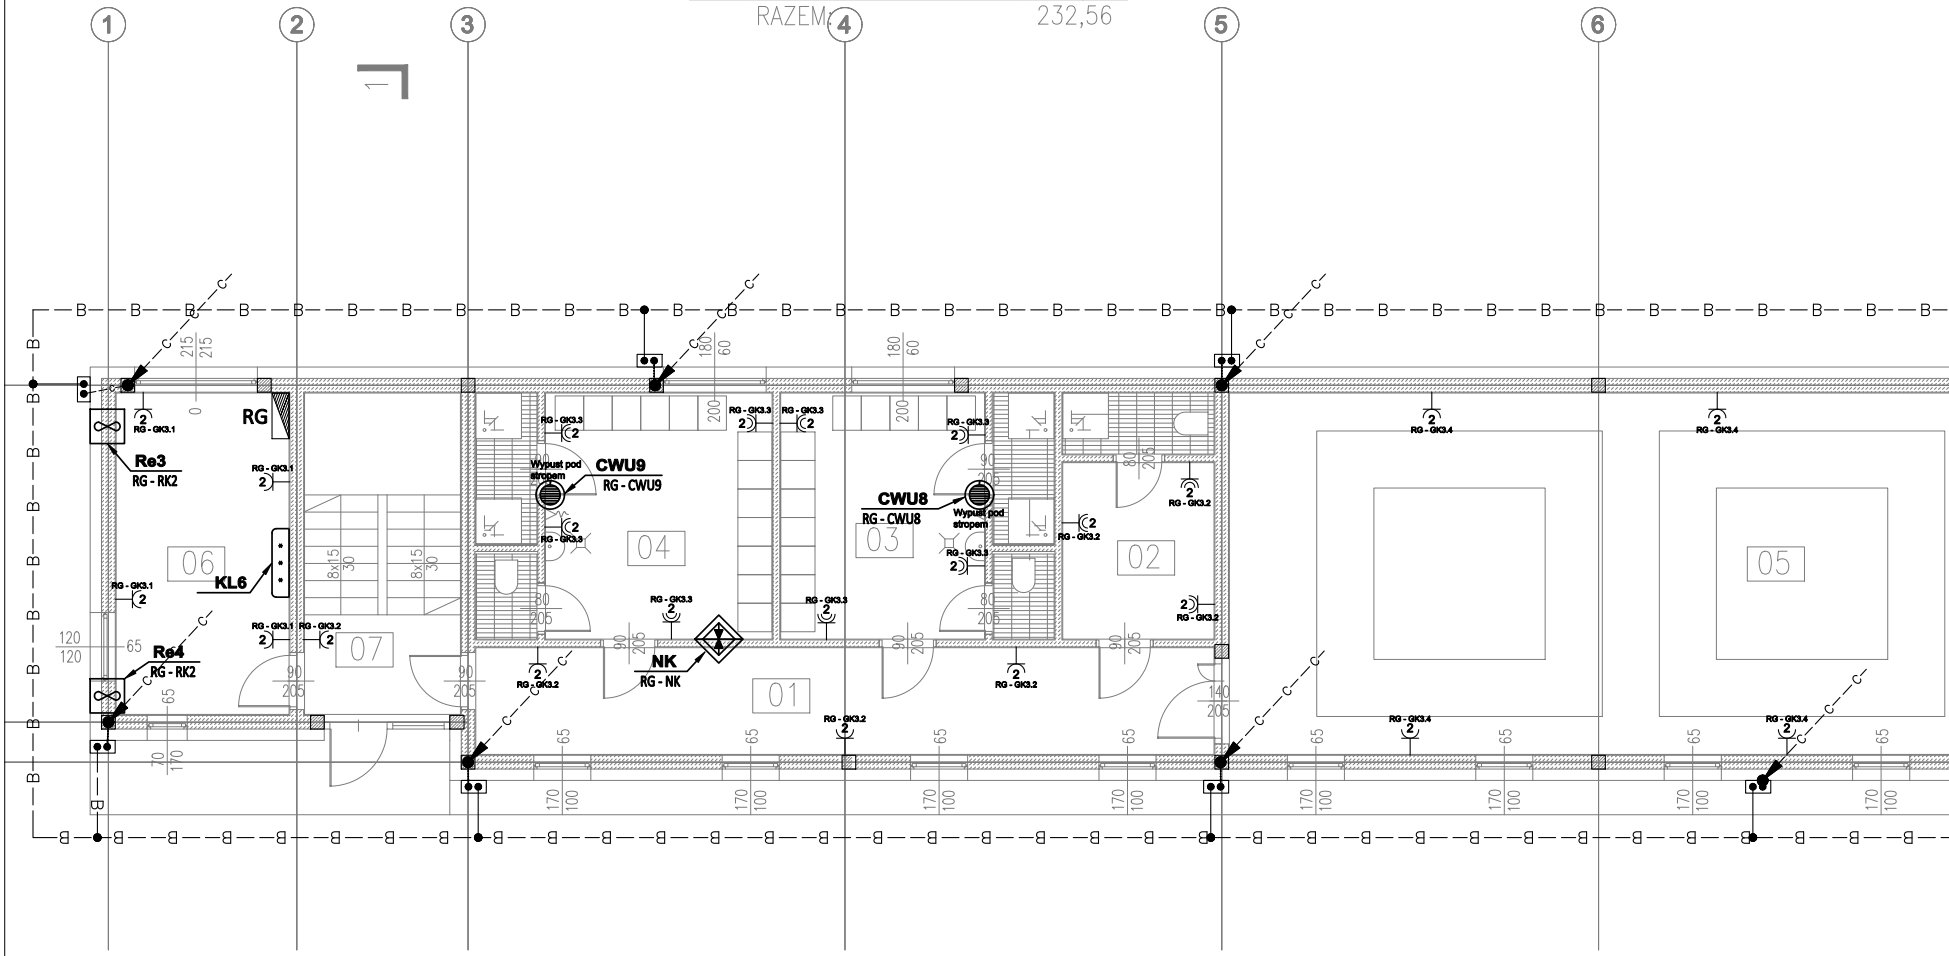
1
2
3
4
5
6
RG
Re3
RG - RK2
Re4
RG - RK2
KL6
CWU9
RG - CWU9
Wypust pod stropem
CWU8
RG - CWU8
Wypust pod stropem
NK
RG - NK
RG - GK3.1
RG - GK3.2
RG - GK3.3
RG - GK3.4
01
02
03
04
05
06
07
8x15
30
90
205
80
140
180
60
200
215
120
65
170
100
70
B
C

BUDYNEK 3 -RZUT PARTERU

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW(m2)
01	HALL WEJŚCIOWY	27,22
02	POKÓJ TRENERÓW/SĘD.	12,45
03	POM. MASAŻYSTY	7,39
04	POM. TECHNICZNE	5,06
05	SZATNIA 1	28,43
06	ZESPÓŁ SANITARNY 1	9,70
07	SZATNIA 2	28,43
08	ZESPÓŁ SANITARNY 2	9,70
09	SZATNIA 3	28,43
10	ZESPÓŁ SANITARNY 3	9,70
11	SZATNIA 4	28,43
12	ZESPÓŁ SANITARNY 4	9,70
	RAZEM:	204,64

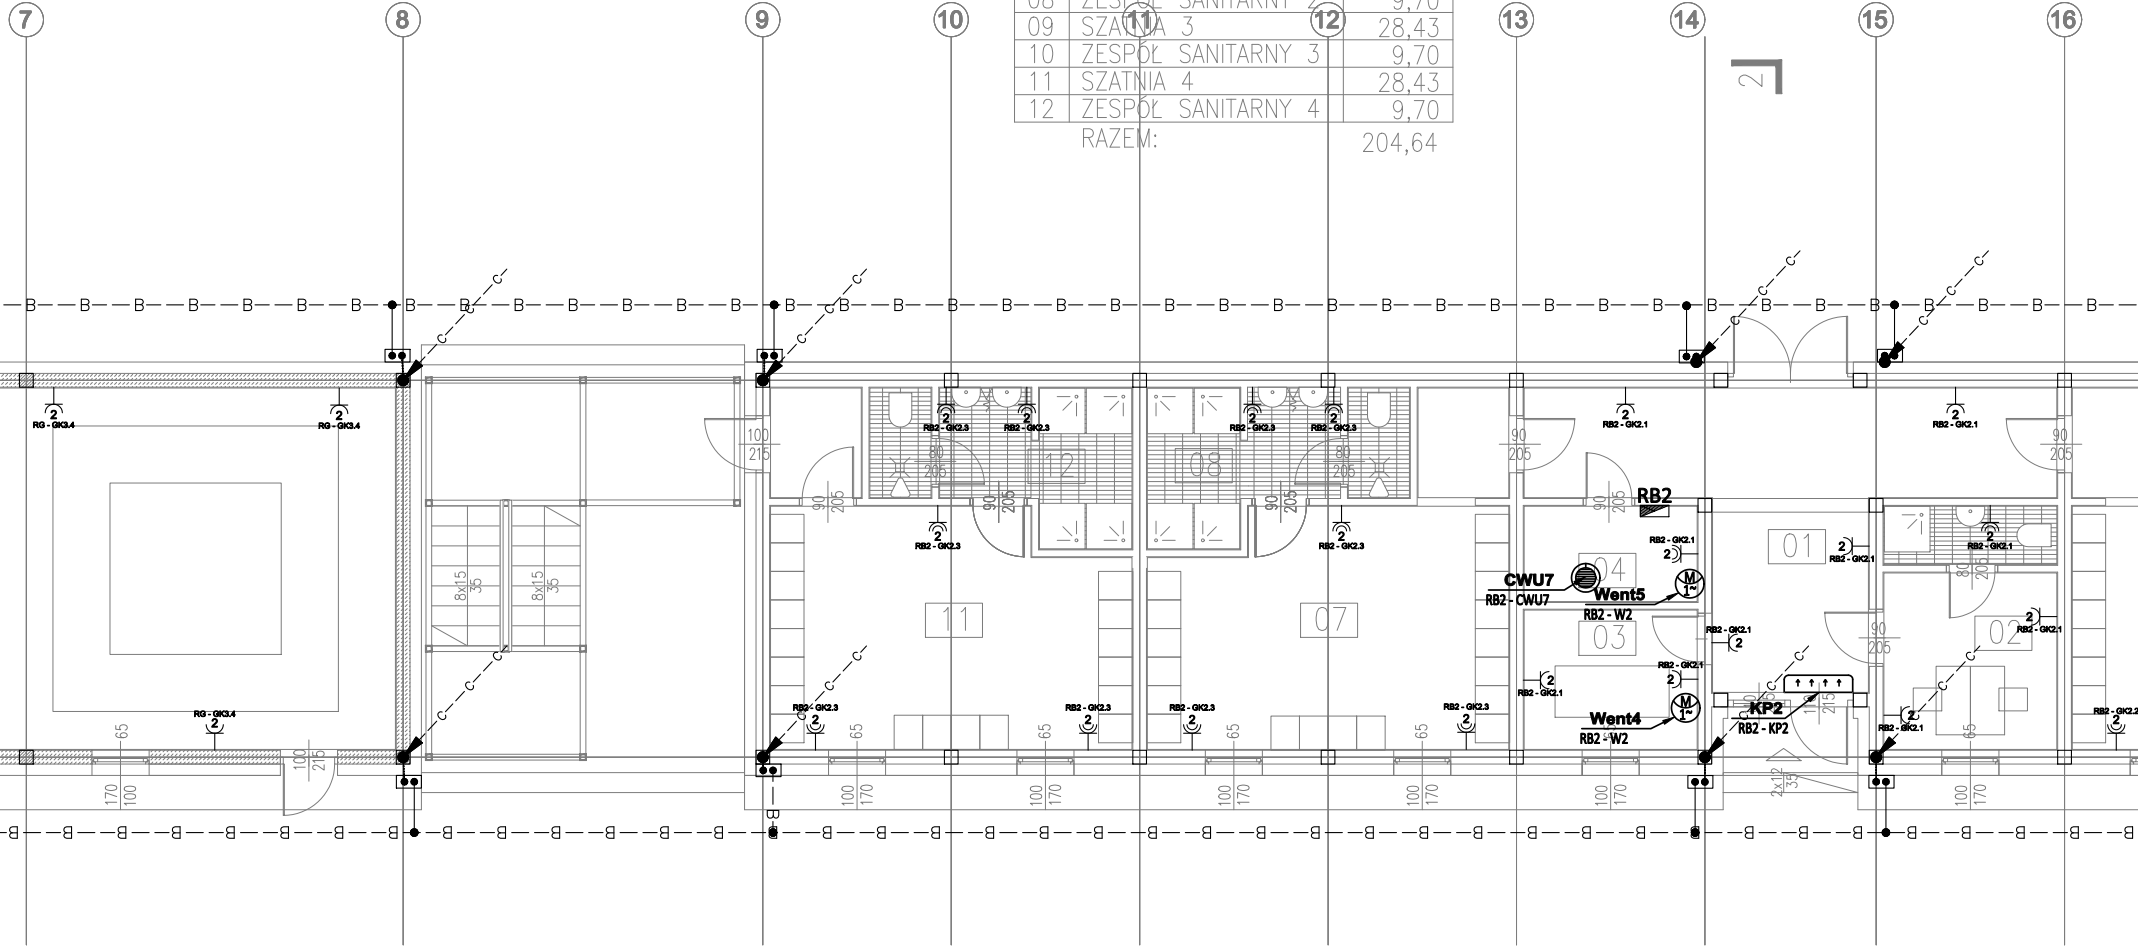
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
RG - GK3.4
RB2 - GK2.3
RB2 - GK2.1
RB2
11
07
12
08
04
03
01
02
CWU7
RB2 - CWU7
Went5
RB2 - W2
Went4
RB2 - W2
KP2
RB2 - KP2
8x15
35
100
215
90
205
80
205
65
170
100
2x12
35
B
C

BUDYNEK 2 –RZUT PARTERU

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW(m2)
01	HALL WEJŚCIOWY	6,83
02	POKÓJ KONFERENCYJNY	40,06
03	POKÓJ BIUROWY	9,92
04	WC	13,39
05	WC	4,51
06	GARAŻ I WARSZTAT	59,06
07	POM. TECHNICZNE	14,63
08	POKÓJ BIUROWY	12,33
09	POKÓJ BIUROWY	12,15
10	POM. PORZĄDKOWE	3,62
11	MAGAZYN	3,62
12	KOMUNIKACJA	24,36
13	SCHOWEK	2,80
	RAZEM:	207,28

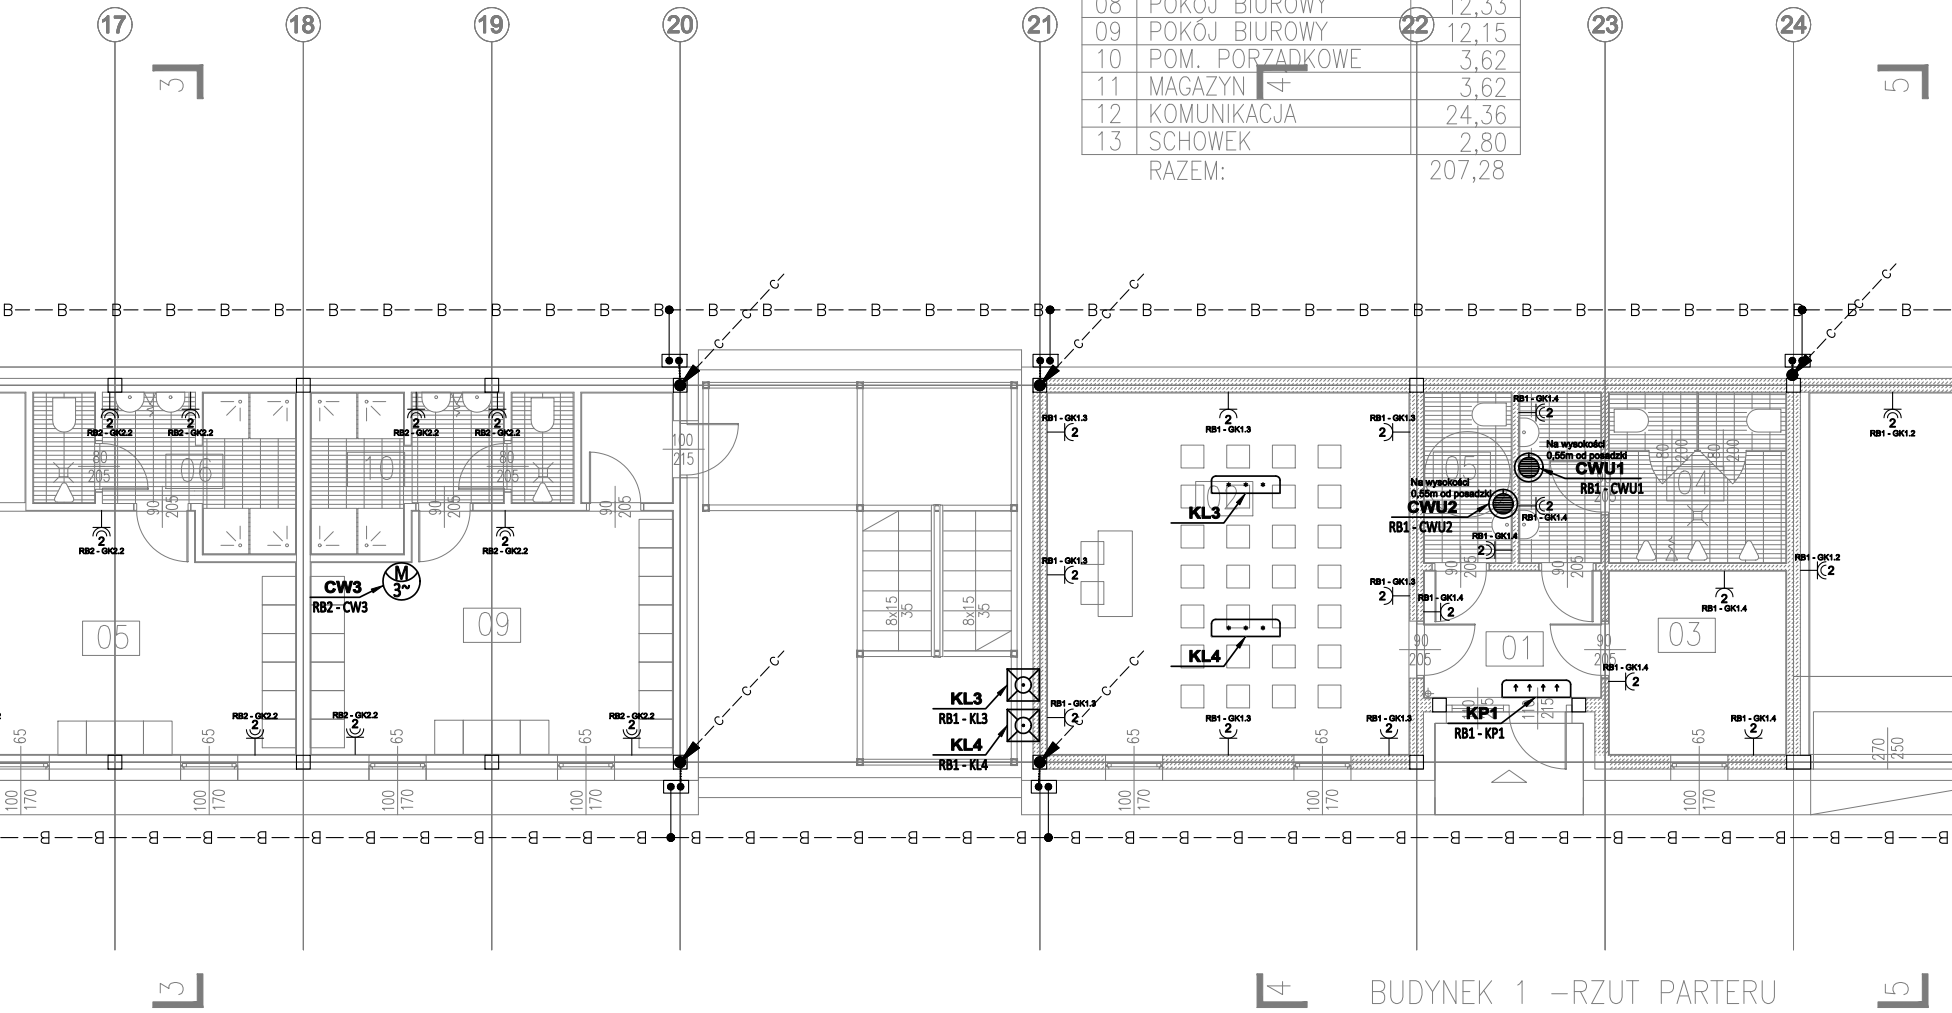
17
18
19
20
21
22
23
24
3
4
5
RB2 - GK2.2
06
10
CW3
RB2 - CW3
M
3~
05
09
100
215
8x15
35
KL3
RB1 - KL3
KL4
RB1 - KL4
RB1 - GK1.3
RB1 - GK1.4
RB1 - GK1.2
Na wysokości
0,55m od posadzki
CWU1
RB1 - CWU1
CWU2
RB1 - CWU2
01
03
04
KP1
RB1 - KP1
90
205
65
100
170
270
250

BUDYNEK 1 -RZUT PARTERU

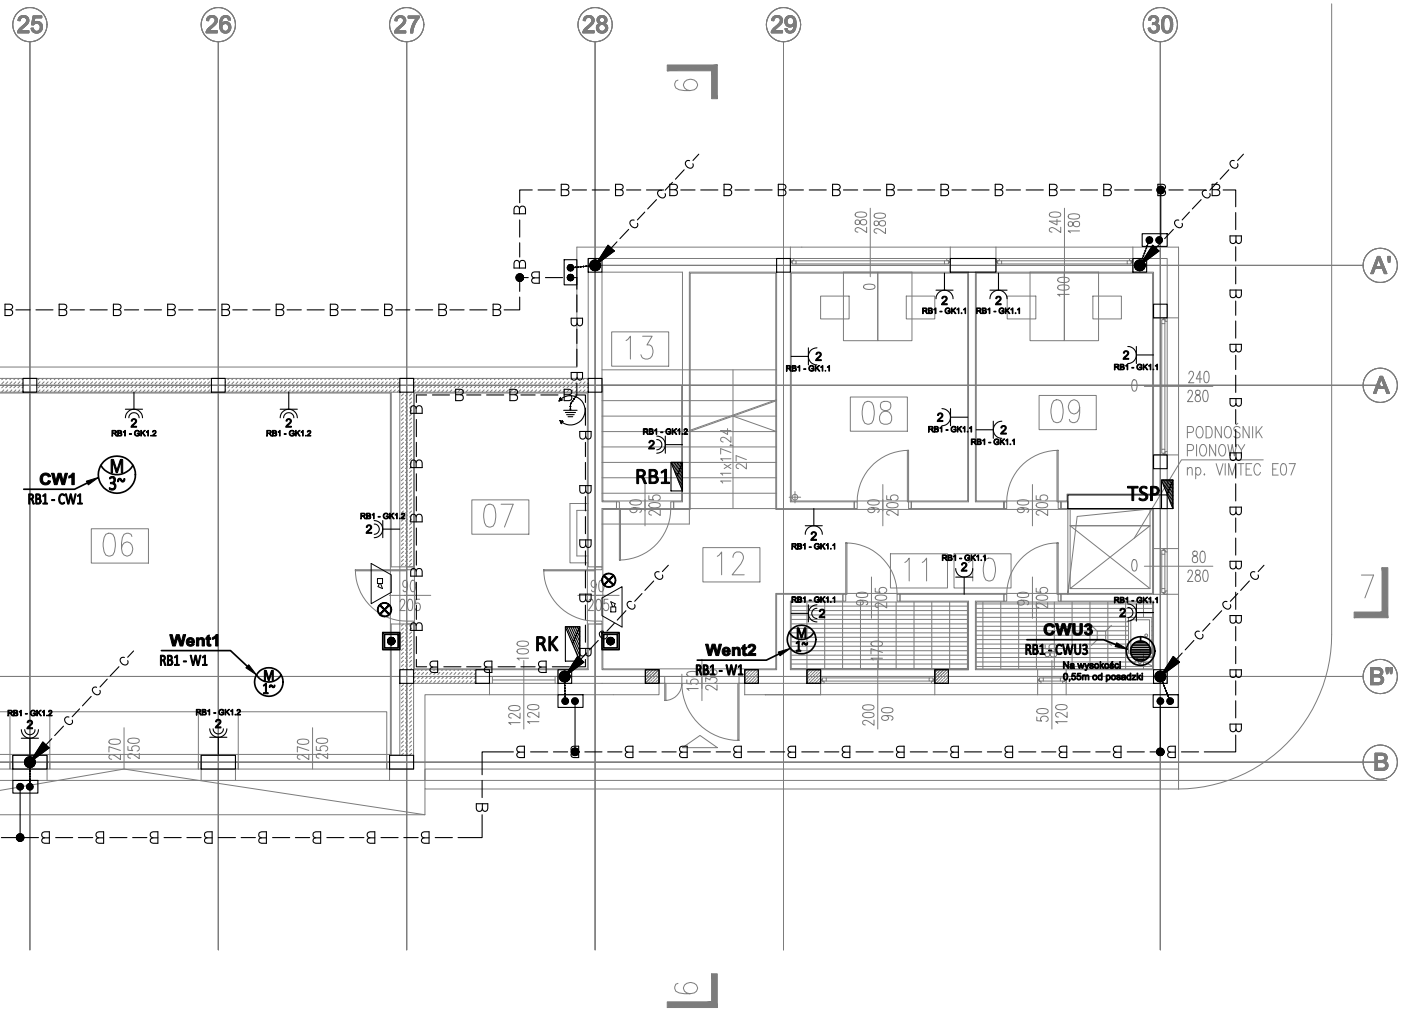
25
26
27
28
29
30
A'
A
B"
B
6
7
13
08
09
07
06
12
11
10
RB1
TSP
RK
CW1
RB1 - CW1
Went1
RB1 - W1
Went2
RB1 - W1
CWU3
RB1 - CWU3
Na wysokości 0,55m od posadzki
RB1 - GK1.1
RB1 - GK1.2
PODNOŚNIK PIONOWY np. VIMTEC E07
11x17,24 27
240 280
80 280
280 280
240 180
270 250
120 120
200 90
50 120

Oznaczenia:

—B—B—B—	Bednarka FE/ZN 30x4mm układana na dolnym zbrojeniu płyty fundamentowej i w scianach konstrukcyjnych
⏚	Wypust bednarki FE/ZN 30x4mm z płyty fundamentowej do instalacji uziemiającej; pozostawić 3m zapasu
↙	Bednarka Fe/Zn 30x4mm prowadzona w konstrukcji - przewód instalacji uziemiającej
↙ C C	Bednarka Fe/Zn 20x4mm prowadzona w konstrukcji - przewód odprowadzający instalacji odgromowej
— — × —	Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn Ø8.
——	Trasa instalacji elektrycznych
·-·-·-·	Trasa instalacji pożarowych
●●	Złącze kontrolno-pomiarowe w obudowie PVC
—(2	dwa gniazdka 16A/250V z zaciskiem PE; we wspólnej ramce; podtynkowy; IP20; z przesłonami torów prądowych
—((2	dwa gniazdka 16A/250V z zaciskiem PE; we wspólnej ramce; podtynkowe; IP44 (z klapką);
M 1~	Wypust do zasilania wentylatora, 230V
M 3~	Wypust do zasilania wentylatora, 400V
∞	Wypust do zasilania rekuperatora
◈	Nagrzewnica kanałowa elektryczna
⊜	Wypust do zasilania podgzrwacza CWU
⊠	Wypust do klimatyzatora - jednostka zewnętrzna
• • •	Wypust do klimatyzatora - jednostka wewnętrzna
↓ ↓ ↓ ↓	Wypust do zasilania kurtyny powietrznej
16A	Zestaw gniazd 16A/3x400V+16A/230V; IP44
⊗	Sygnalizator optyczny
⏢	Sygnalizator akustyczny
▣	Przycisk wyłącznika prądu w pomieszczeniu kotłowni
PWP▣	Przycisk Przeciwpożarowego wyłącznika prądu
✷	Czujnik ruchu na podczerwień, kąt wykrywania 360°, zasięg max 12m , IP54, np. Steinel IS 360
((•))	Czujnik ruchu na podczerwień, do nadzorowania przejść i korytarzy, obszary wykrywania do 20m, np. Steinel IS345
((	Czujnik ruchu na podczerwień, wejść i klatek schodowych, obszary wykrywania do 12m, np. Steinel IS2160
↗	łącznik 1-biegunowy z ramką; podtynkowy; 10A/250V; IP20
↗↗	łącznik świecznikowy z ramką; podtynkowy; 10A/250V; IP20
↗↙	łącznik schodowy z ramką; podtynkowy; 10A/250V; IP20

Projekt:

BUDOWA TRYBUN KUBATUROWYCH W POSTACI 3
BUDYNKÓW O FUNKCJI
SPORTOWO-ADMINISTRACYJNEJ Z WBUDOWANYM
GARAŻEM NA MASZYNY DO PIELĘGNACJI TERENU
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

Adres inwestycji:
05-500 PIASECZNO ul. 1go Maja 16
Jednostka ew.: 141804_4, Obręb ew : 0059
Nr działek : 16/14, 16/13, 60/1 oraz część działki 73/1

Inwestor:
GOSiR PIASECZNO
ul. gen. Sikorskiego 20 ,05-500 Piaseczno

Jedn. proj.:
PDV architekci
pracownia architektoniczna
ul. Sienkiewicza 14, 05-500 Piaseczno
tel.: 022 376 24 95
e-mail: pdvarch@gmail.com www.pdv.pl

Funkcja:	Nr upr.	Podpis
Projektant: Jan Szerling	147/K1/75; GP-III-7342/237/91 w specjalności instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych	
Sprawdzający:		

Faza projektu: Projekt budowlany
Branża: Instalacje elektryczne

Tytuł rysunku

Plan instalacji siłowej.
Rzut parteru.

Nr rysunku:

Obiekt	Faza	Branża	Nr. rysunku	Arkusz	Rew.
B3	PB	EL	01	-	-

Opis rewizji
-

Skala	Data	Rys.	Str
1:100	wrzesień 2021	MC	-