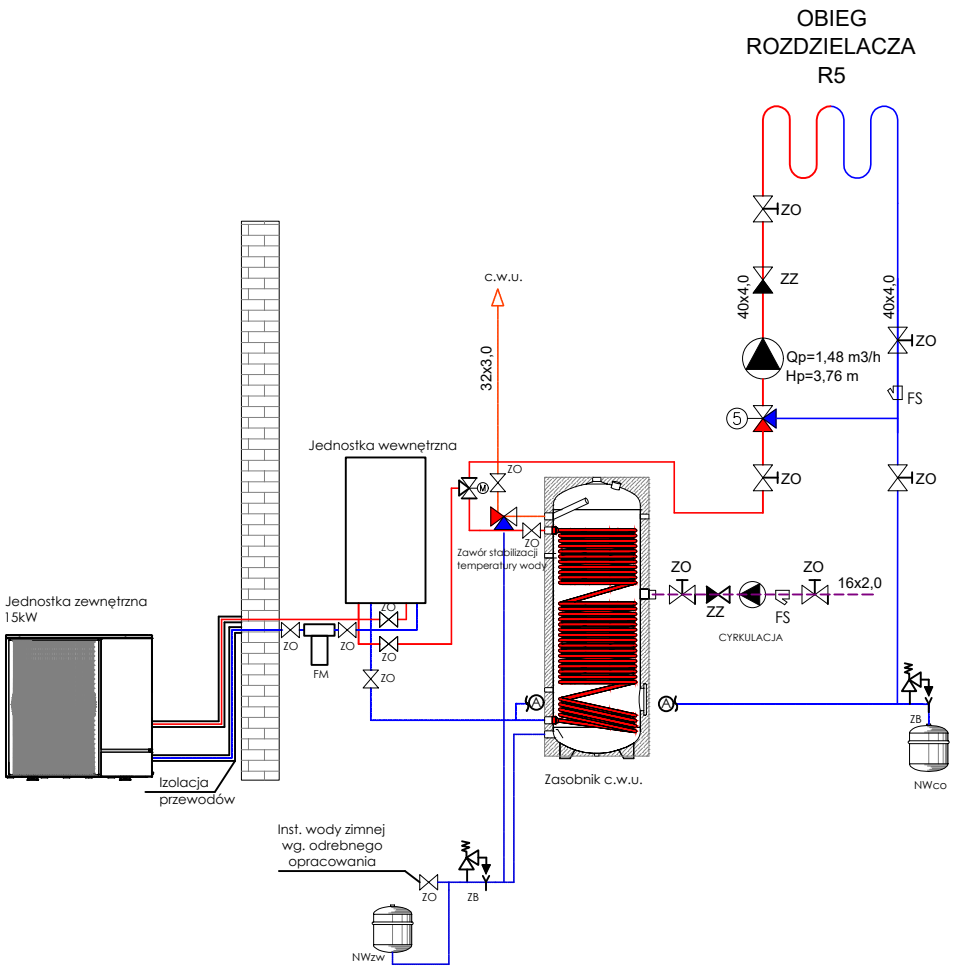

LEGENDA:

- obieg c.o. - zasilanie
- obieg c.o. - powrót
- woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
- c.w.u.

ZO - ZAWÓR ODCINAJĄCY
ZB - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ZW 6 bar 1/2"
ZB - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CO 3 bar 1/2"
ZZ - ZAWÓR ZWROTNY
FM - FILTR MAGNETYCZNY
FS - FILTR SIATKOWY
NWco - NACZYNIE WYRÓWNAWCZE CO 12l 3 bar
NWzw - NACZYNIE WYRÓWNAWCZE CWU 25l
5- zawór termostatyczny mieszający 3D DN25 kvs=6,3

Rys. nr CO-3

OBIEKT	***ŚWIETLICA WIEJSKA***		
ADRES	Radziki Duże, gm. Wąpielsk, dz. nr 321/13, 322		
NAZWA RYSUNKU	***SCHEMAT ŹRÓDŁA CIEPŁA***	Skala:	
		Data:	
PROJEKTANT	inż. Aleksander Poczatenko Upraw. bud. 489/72 Bg	Podpis:	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	